

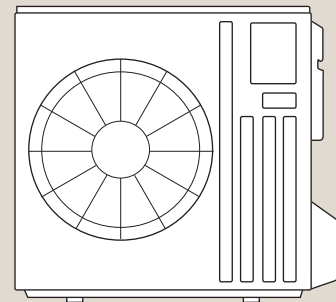
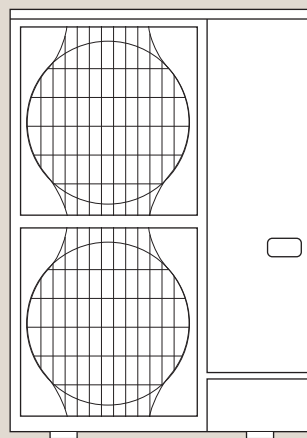
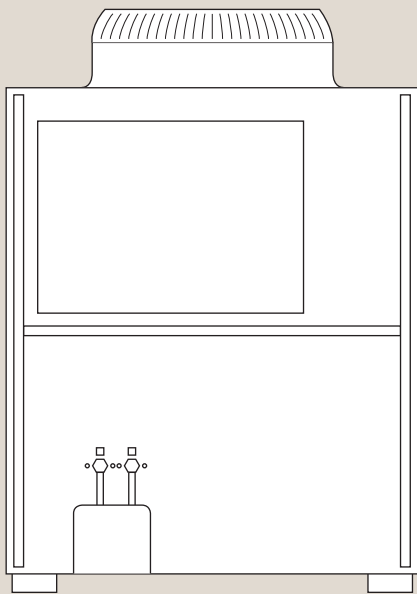



Living Environment Systems

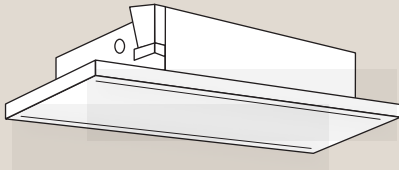

Technische Informationen


Anhang Klima- und Lüftungsprogramm 2025/2026



Mitsubishi Electric LES
bedeutet geballtes Fachwissen
für gemeinsamen Erfolg:
Zuhören und verstehen.
Intelligente Produkte entwickeln.
Kompetent beraten. Trends
erkennen. Zukunft gestalten.
Aus Wissen Lösungen machen.

Knowledge at work.



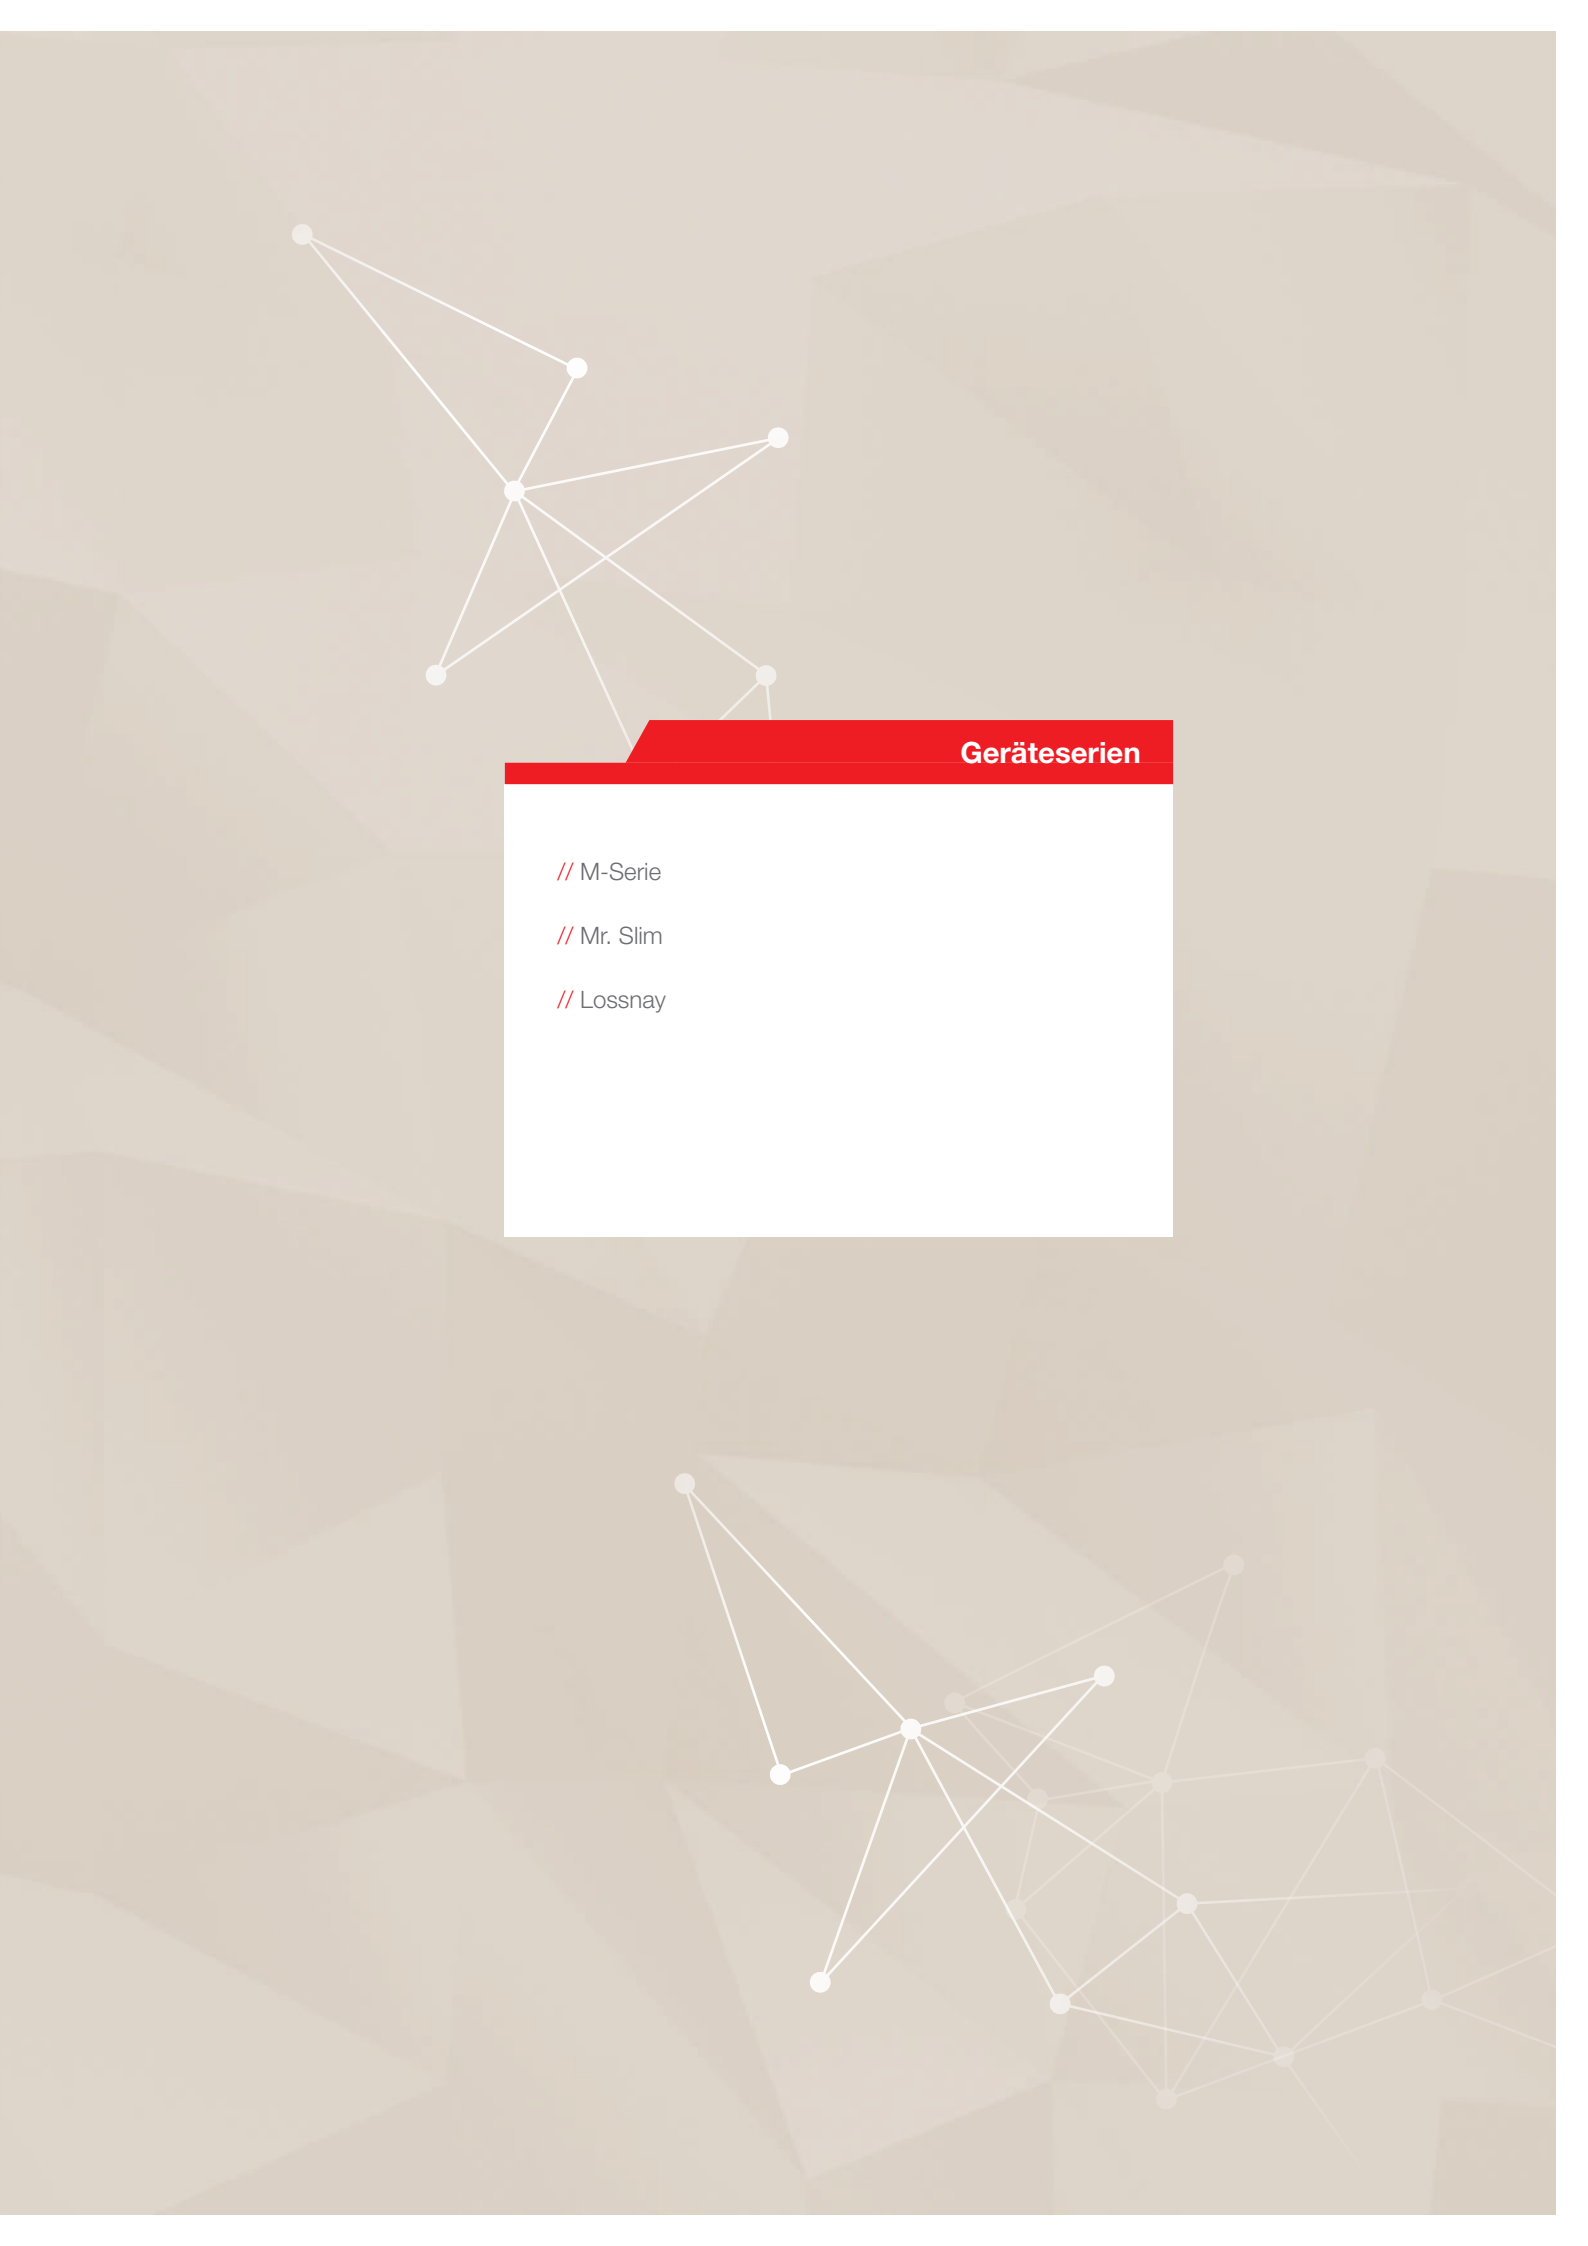

Geräteserien

// M-Serie

// Mr. Slim

// Lossnay



Inhalt

1. M-Serie

1.1	Elektroanschlussplan M-Serie-Invertersysteme	06
1.2	Elektroanschlussplan PUMY	06
1.3	Elektroanschlussplan M-Serie-Singlesplit-Inverter	06
1.4	Elektroanschlussplan MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte	06
1.5	MSZ-RZ25–50VU	07
1.6	MSZ-FT25–50VGK	08
1.7	MSZ-LN18–60VG2 R/V/W/B	09
1.8	MSZ EF18–50VGK W/B/S	10
1.9	MSZ-AY15–50VGKP	11
1.10	MSZ-AP60/71VGK	12
1.11	MFZ-KW25–60VG	13
1.12	MFZ-KT25–60VG	14
1.13	SFZ-M25–71VA	15
1.14	MLZ-KY20VG	16
1.15	MLZ-KP25–50VF	17
1.16	SLZ-M15–60FA2	18
1.17	SEZ-M25–71DA2	19
1.18	MUZ-LN25/35VG2	20
1.19	MUZ-LN50VG2	21
1.20	MUZ-LN60VG2	22
1.21	MUZ-EF25–42VG	23
1.22	MUZ-EF50VG	24
1.23	MUZ-AY20VG	25
1.24	MUZ-AY25–42VG	26
1.25	MUZ-AY50VG	27
1.26	MUZ-AP60/71VG	28
1.27	SUZ-M25/35VA	29
1.28	SUZ-M50VA	30
1.29	SUZ-M60/71VA	31
1.30	MXZ-2F33–53VF4	32
1.31	MXZ-3F54/68VF4	33
1.32	MXZ-4F72/80VF4	34
1.33	MXZ-4F83VF2	35
1.34	MXZ-5F102VF2	36
1.35	MXZ-6F120VF2	37
1.36	PUMY-SM112–140VKM/YKM	38
1.37	PUMY-M200YKM	39
1.38	PUMY-P112–140VKM6/YKM5	40
1.39	PUMY-SP112–140VKM2/YKM2	41
1.40	PAC-MMK40BC	42
1.41	PAC-MMK60BC	43
1.42	PAC-MK34BC	44
1.43	PAC-MK54BC	45
1.44	PAC-LV11M-J	46

2. Mr. Slim

2.1	Elektroanschlussplan Mr. Slim-Invertersysteme	47
2.2	SLZ-M35–60FA2	48
2.3	PLA-ZM/M35–140EA2	49
2.4	PCA-M35/50KA2	50
2.5	PCA-M60/71KA2	51
2.6	PCA-M100–140KA2	52
2.7	PCA-M71HA2	53
2.8	PKA-M35/50LAL2	54
2.9	PKA-M60–100KAL2	55
2.10	PSA-M71–140KA	56
2.11	SEZ-M35DA-71DA2	57
2.12	PEAD-M35–140JA2	58
2.13	PEA-M200 / 250LA2	59
2.14	PUZ-ZM35/50VKA2	60
2.15	PUZ-ZM60/71VHA2	61
2.16	PUZ-ZM100–140VKA/YKA2	62
2.17	PUZ-ZM100–140YDA	63
2.18	PUZ-ZM200/250YKA2	64
2.19	SUZ-M35VA	65
2.20	SUZ-M50VA	66
2.21	SUZ-M60/71VA	67
2.22	PUZ-M100–140VKA/YKA2	68
2.23	PUZ-M200/250YKA2	69

3. Lossnay


3.1	LGH-50/80/100RVS-E	70
3.2	LGH-15–100RVX3-E	71
3.3	LGH-160–200RVX3-E	72
3.4	LGH-160–250-RVXT3-E	73

1. M-Serie

- 1.1 Elektroanschlussplan M-Serie-Invertersysteme
- 1.2 Elektroanschlussplan PUMY
- 1.3 Elektroanschlussplan M-Serie-Singlesplit-Inverter
- 1.4 Elektroanschlussplan MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Elektroanschlussplan PUMY

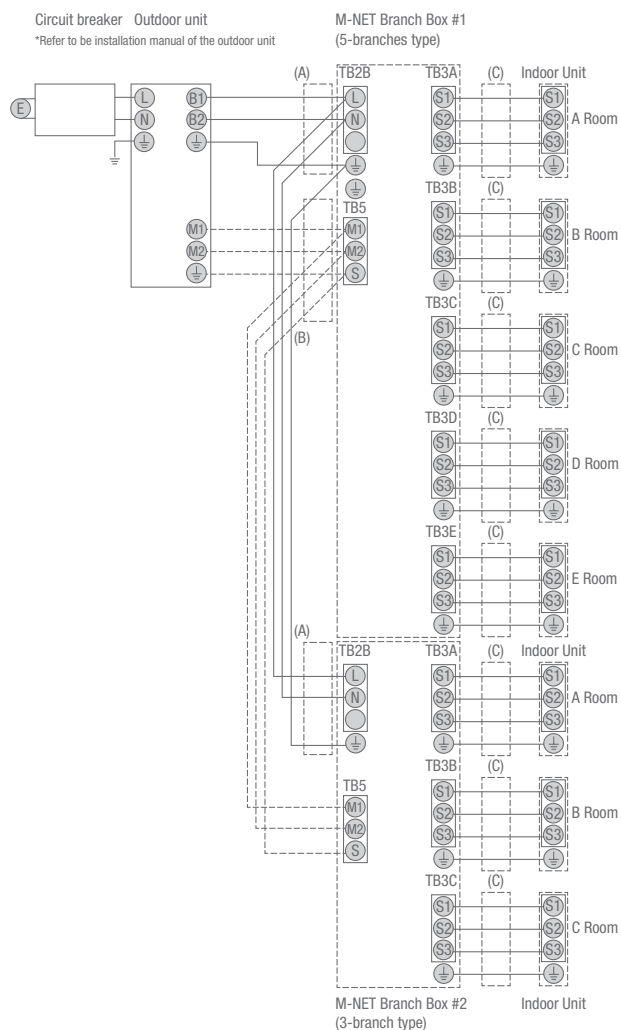


- (A) Spannungsversorgung Anschlussboxen (über Außeneinheit)
- (B) Kommunikationsverbindung Außeneinheit – Anschlussboxen
- (C) Spannungsversorgung und Kommunikation Inneneinheit

Hinweise:


1. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muss mindestens ein polychloropropen beschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.

Elektroanschlussplan M-Serie-Singlesplit-Inverter



- A Spannungsversorgung der Außeneinheit
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungskabel Außengerät – Innengerät
- F1 Innengerät


Elektroanschlussplan MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte

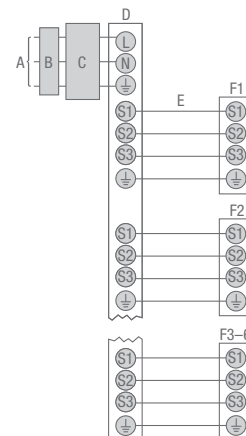

- A Spannungsversorgung der Außeneinheit
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungskabel Außengerät – Innengeräte
- F1–F6 Innengeräte Nr. 1 bis Nr. 6


1.5 MSZ-RZ25-50VU
MSZ-Inverter-Wandgeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

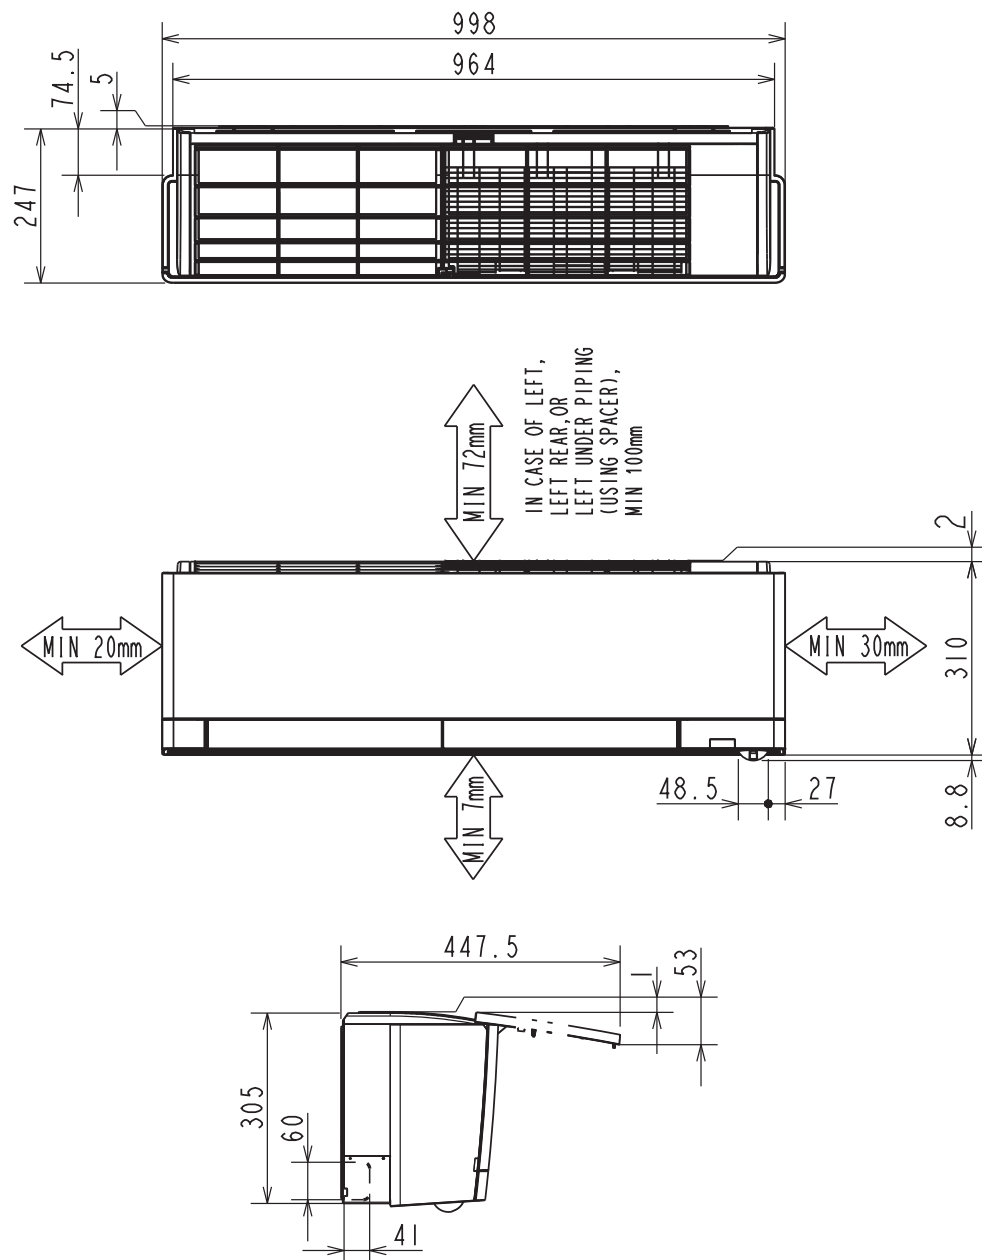


1.6 MSZ-FT25-50VGK
MSZ-Inverter-Wandgeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

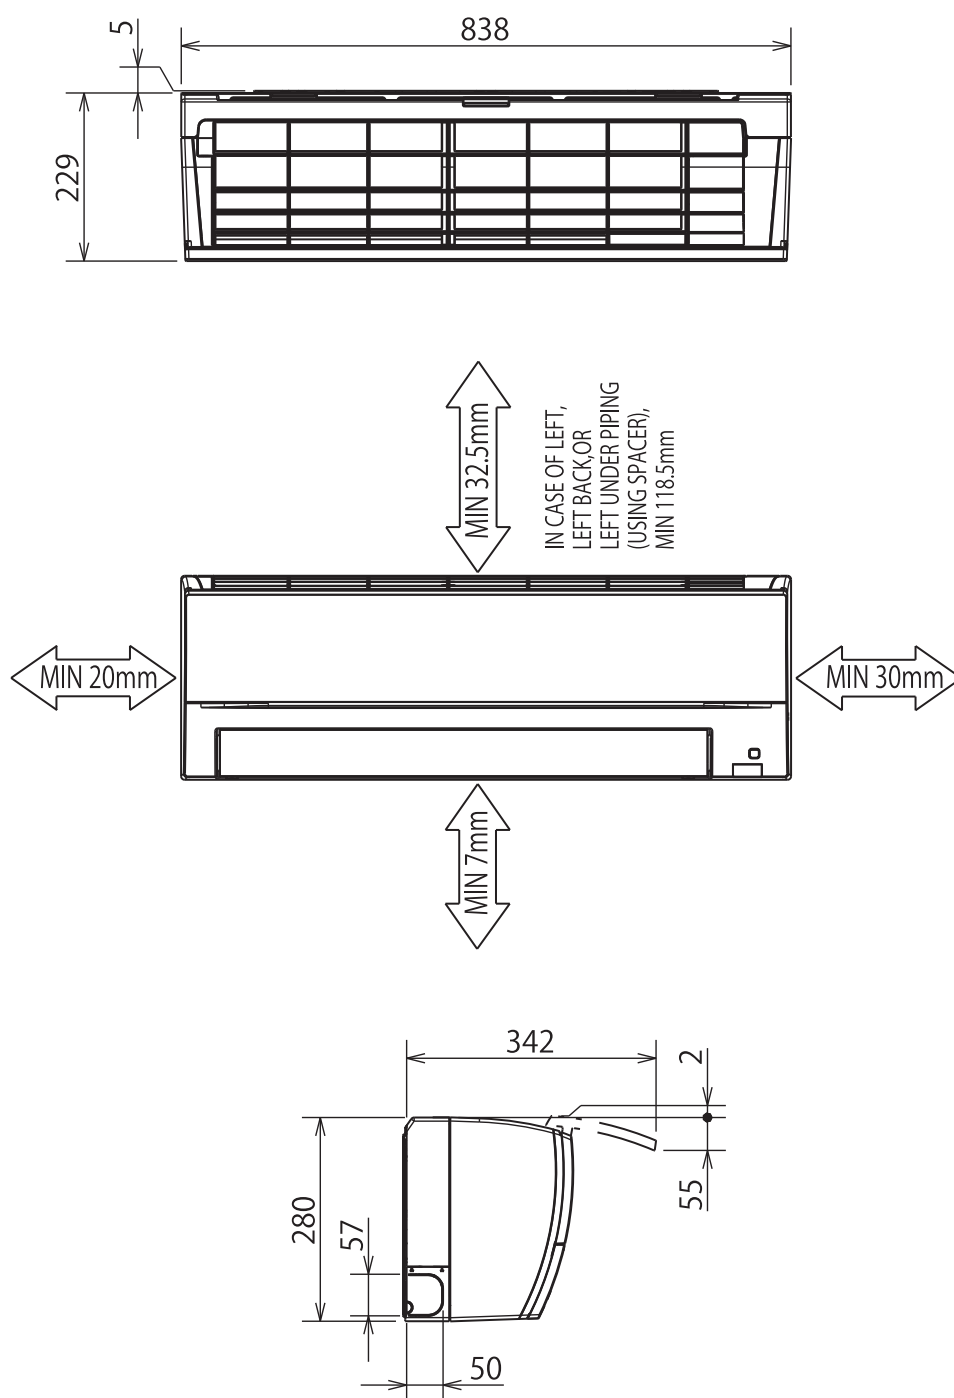


1.7 MSZ-LN18-60VG2 R/V/W/B
MSZ-Inverter-Wandgeräte Diamond

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

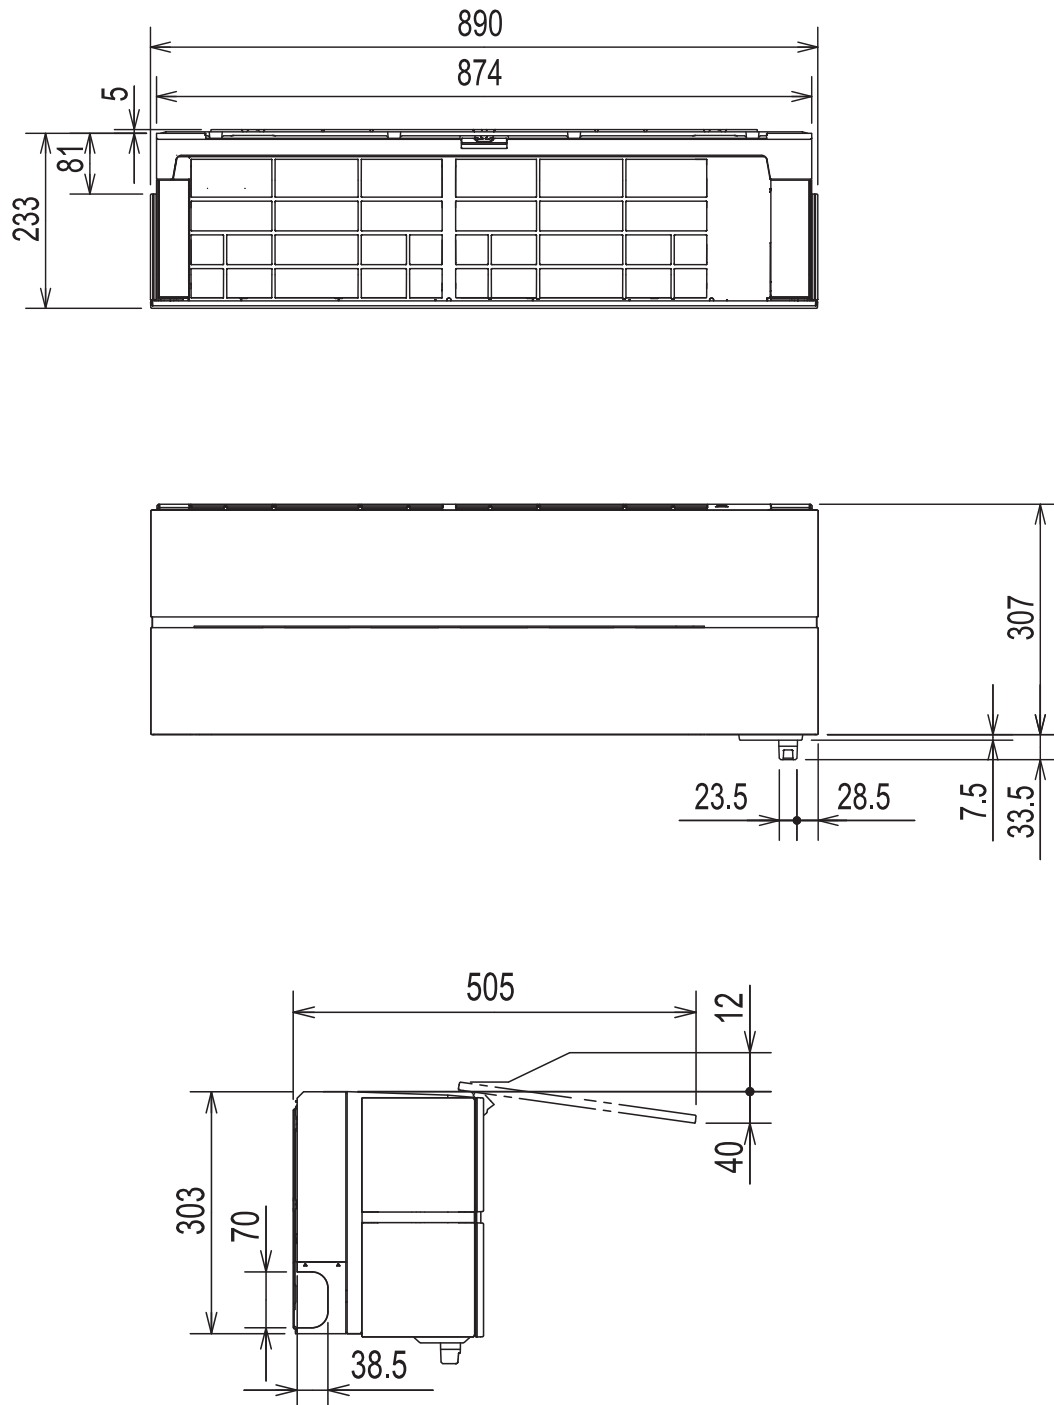


1.8 MSZ EF18-50VGK W/B/S
MSZ-Inverter-Wandgeräte Premium

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

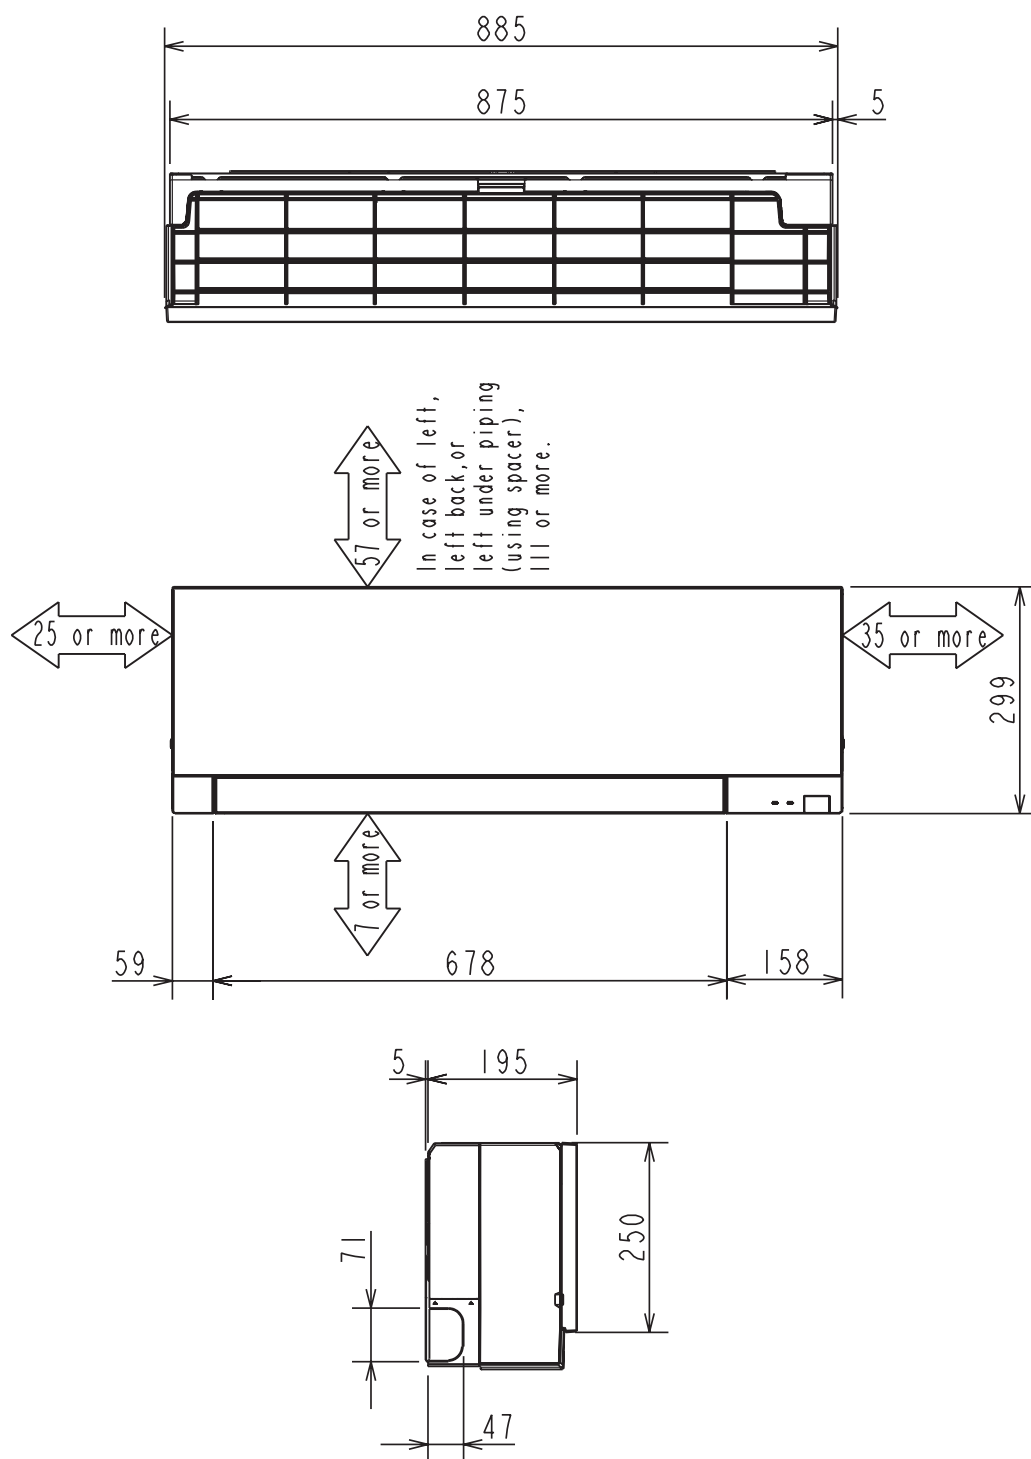


1.9 MSZ-AY15-50VGKP
MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

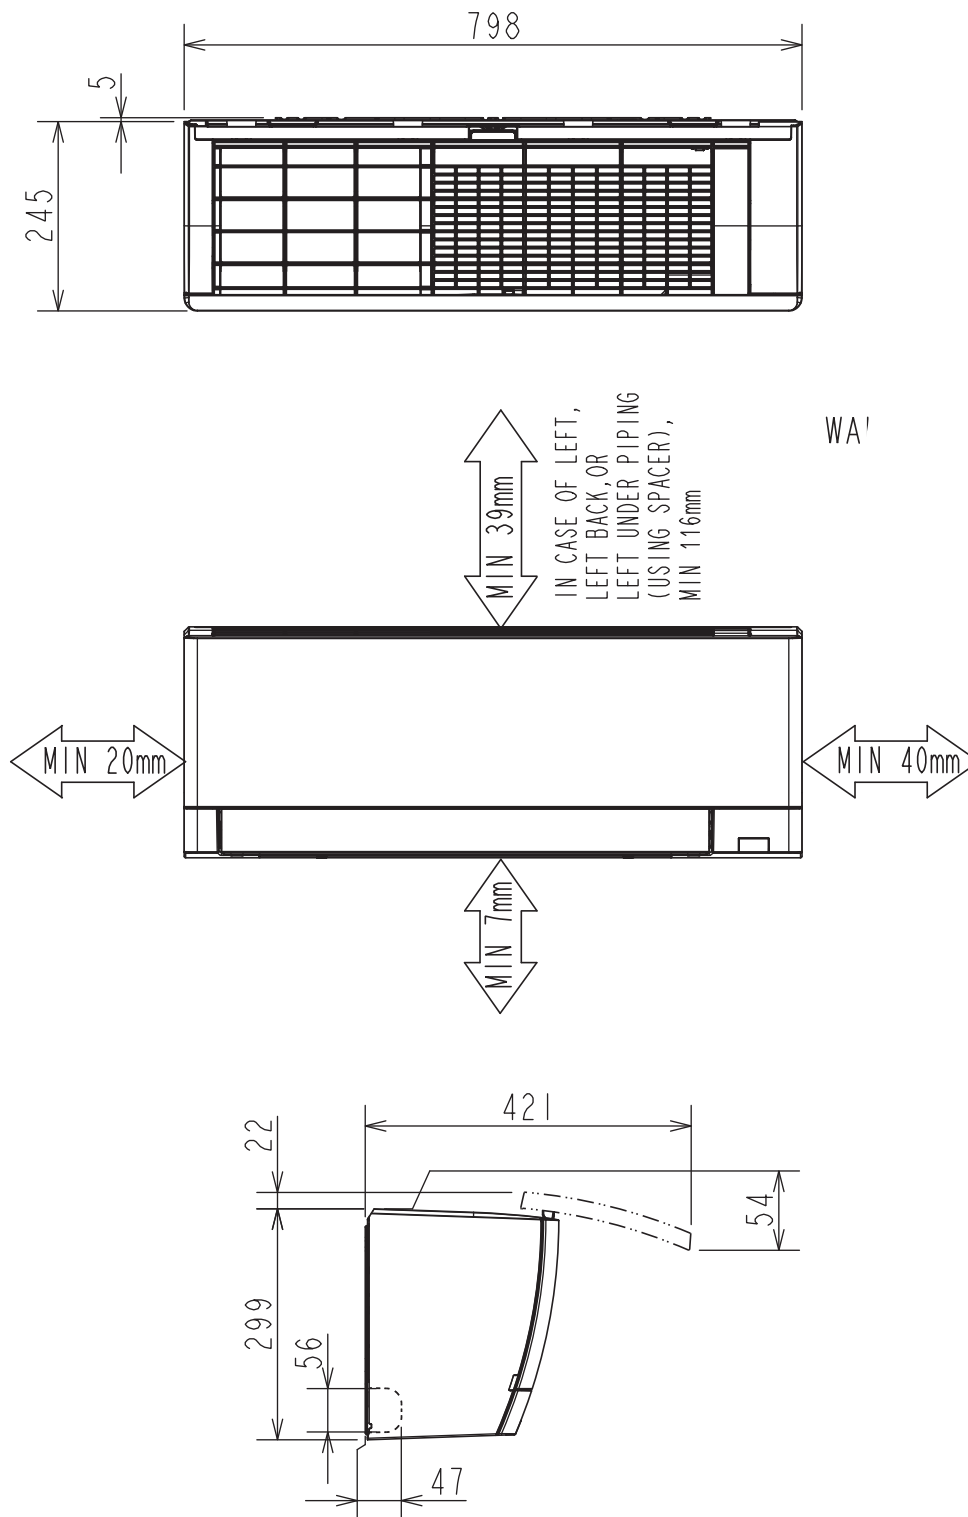


1.10 MSZ-AP60/71VGK
MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

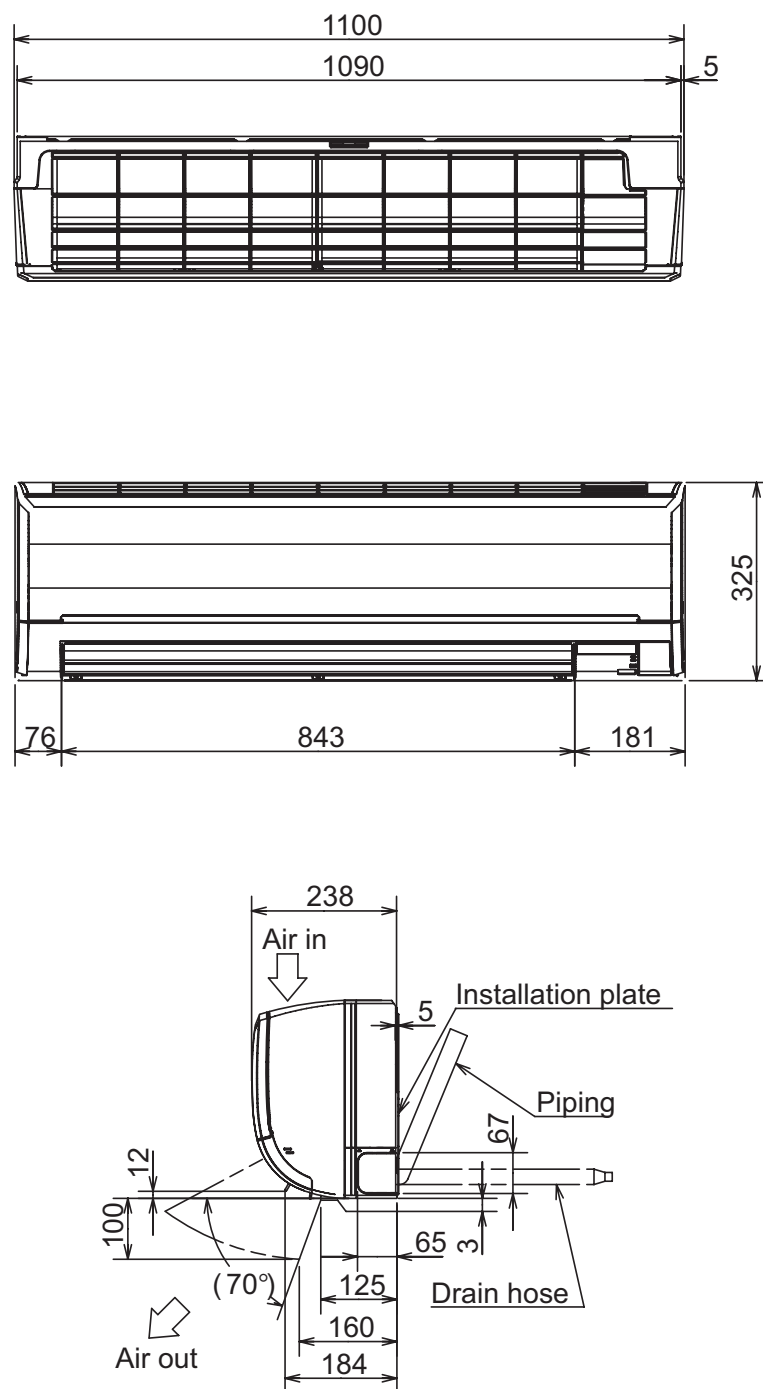


1.11 MFZ-KW25-60VG
MFZ-Inverter-Truhengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

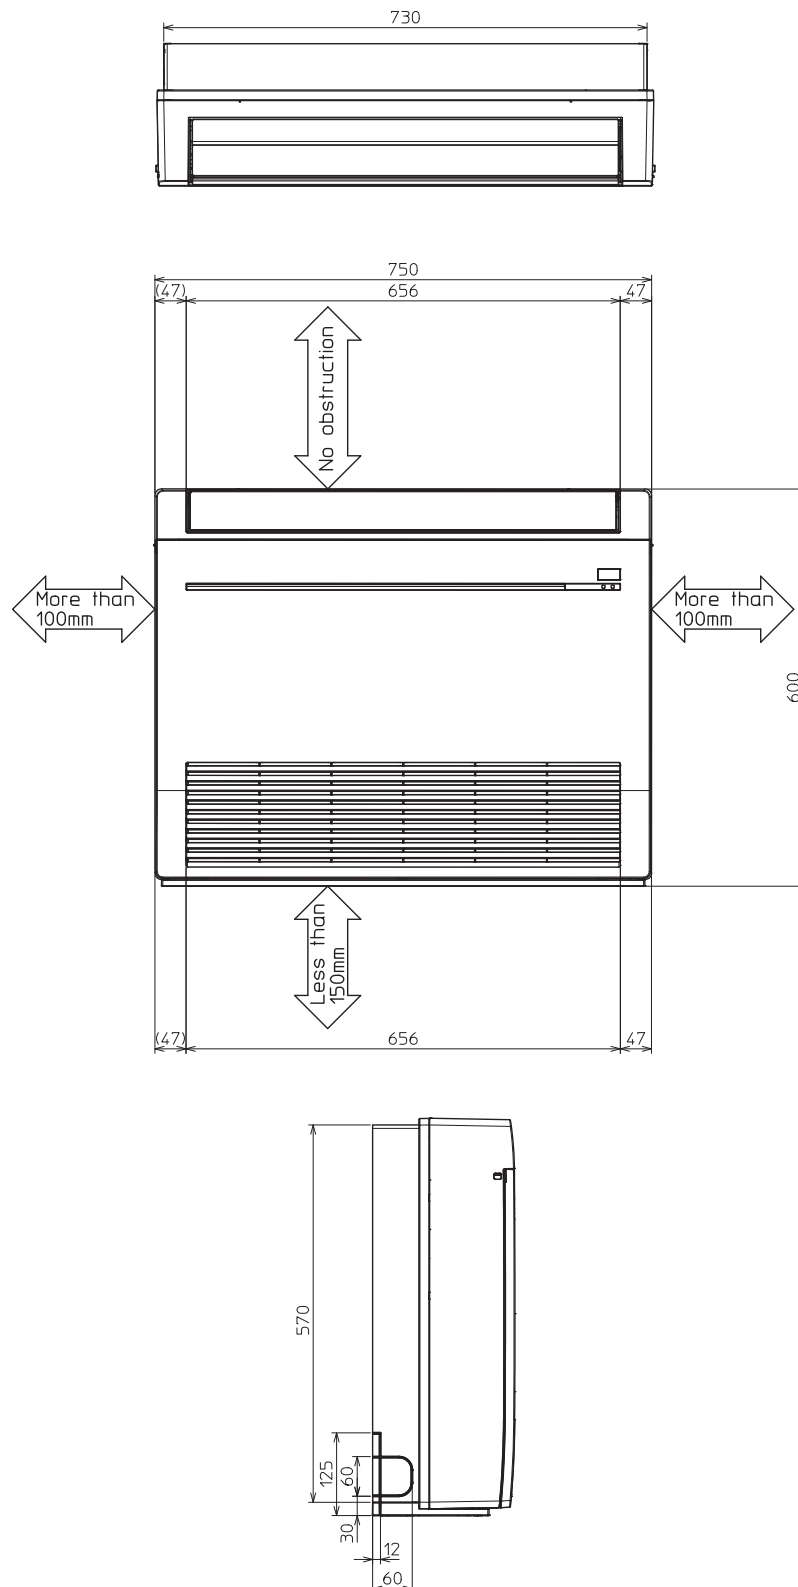


1.12 MFZ-KT25-60VG
MFZ-Inverter-Truhengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

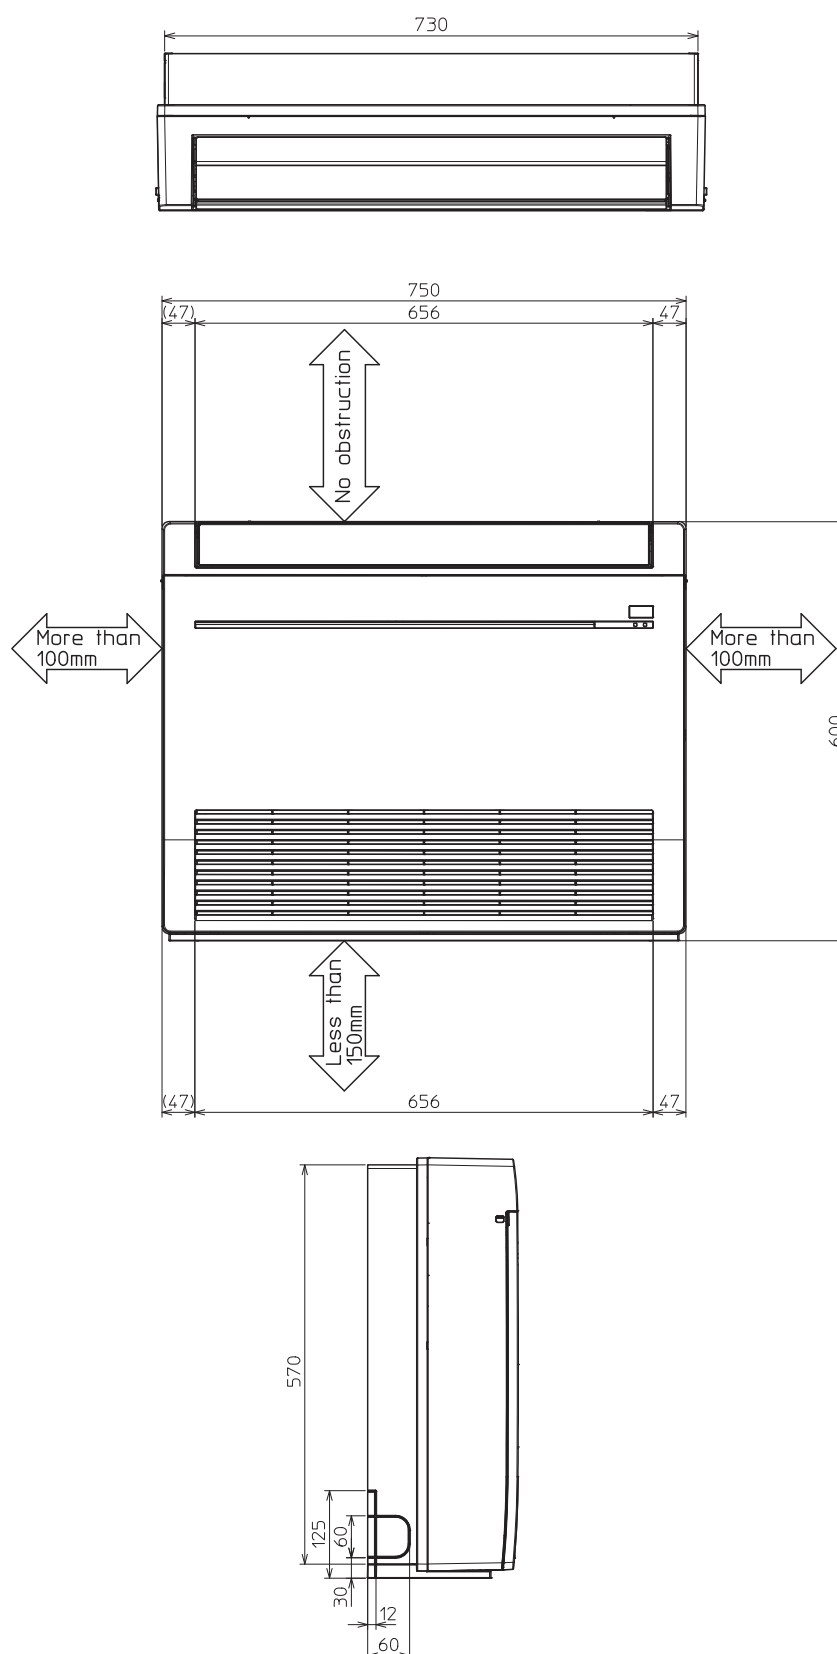

1.13 SFZ-M25-71VA SFZ-M-Truheneinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

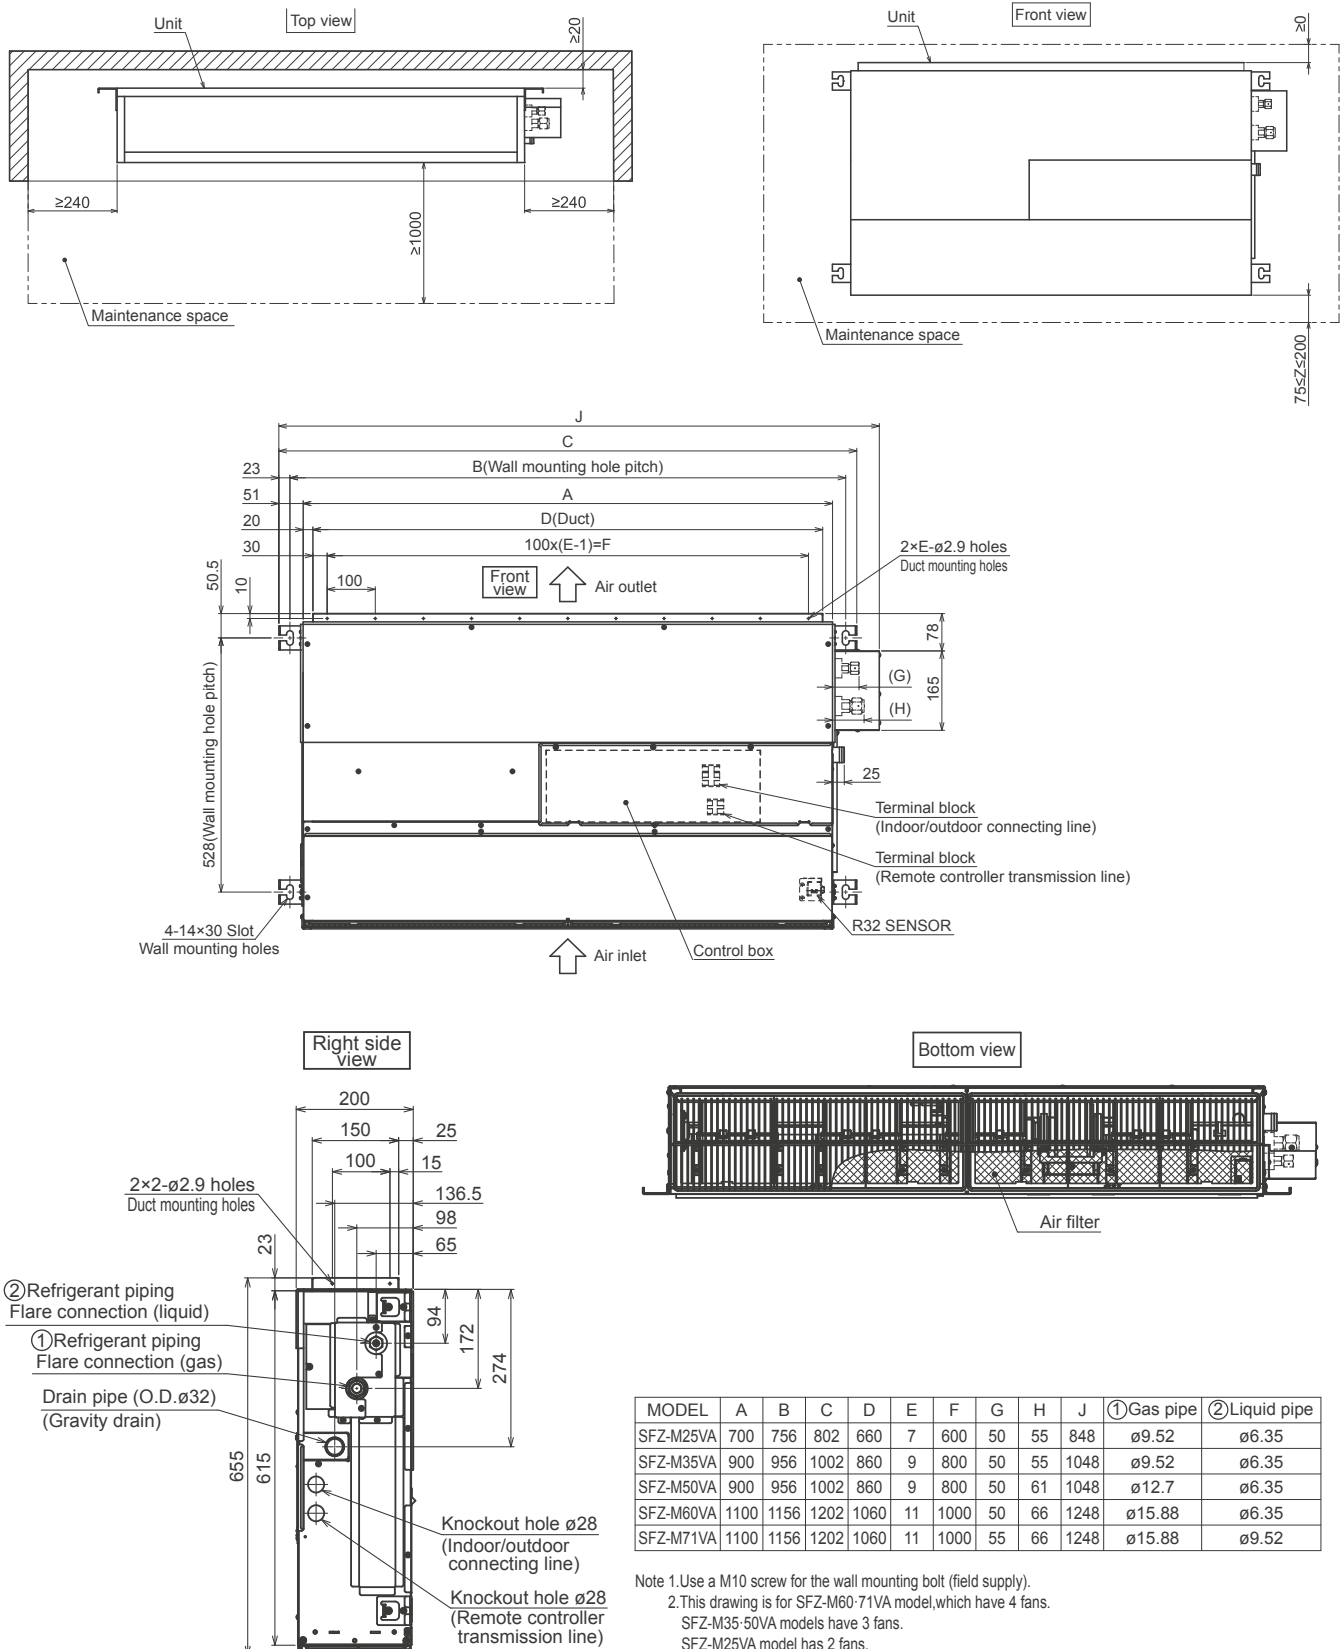


1.14 MLZ-KY20VG
MLZ-KY-1-Wege-Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS


INDOOR UNIT DETAIL VIEW
(TOP VIEW)

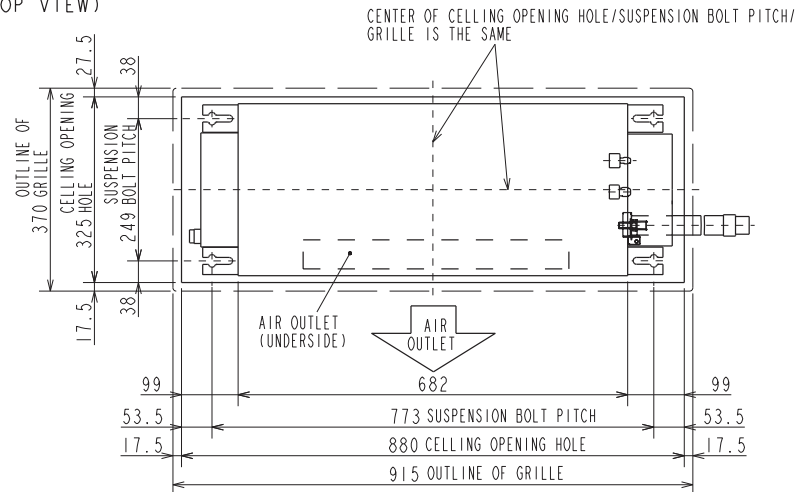

GRILLE OUTLINE DRAWING
(MLP-448W)

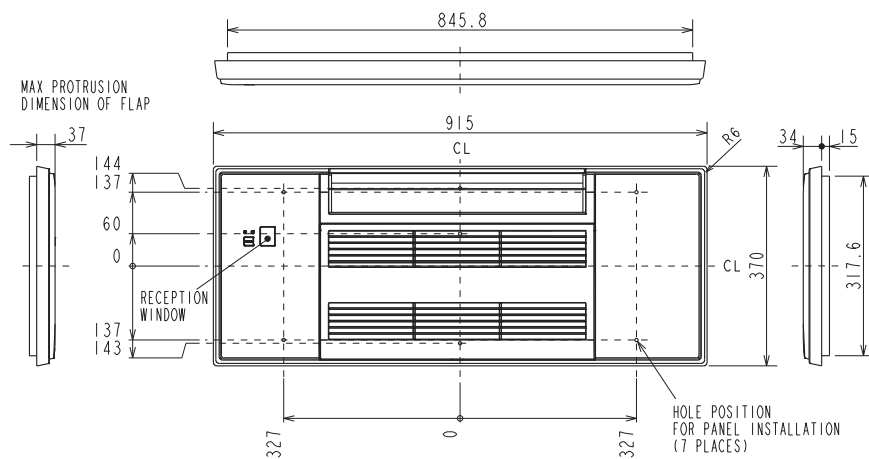



(FRONT VIEW)

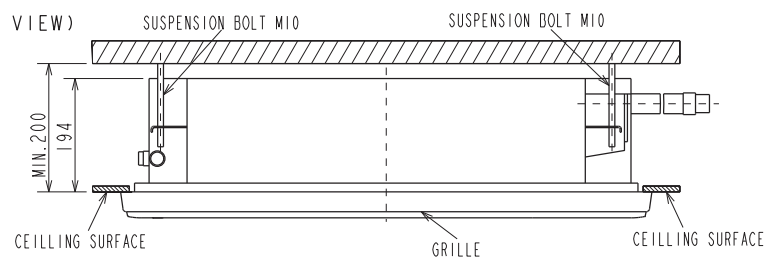


1.15 MLZ-KP25-50VF

MLZ-1-Wege-Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS



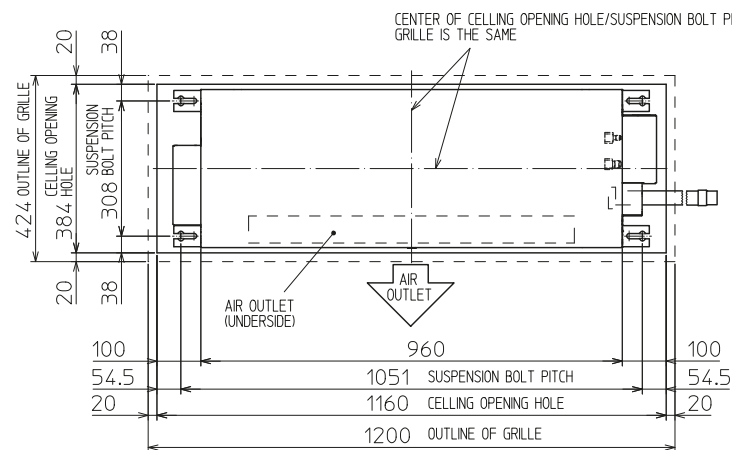
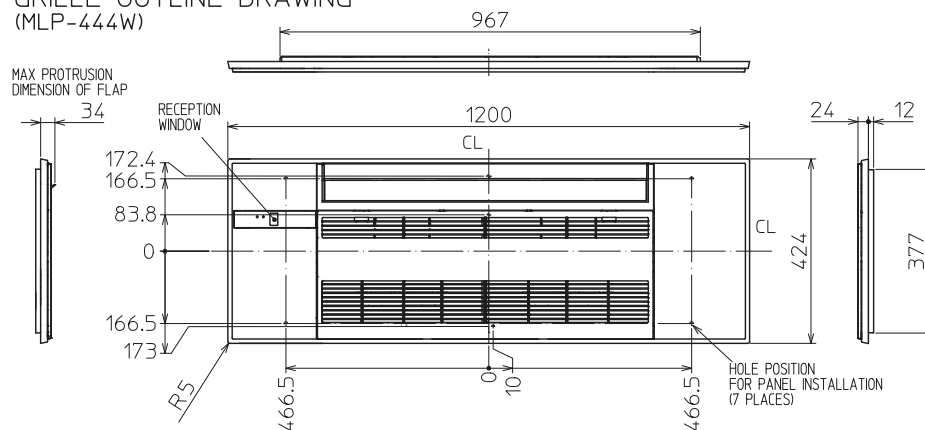
 INDOOR UNIT DETAIL VIEW
(TOP VIEW)

 GRILLE OUTLINE DRAWING
(MLP-444W)

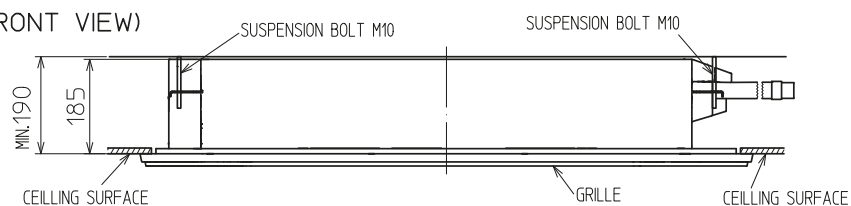
(FRONT VIEW)






1.16 SLZ-M15-60FA2
SLZ-4-Wege-Deckenkassetten

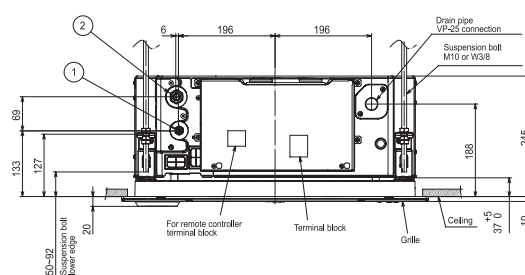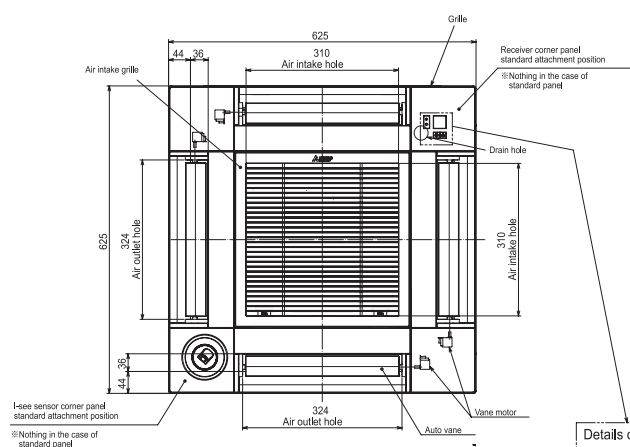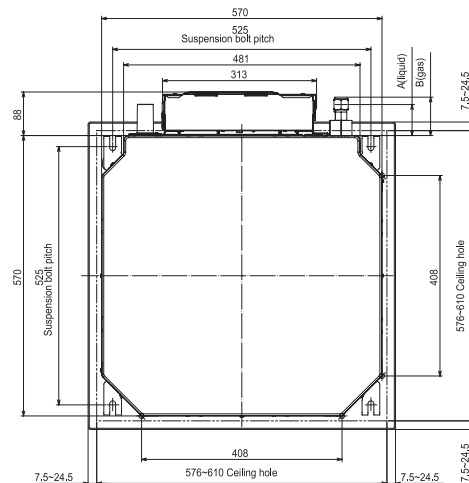ZUM INHALTSVERZEICHNIS



1.17 SEZ-M25-71DA2
SEZ-Kanaleinbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

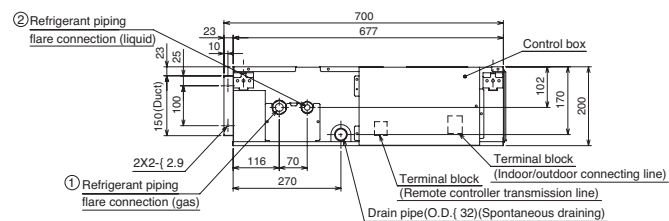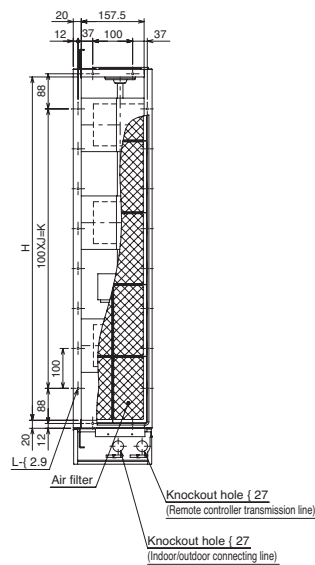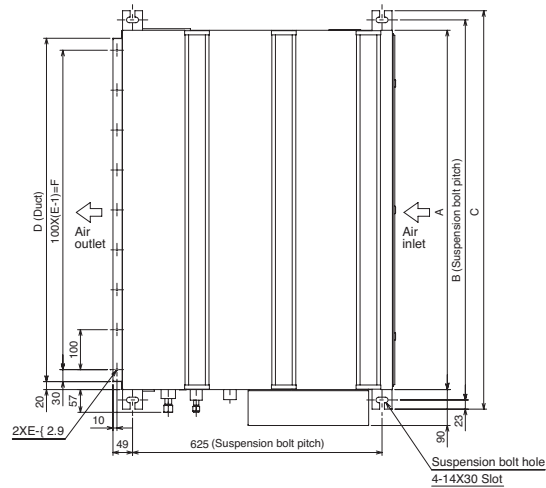


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① Gas pipe	② Liquid pipe
SEZ-M25DA(L)	700	752	798	660	7	600	800	660	5	500	16	φ9.52	φ6.35
SEZ-M35DA(L)	900	952	998	860	9	800	1000	860	7	700	20	φ12.7	
SEZ-M60DA(L)	1100	1152	1198	1060	11	1000	1200	1060	9	900	24	φ15.88	
SEZ-M71DA(L)													φ9.52

- Note1. Use M10 screw for the suspension bolt (field supply).
 2. Keep the service space for the maintenance at the bottom.
 3. This chart indicates for SEZ-M50DA(L) model, which has 3 fans.
 SEZ-M25,35DA(L) models have 2 fans.
 SEZ-M60,71DA(L) models have 4 fans.
 4. In case an inlet duct is used, remove the air filter (supply with the unit), then install the filter (field supply) at suction side.


1.18 MUZ-LN25/35VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

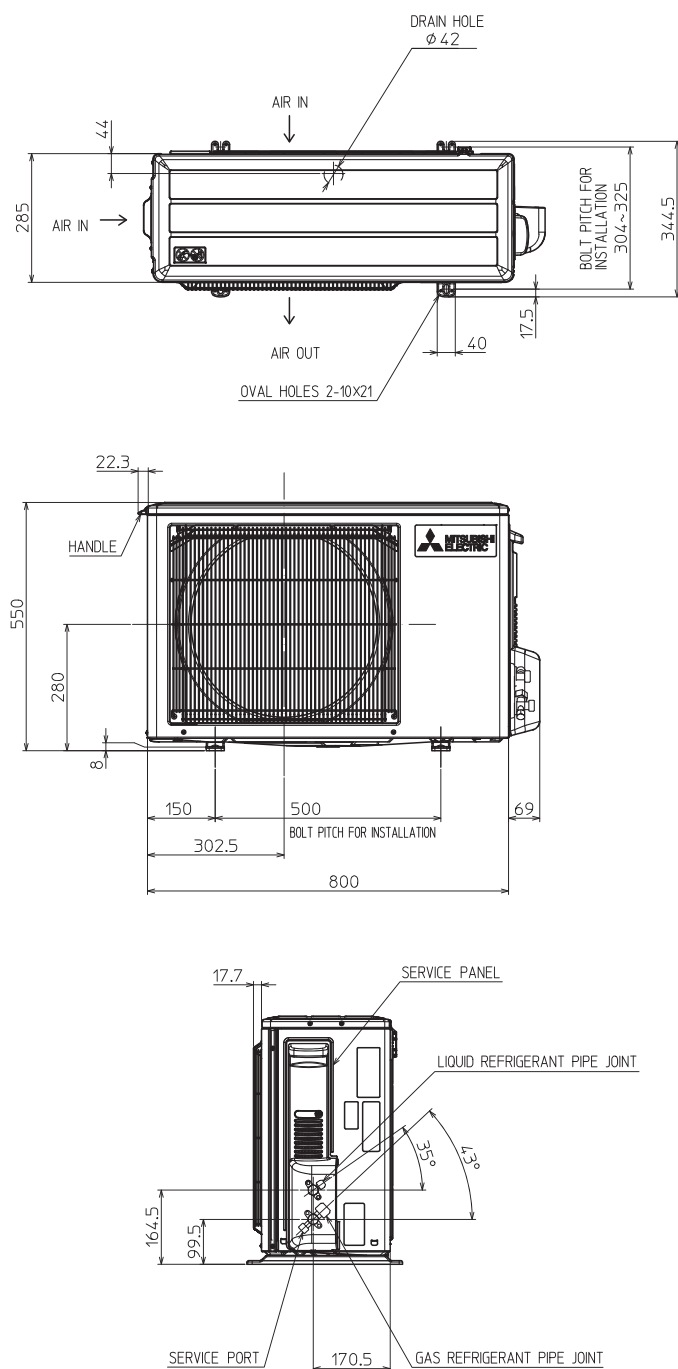


1.19 MUZ-LN50VG2 MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

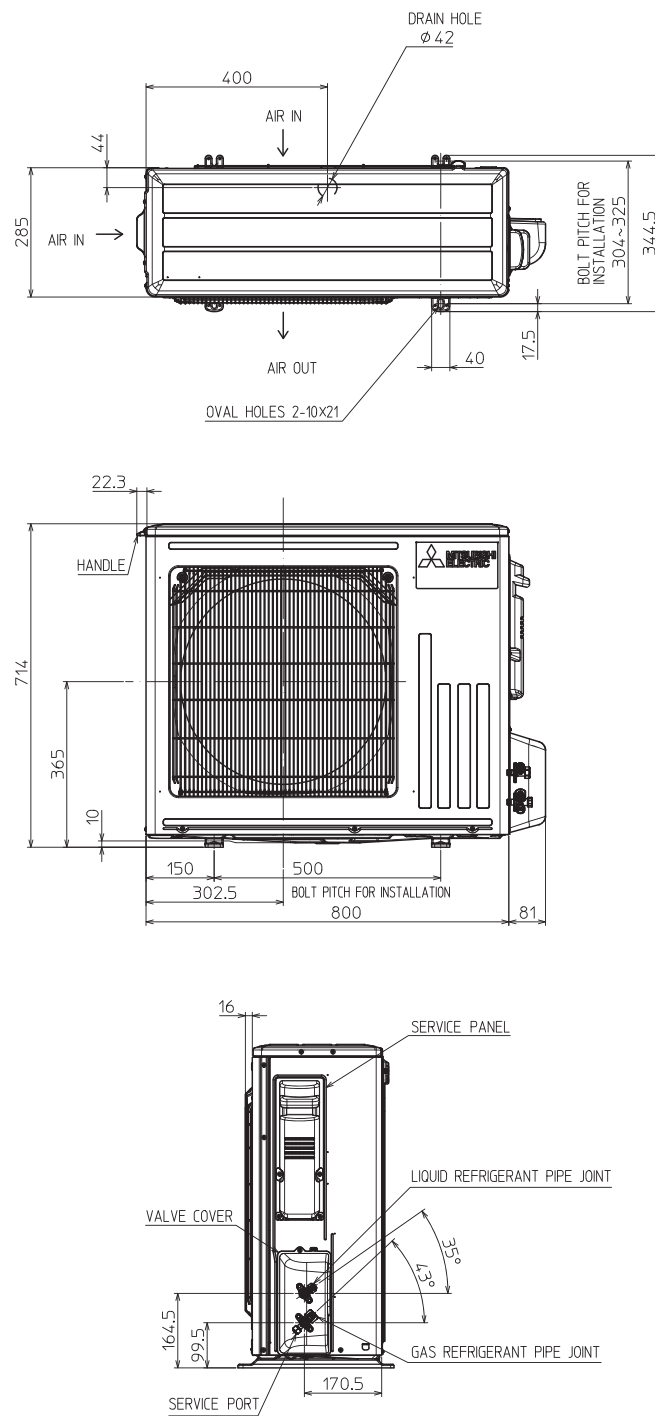


1.20 MUZ-LN60VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

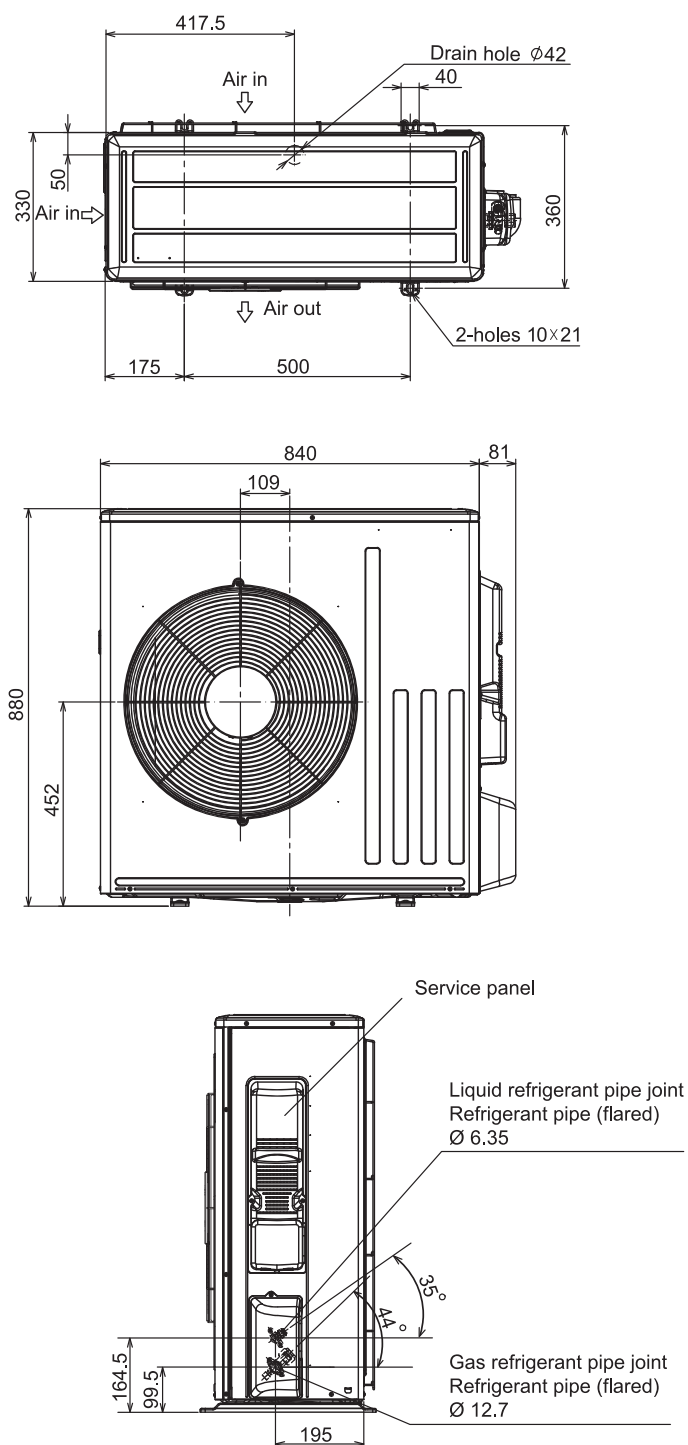




1.21 MUZ-EF25-42VG
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

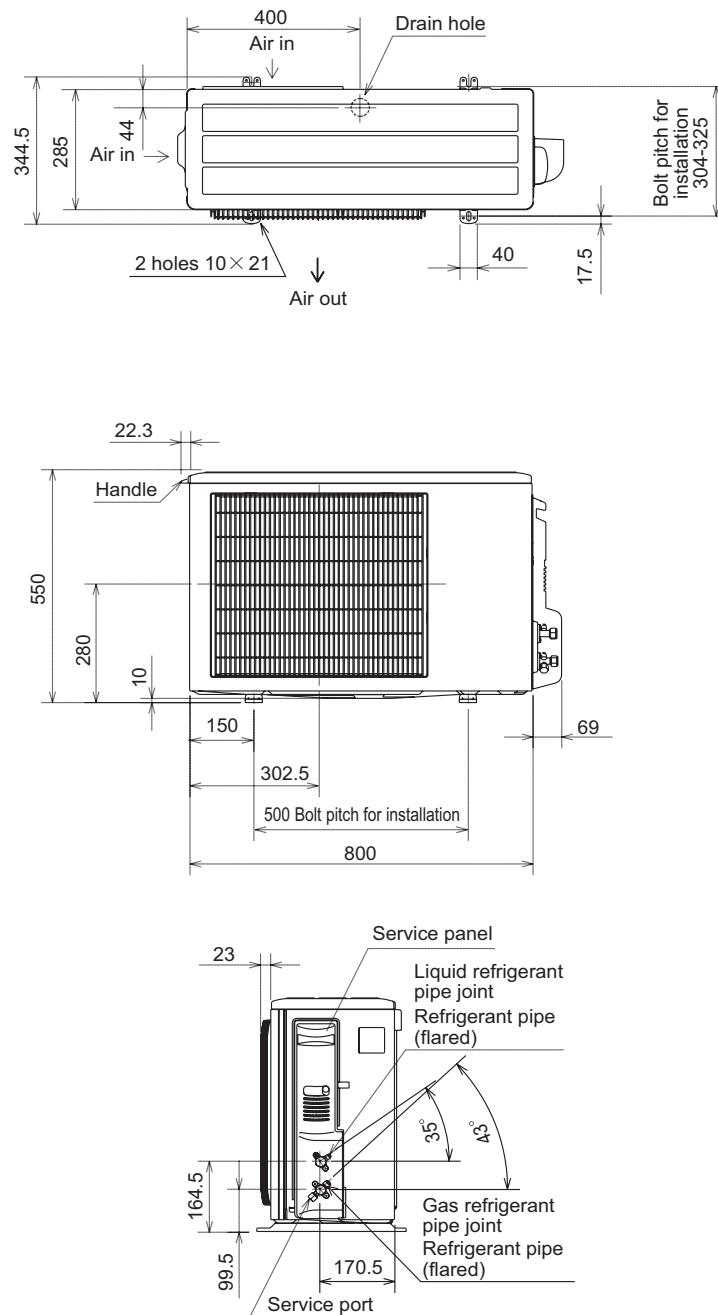


1.22 MUZ-EF50VG
MUZ-Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

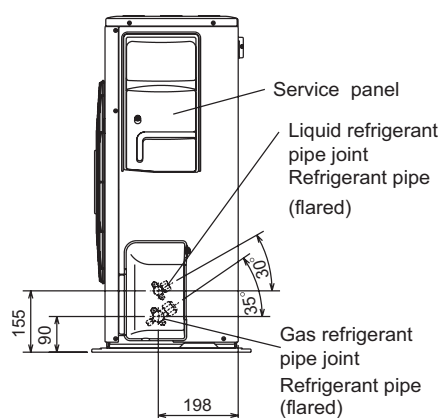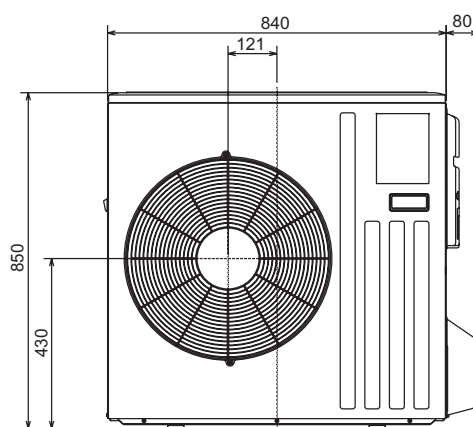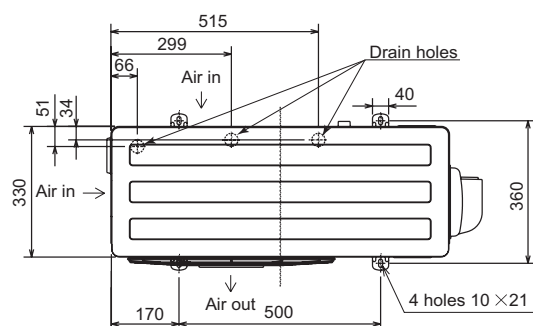


1.23 MUZ-AY20VG

MUZ-Inverter Außengeräte

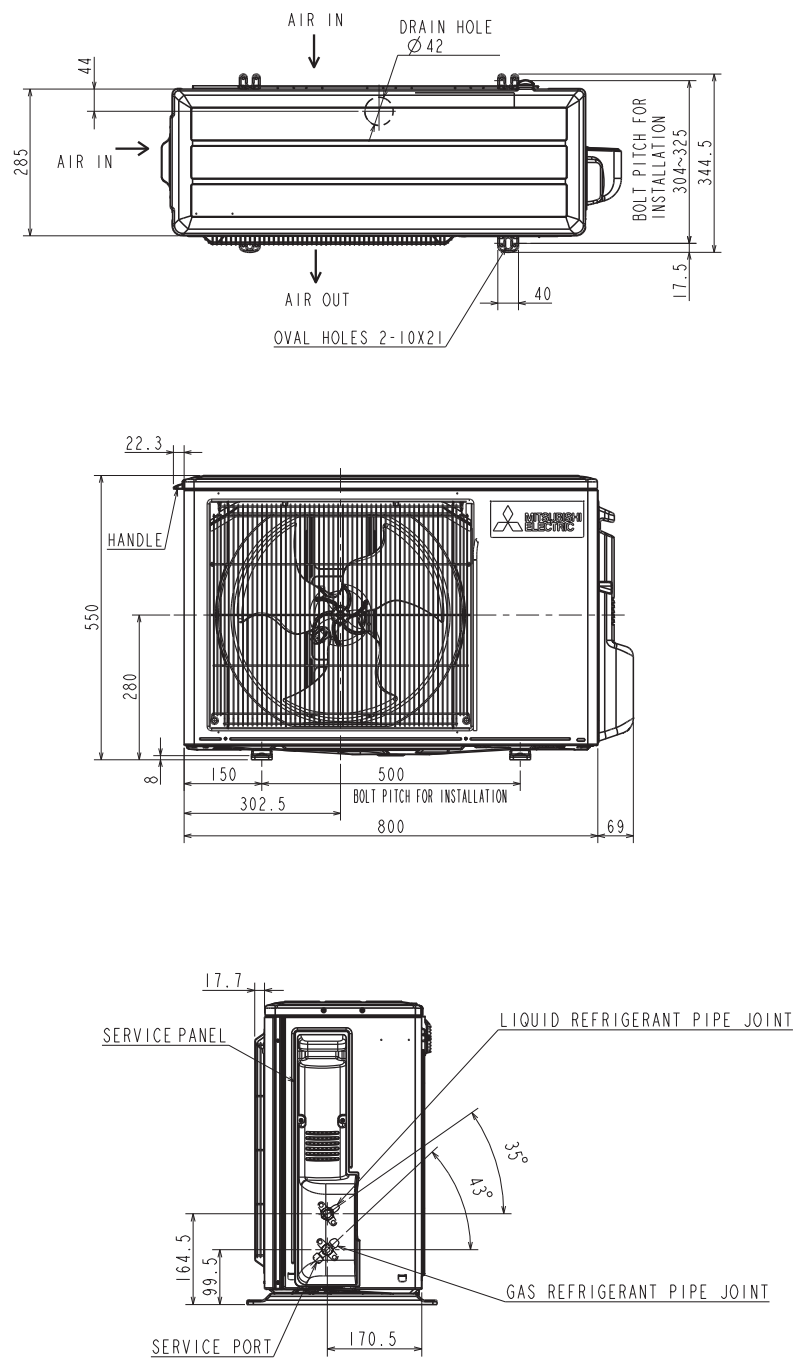[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)


1.24 MUZ-AY25-42VG
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

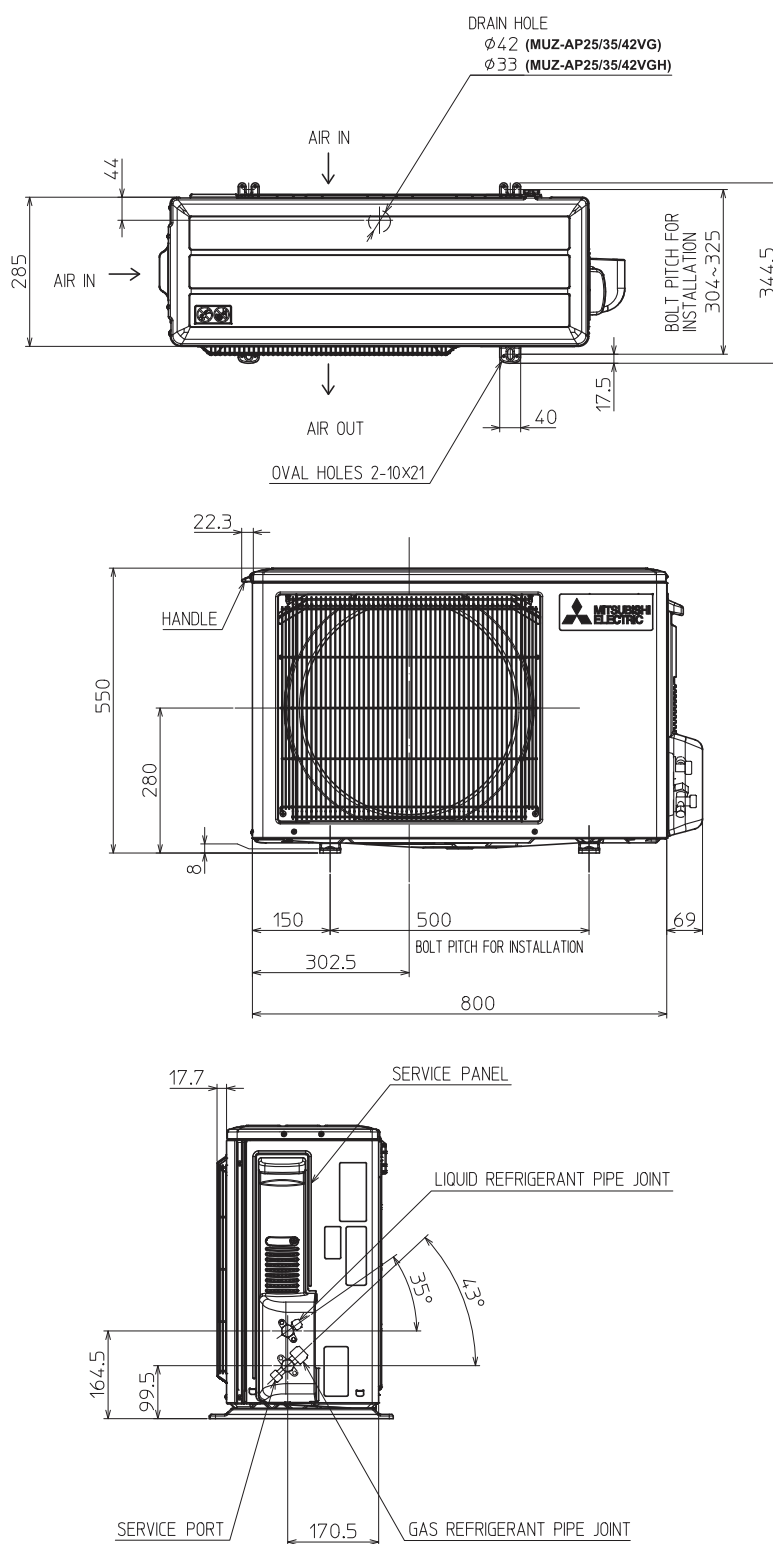


1.25 MUZ-AY50VG
MUZ-Inverter Außenxgeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

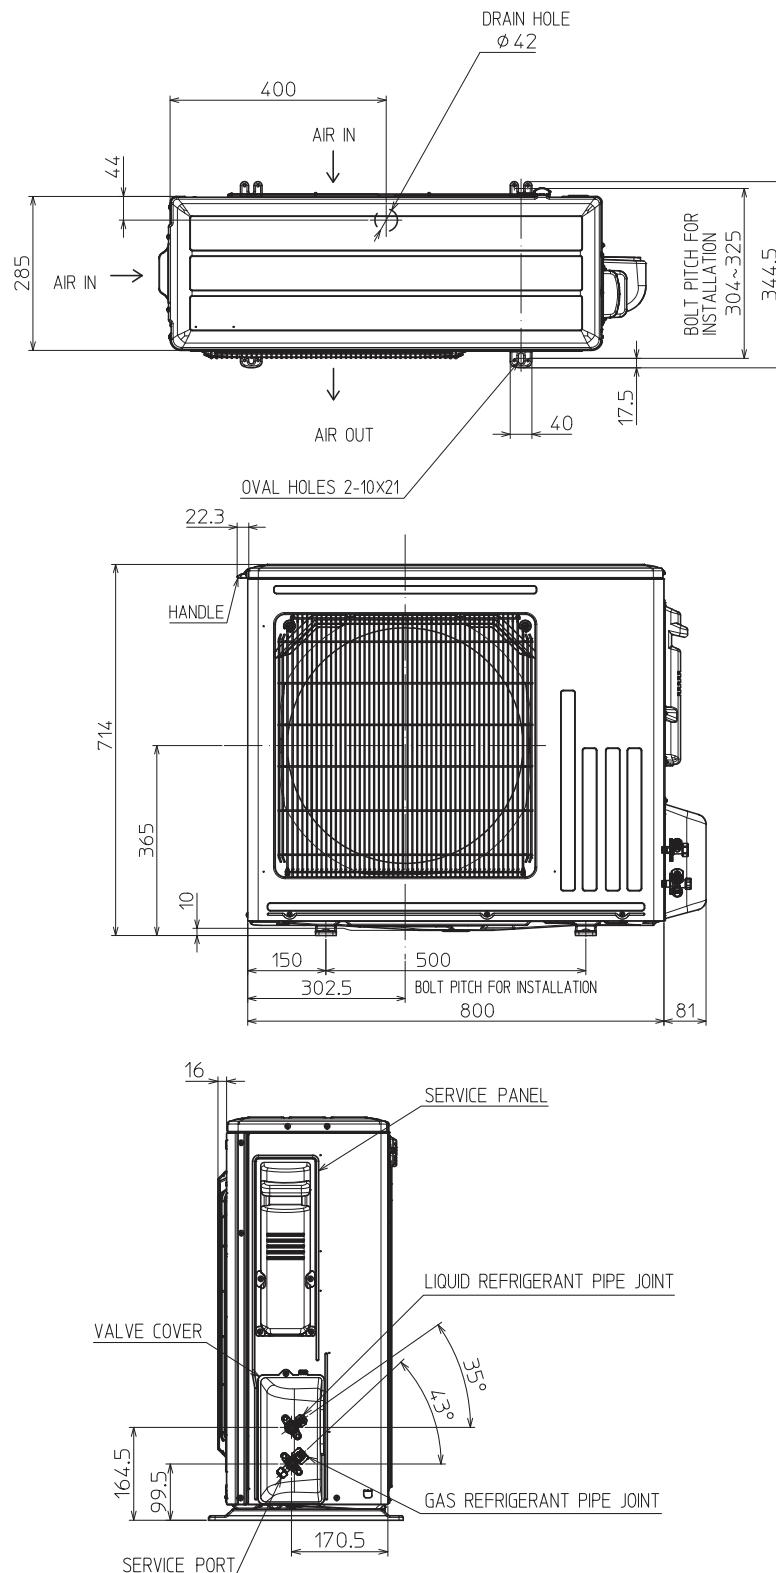


1.26 MUZ-AP60/71VG
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

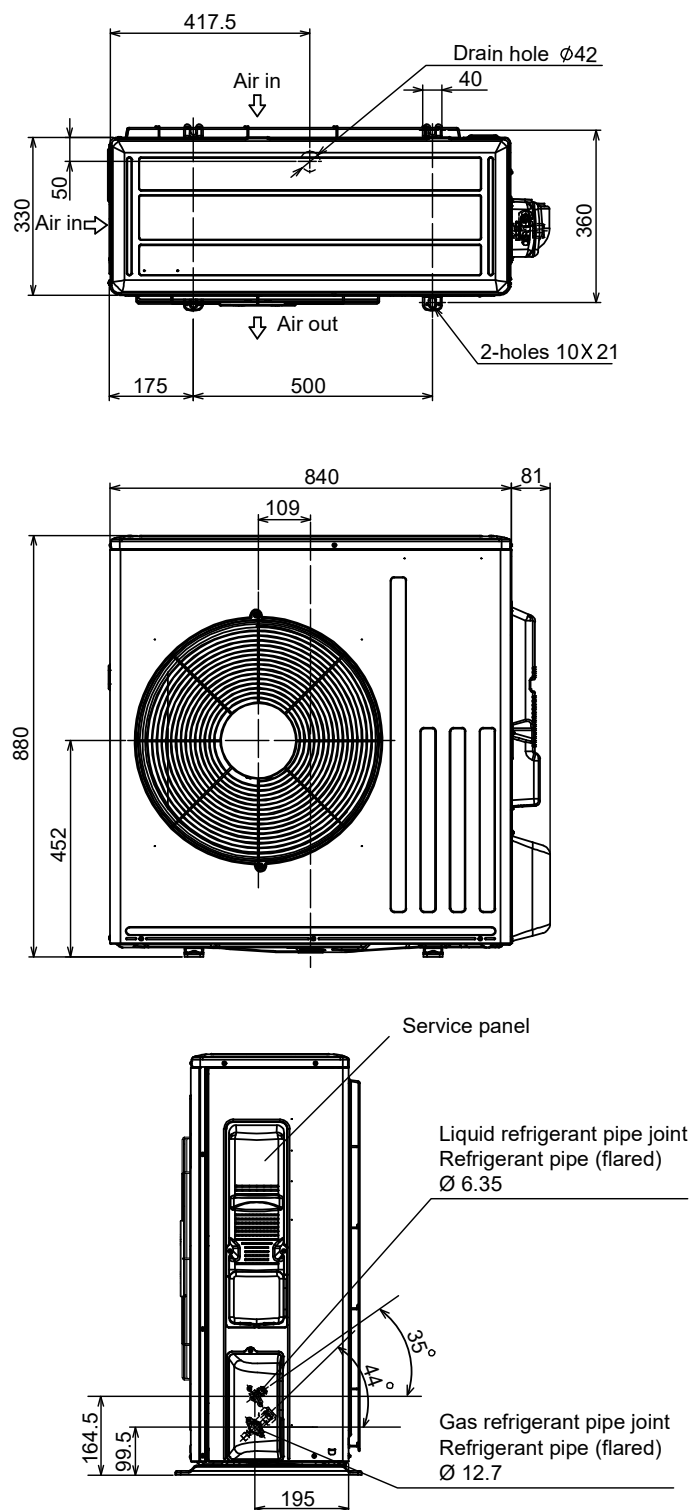


1.27 SUZ-M25/35VA
SUZ-Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

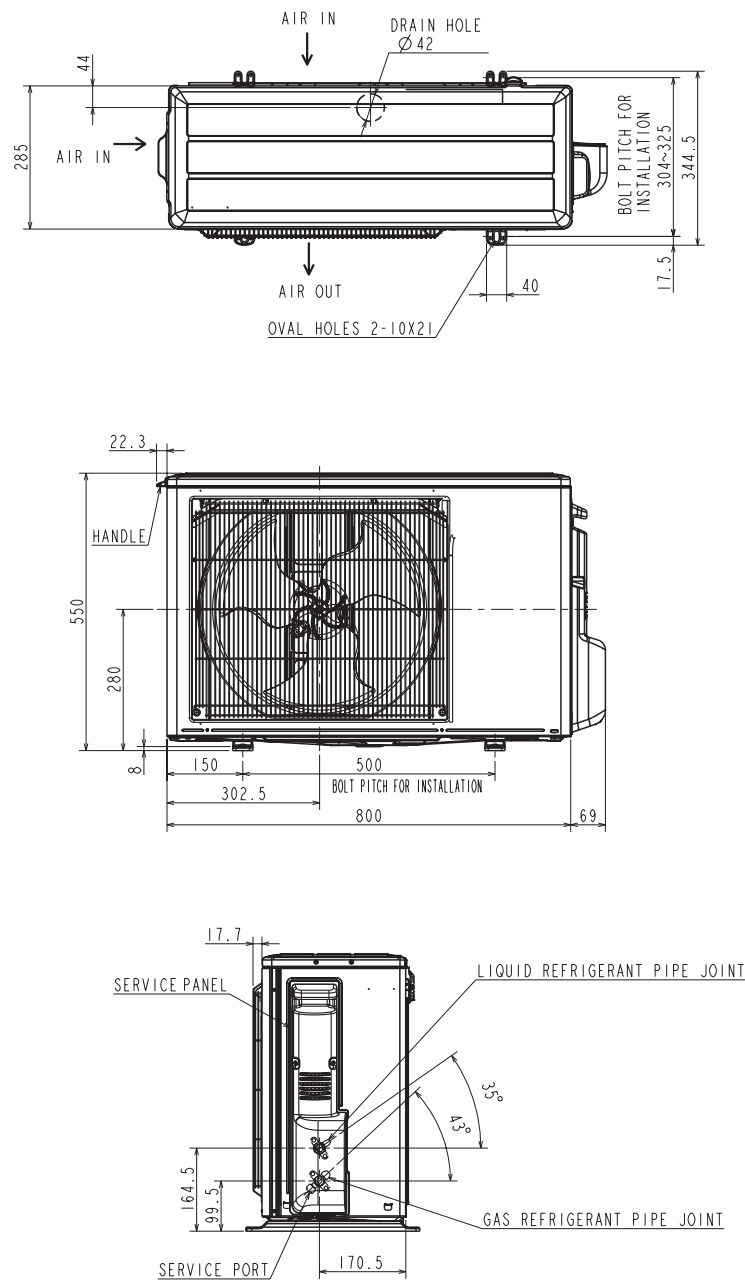




1.28 SUZ-M50VA
SUZ Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

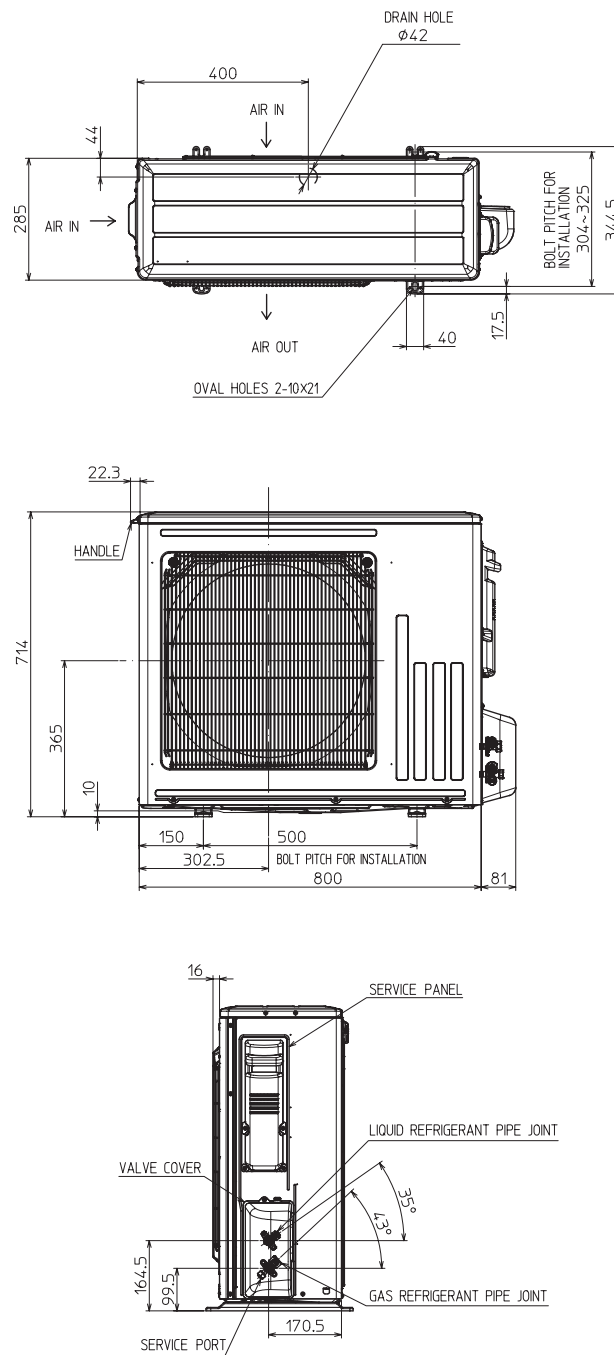

1.29 SUZ-M60/71VA
SUZ Inverter Außengeräte




ZUM INHALTSVERZEICHNIS

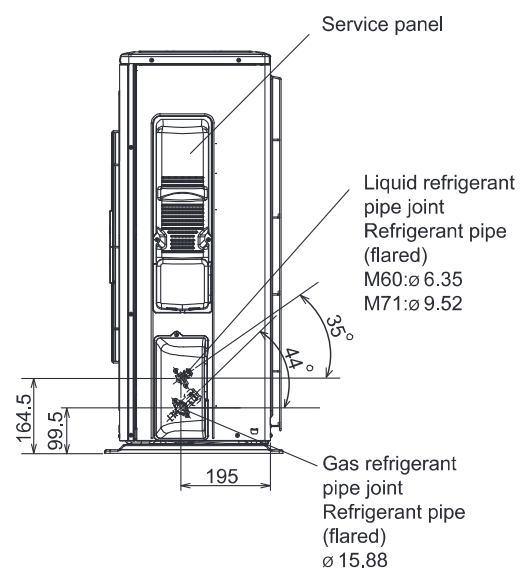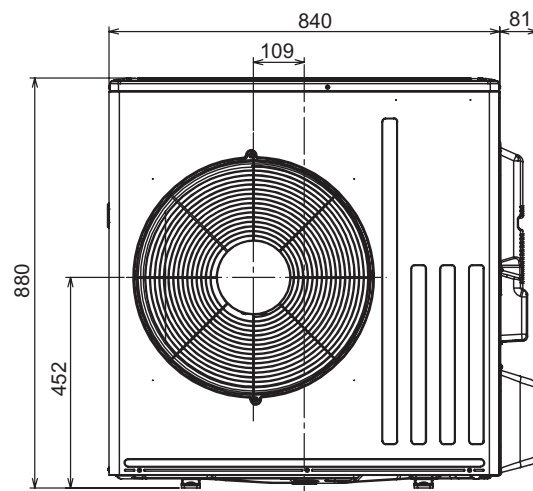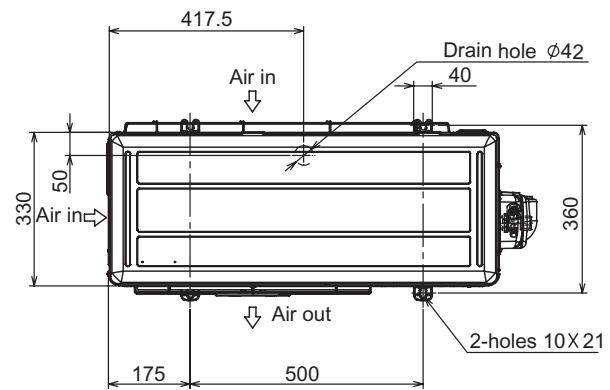

1.30 MXZ-2F33-53VF4


MXZ Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

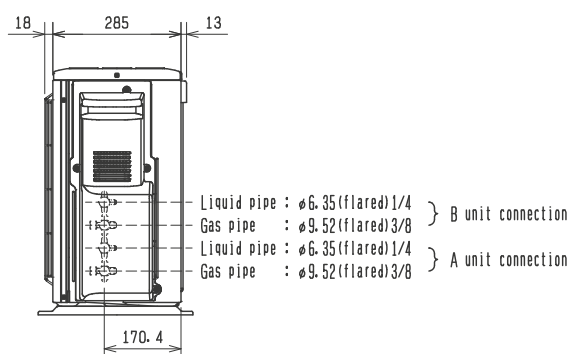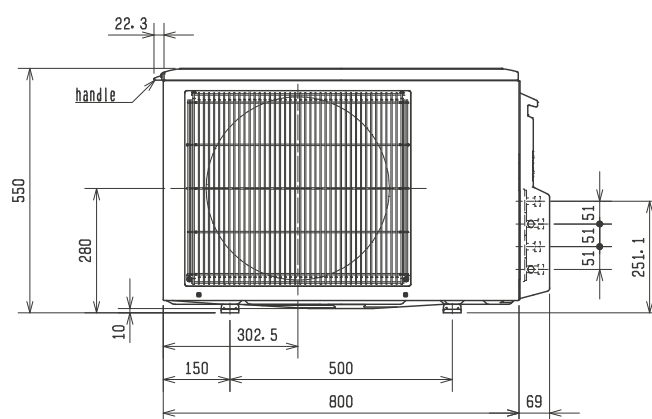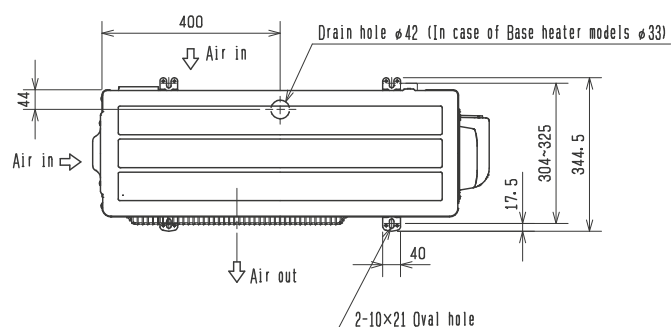

1.36 PUMY-SM112-140VKM/YKM
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

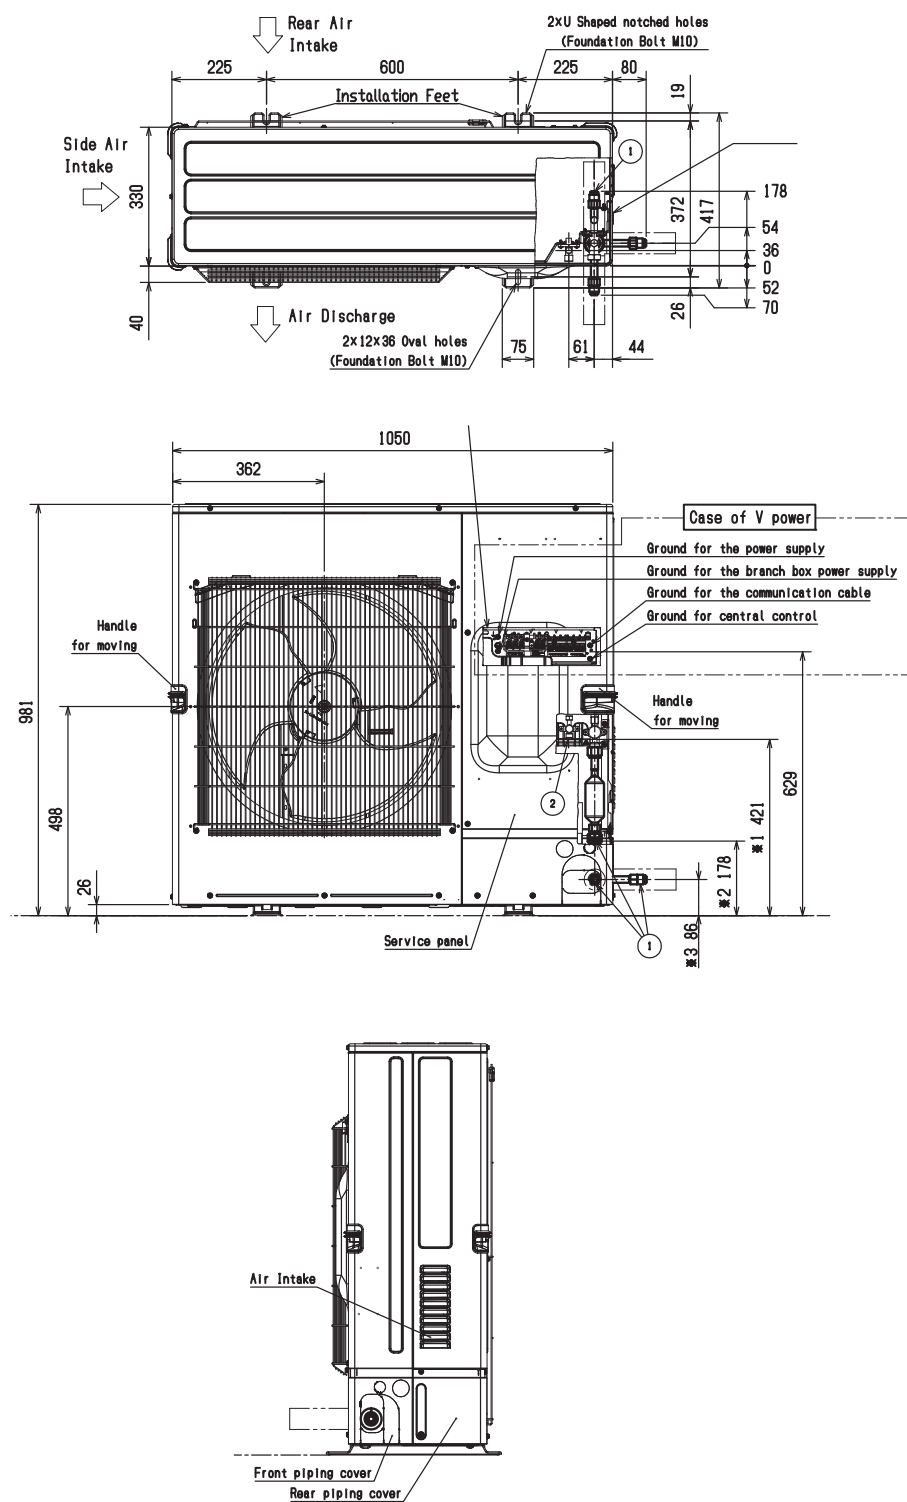

1.37 PUMY-M200YKM


PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

Grafik folgt


1.38 PUMY-P112-140VKM6/YKM5
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

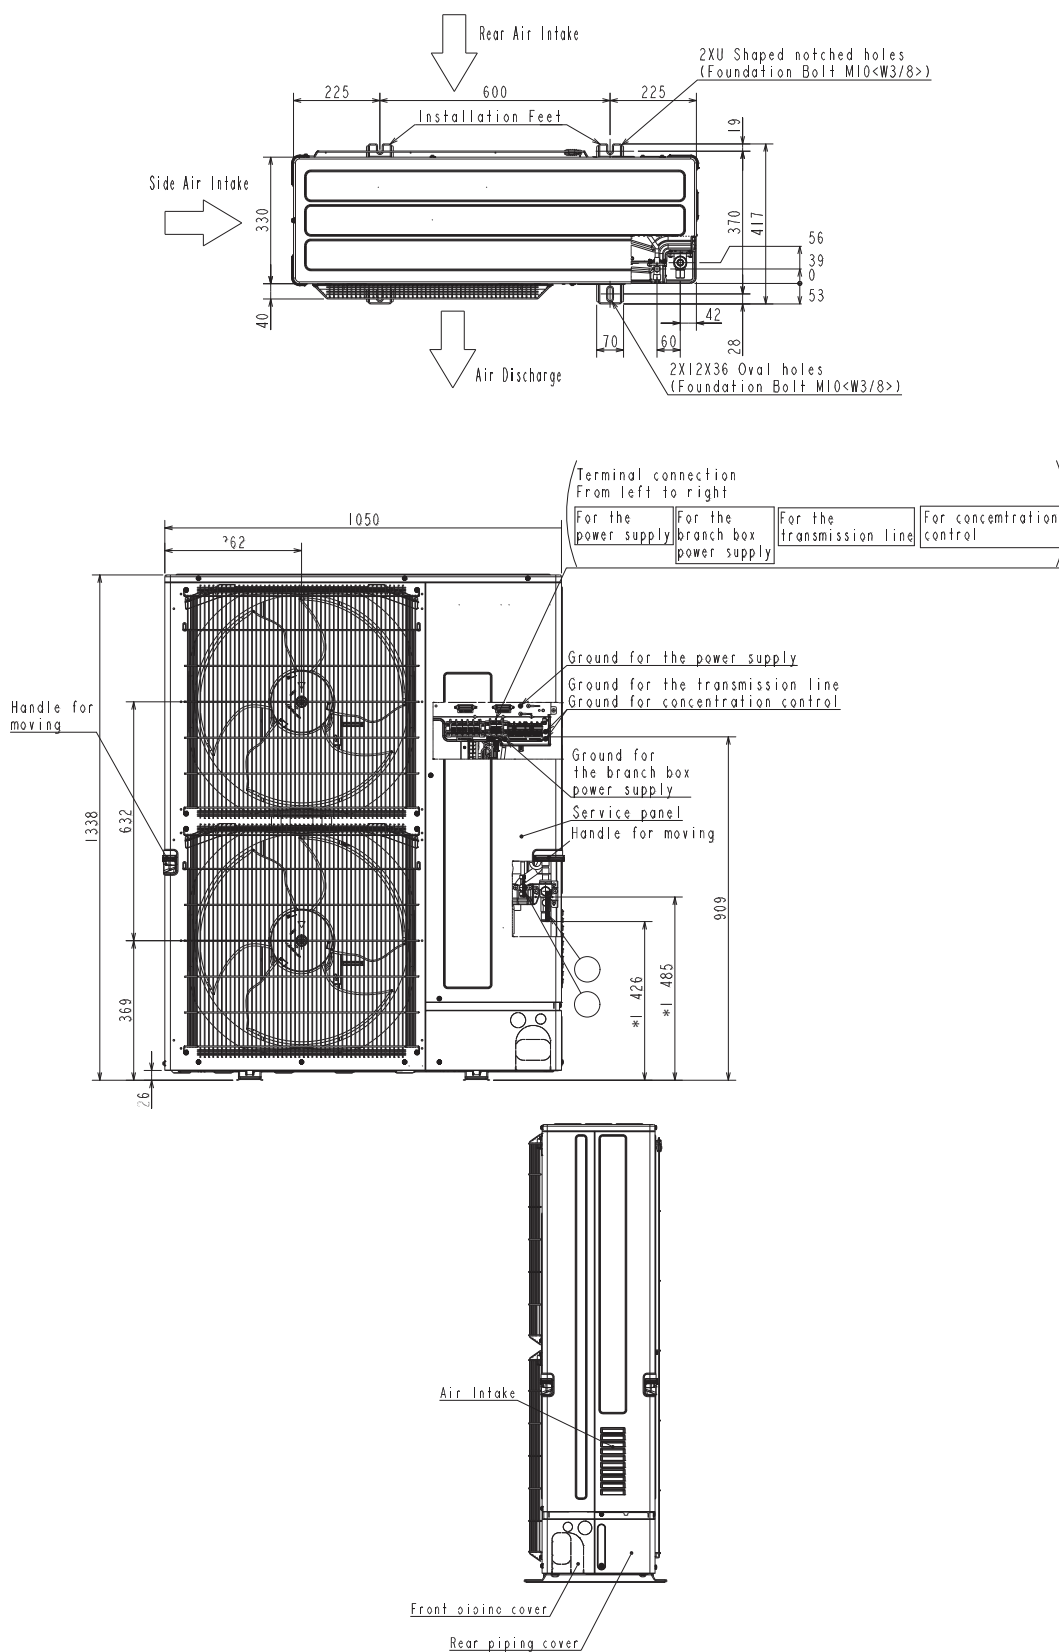


1.39 PUMY-SP112-140VKM2/YKM2
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

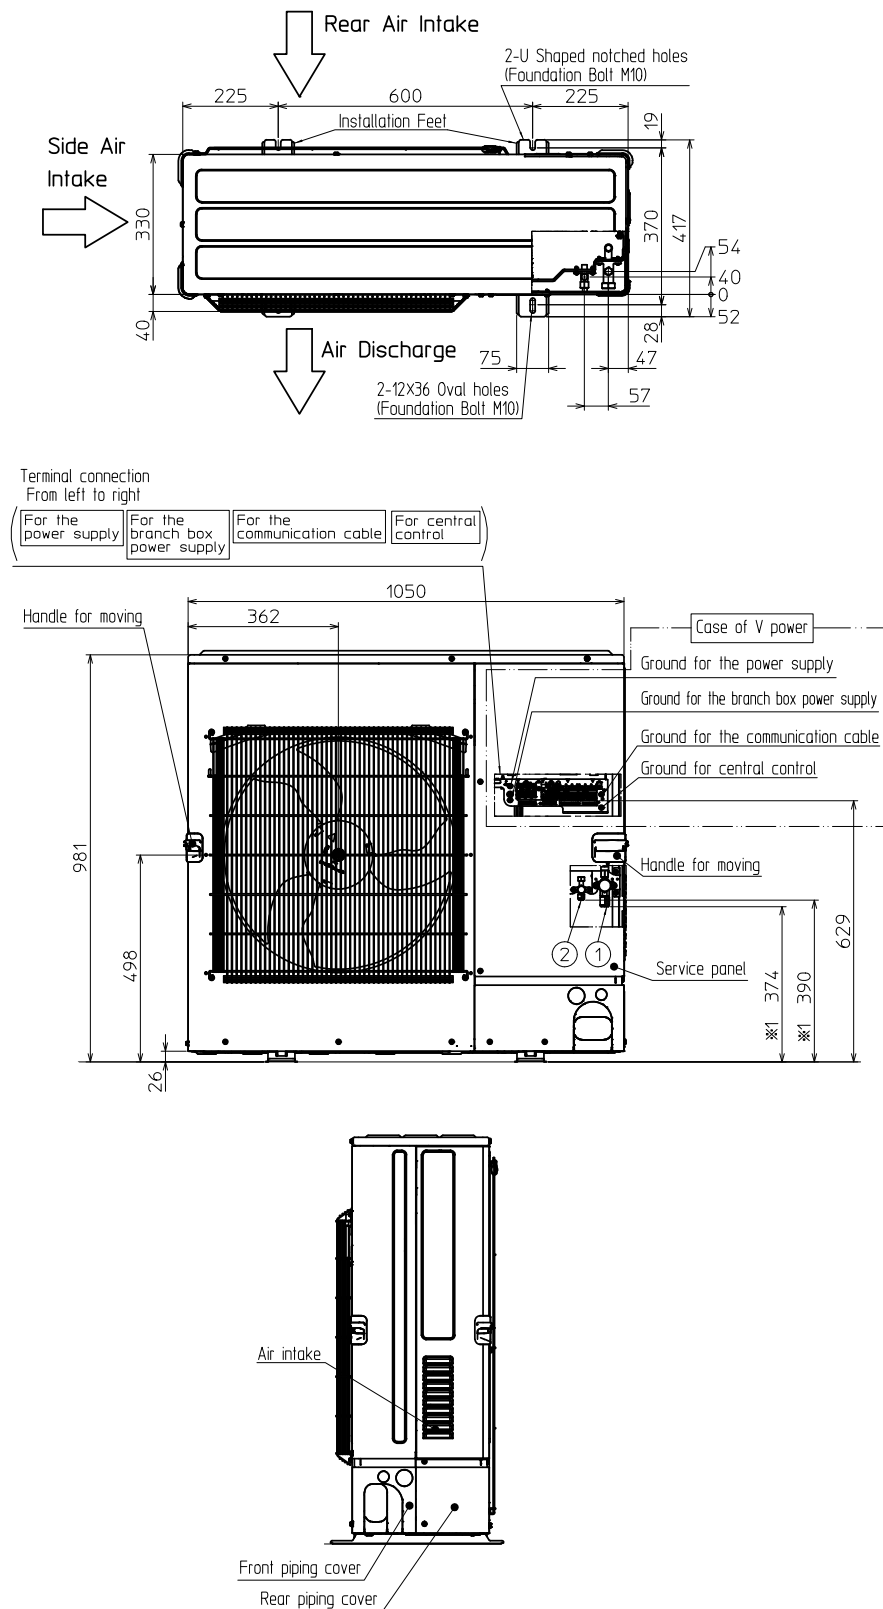


1.40 PAC-MMK40BC Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

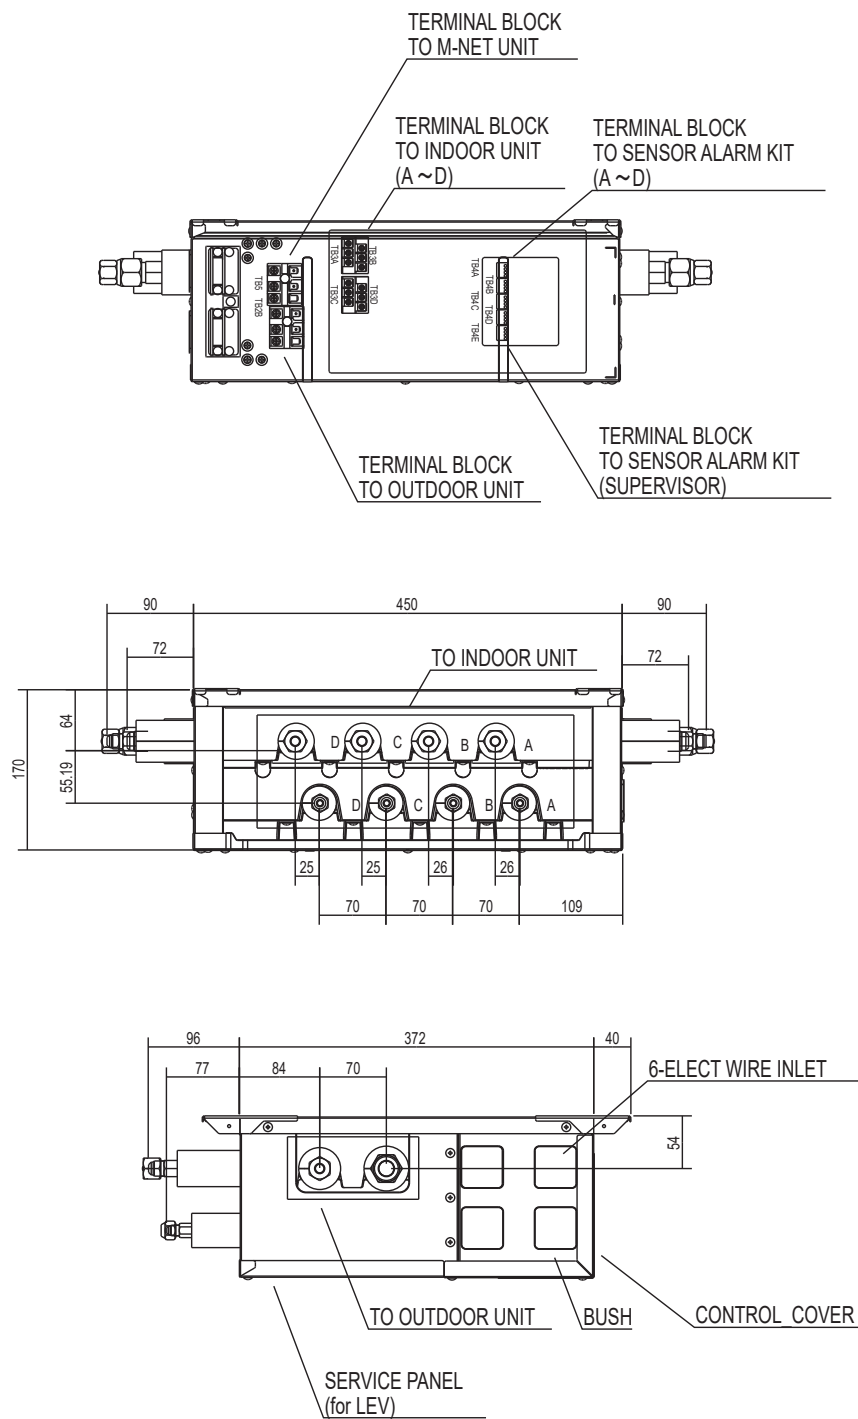



1.42 PAC-MK34BC
Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

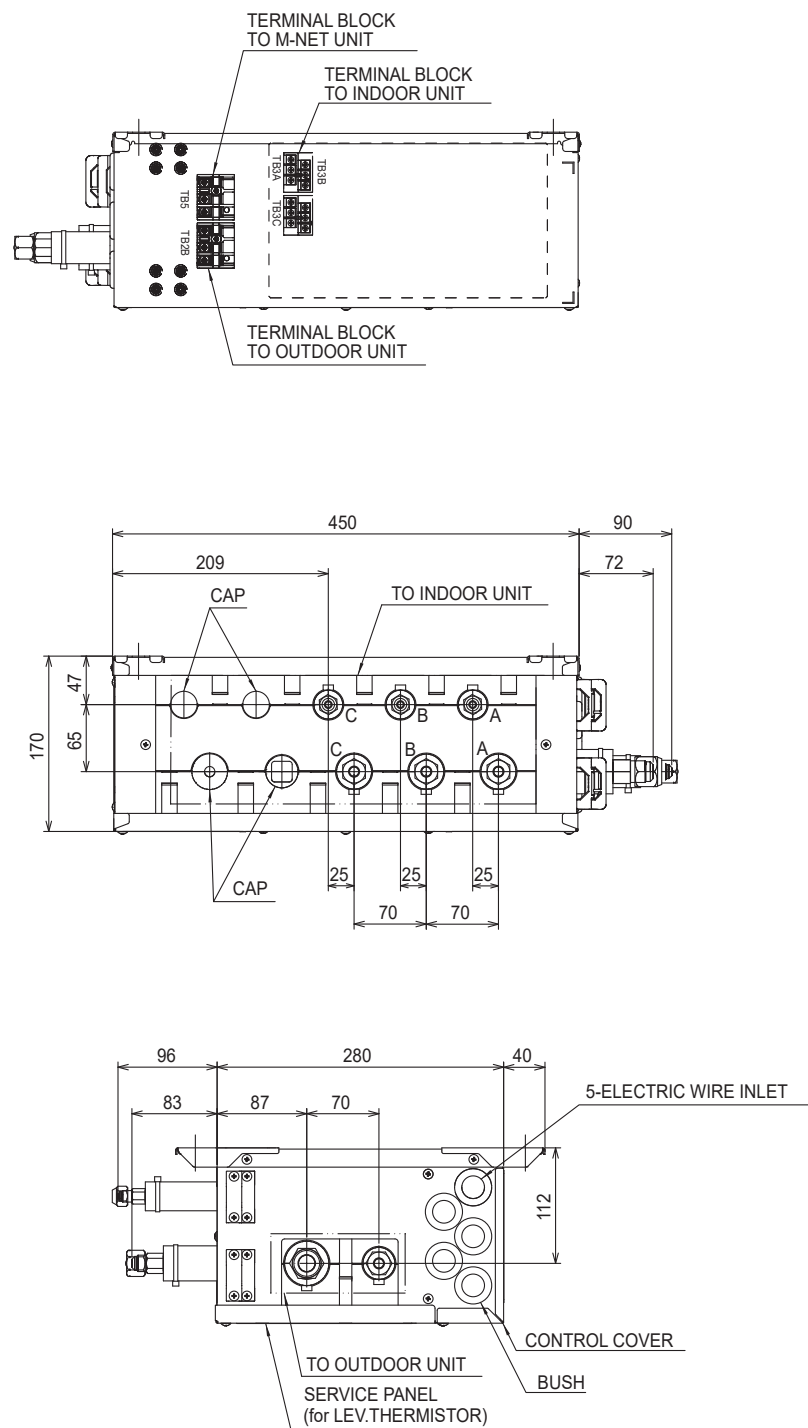


1.43 PAC-MK54BC Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

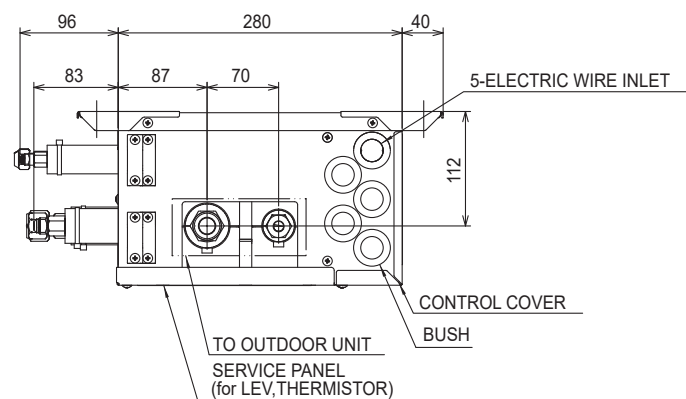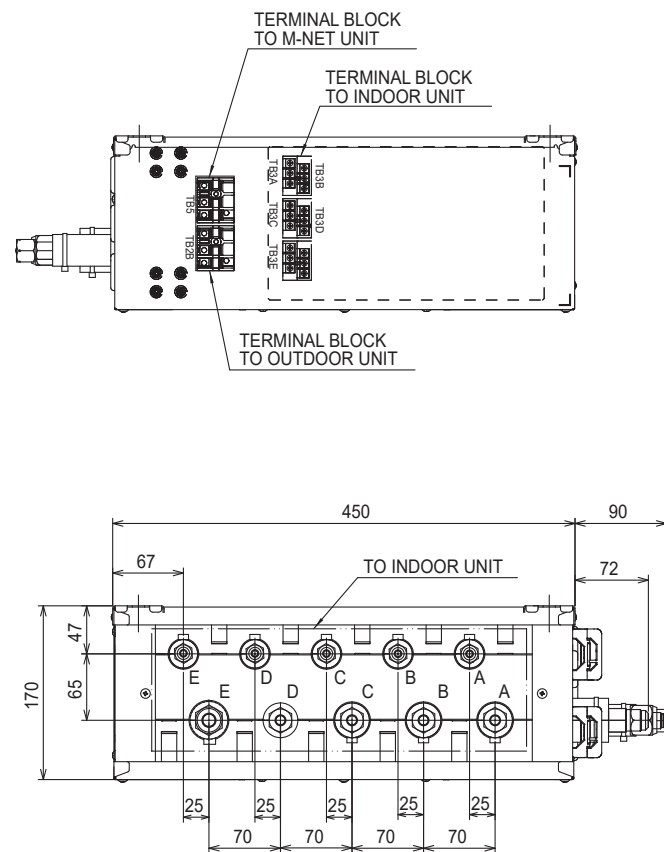

1.44 PAC-LV11M-J
Multi Split Anschlussboxen

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

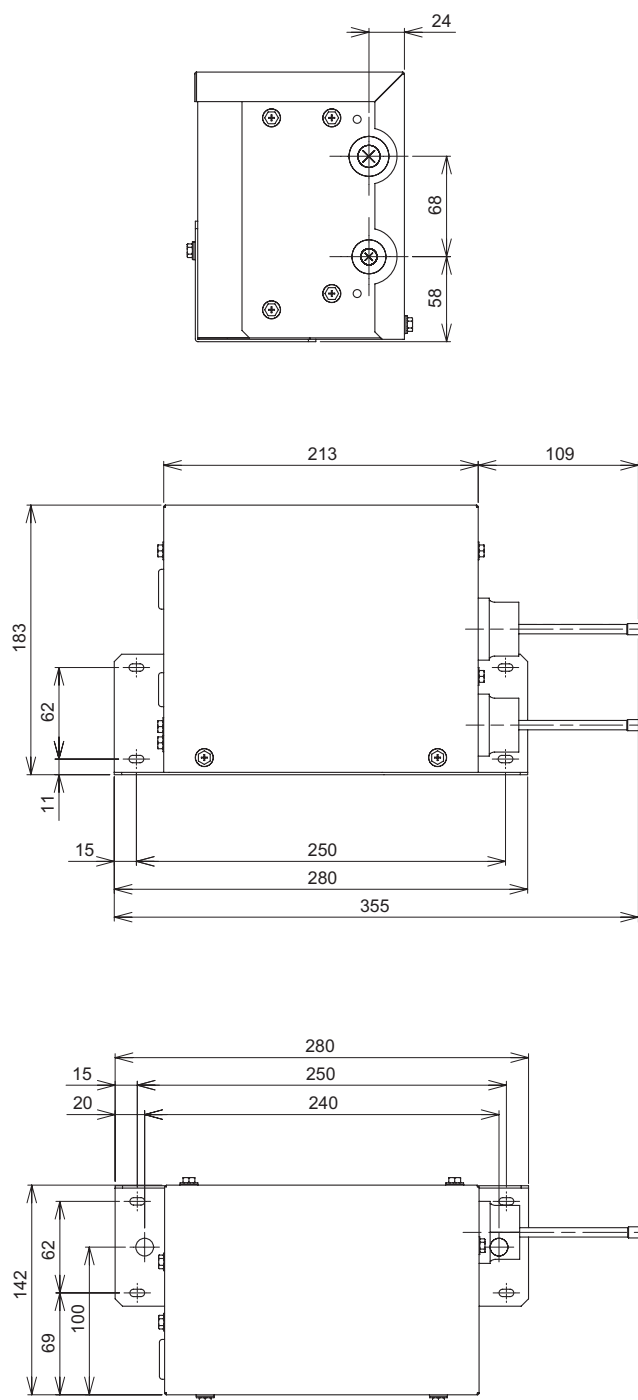

2. Mr. Slim


2.1 Elektroanschlussplan Mr. Slim-Invertersysteme

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

Elektroanschlussplan Mr. Slim-Invertersysteme


Die Spannungsversorgung der Außeneinheit ist abhängig vom Gerätetyp

1:1-System

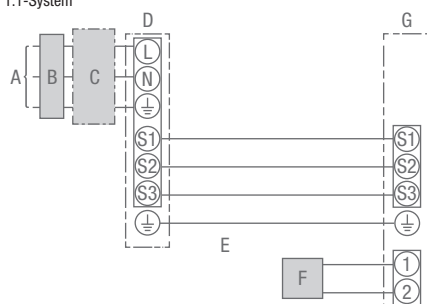

- A Spannungsversorgung des Außengerätes
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät
- F Fernbedienung
- G Innengerät (Baugrößen 200 und 250 benötigen separate Spannungsversorgung)

Multisplit-System Duo/Trio/Quattro

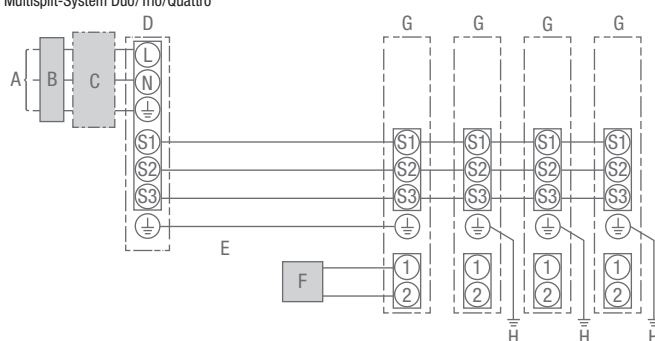

- A Netzanschluss der Außenanlage
- B Erdschlussunterbrecher
- C Unterbrecher oder Trennschalter
- D Außenanlage
- E Verbindungskabel Innengerät – Außenanlage
- F Fernbedienung
- G Innengerät
- H Erdungsleitung des Innengerätes

Spezifikationen der Steuerleitungen zwischen Innen- und Außengerät

Anzahl der Adern und Querschnitt (mm ²)	Innengerät – Außengerät	¹	4 x 1,5 mm ²
	Fernbedienungsanschluss	²	2 x 0,3 mm ²
Nennspannung des Stromkreises	Innengerät – Außengerät	³	AC 230 V
	Innengerät – Außengerät	³	DC 24 V
	Fernbedienungsanschluss	³	DC 12 V




- 1 Für Anlagen der Baugrößen 35–140 max. 45 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 50 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m.
Für Anlagen der Baugrößen 200–250 max. 18 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 30 m.
Wenn 4 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 50 m.
Wenn 6 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m.
- 2 Das Fernbedienungszubehör ist mit einer Elektroleitung von 10 m ausgestattet.
Max. 500 m Leitungslänge möglich.
- 3 Die Angaben gelten NICHT immer gegenüber der Erdleitung.
Klemme S3 hat 24 V Gleichstrom gegenüber Klemme S2. Zwischen den Klemmen S3 und S1 gibt es keine elektrische Isolierung durch den Transformator oder eine andere elektrische Vorrichtung.

Hinweise:

1. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muss mindestens ein polychloroprenbeschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.


2.3 PLA-ZM/M35-140EA2 PLA-ZM Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

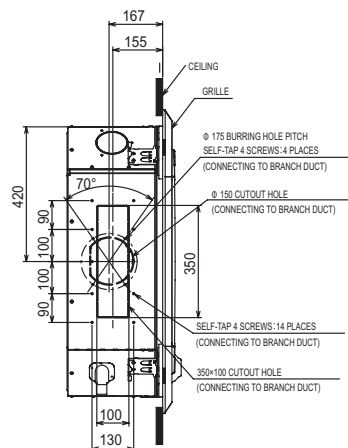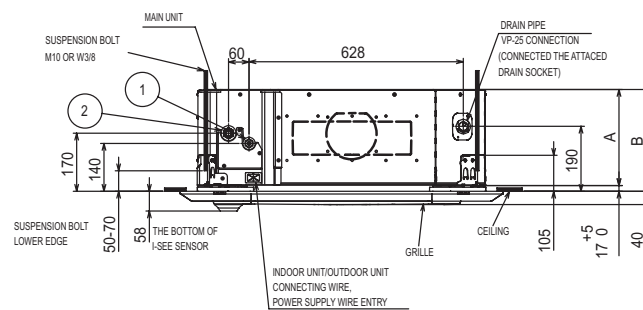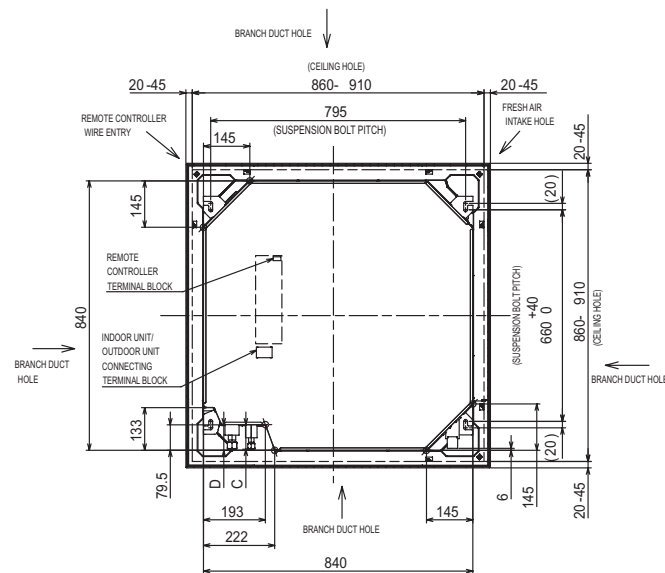

2.4 PCA-M35/50KA2
PCA-M Deckenunterbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

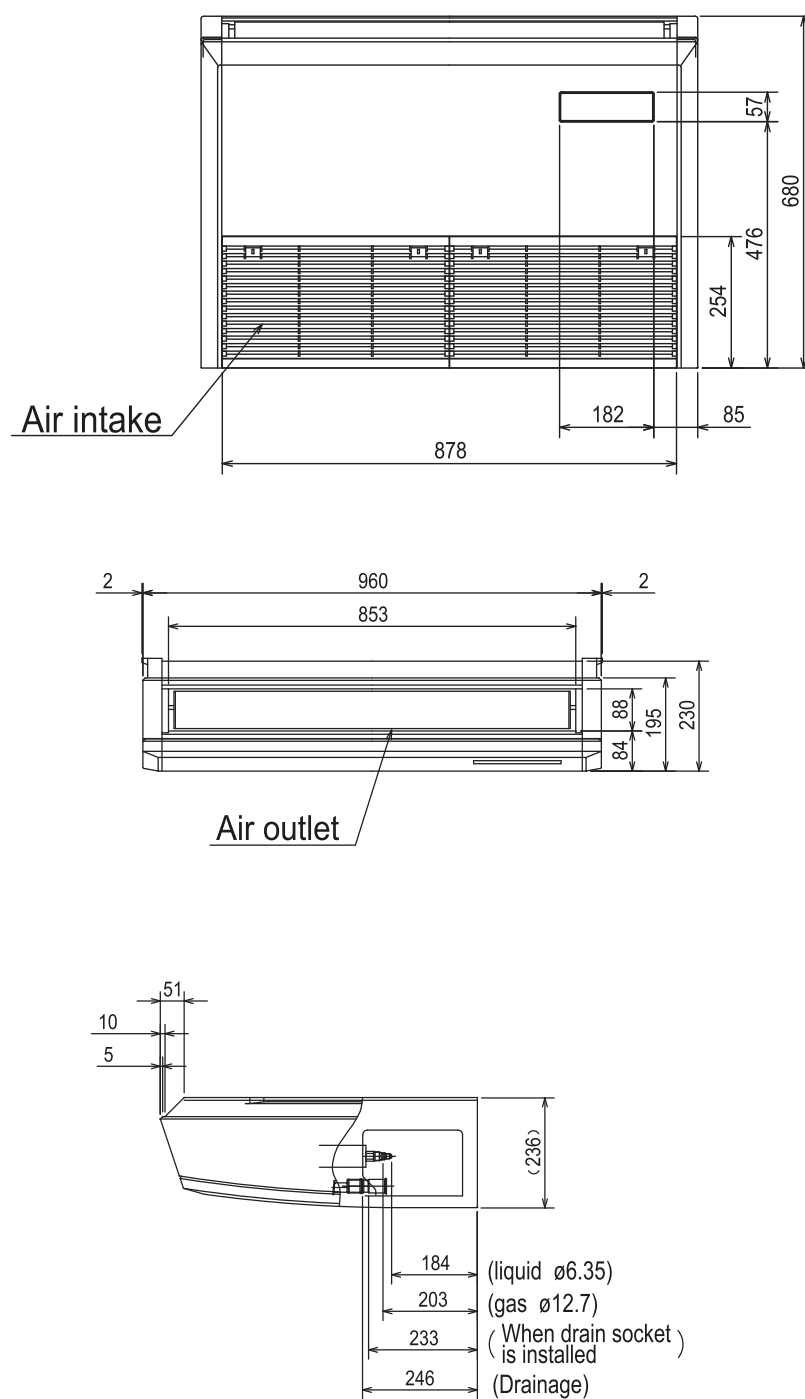

2.5 PCA-M60/71KA2


PCA-M Deckenunterbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

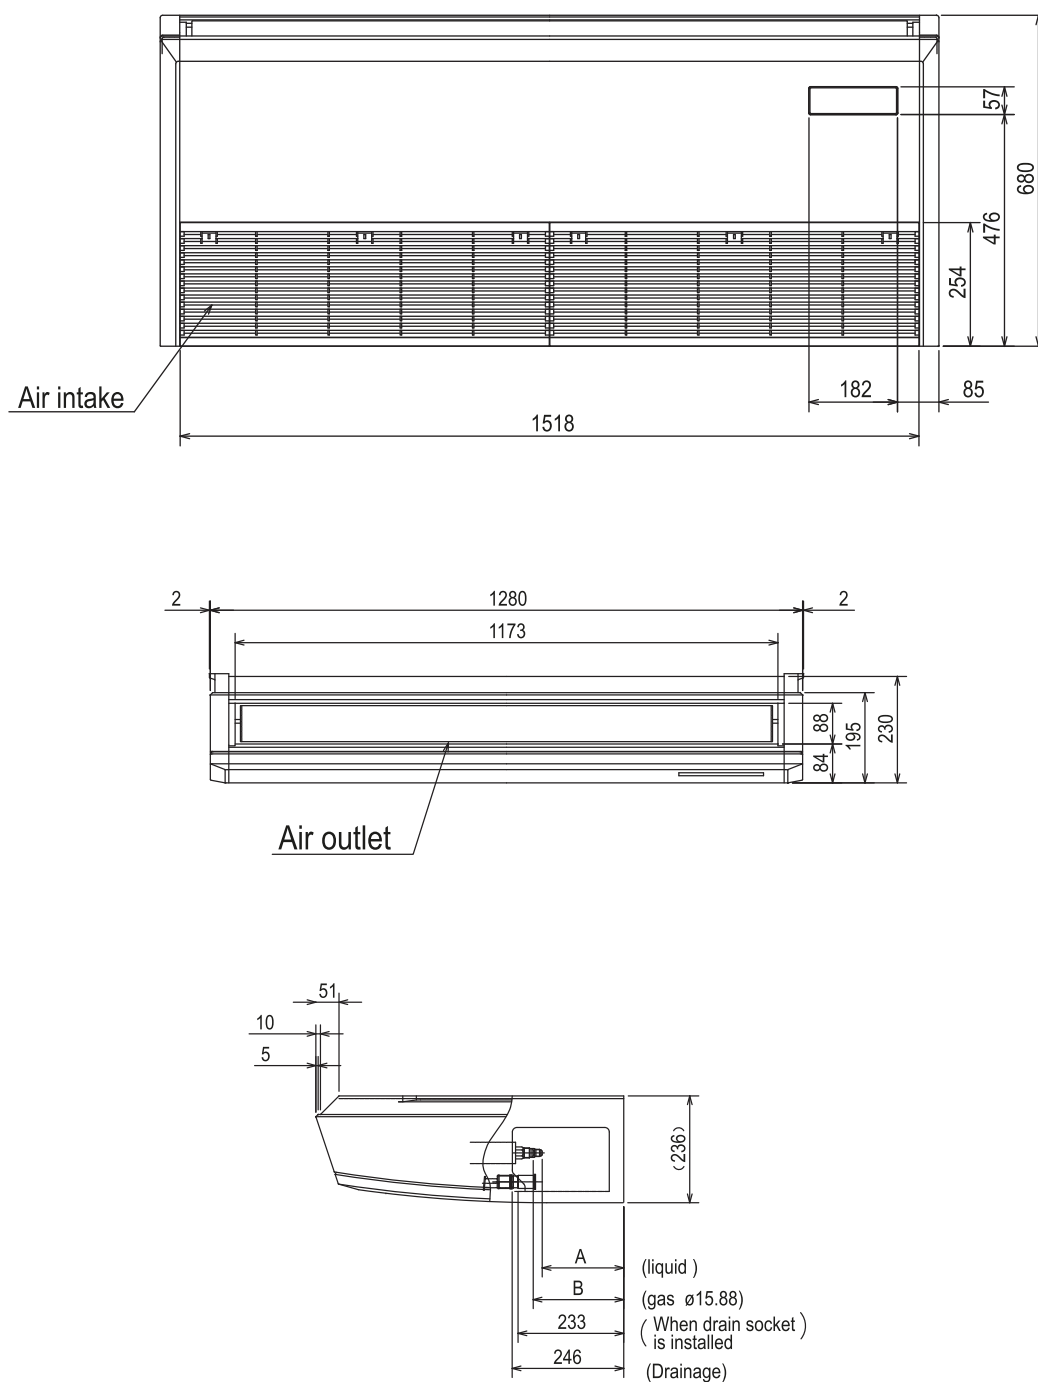

2.6 PCA-M100-140KA2
PCA-M Deckenunterbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

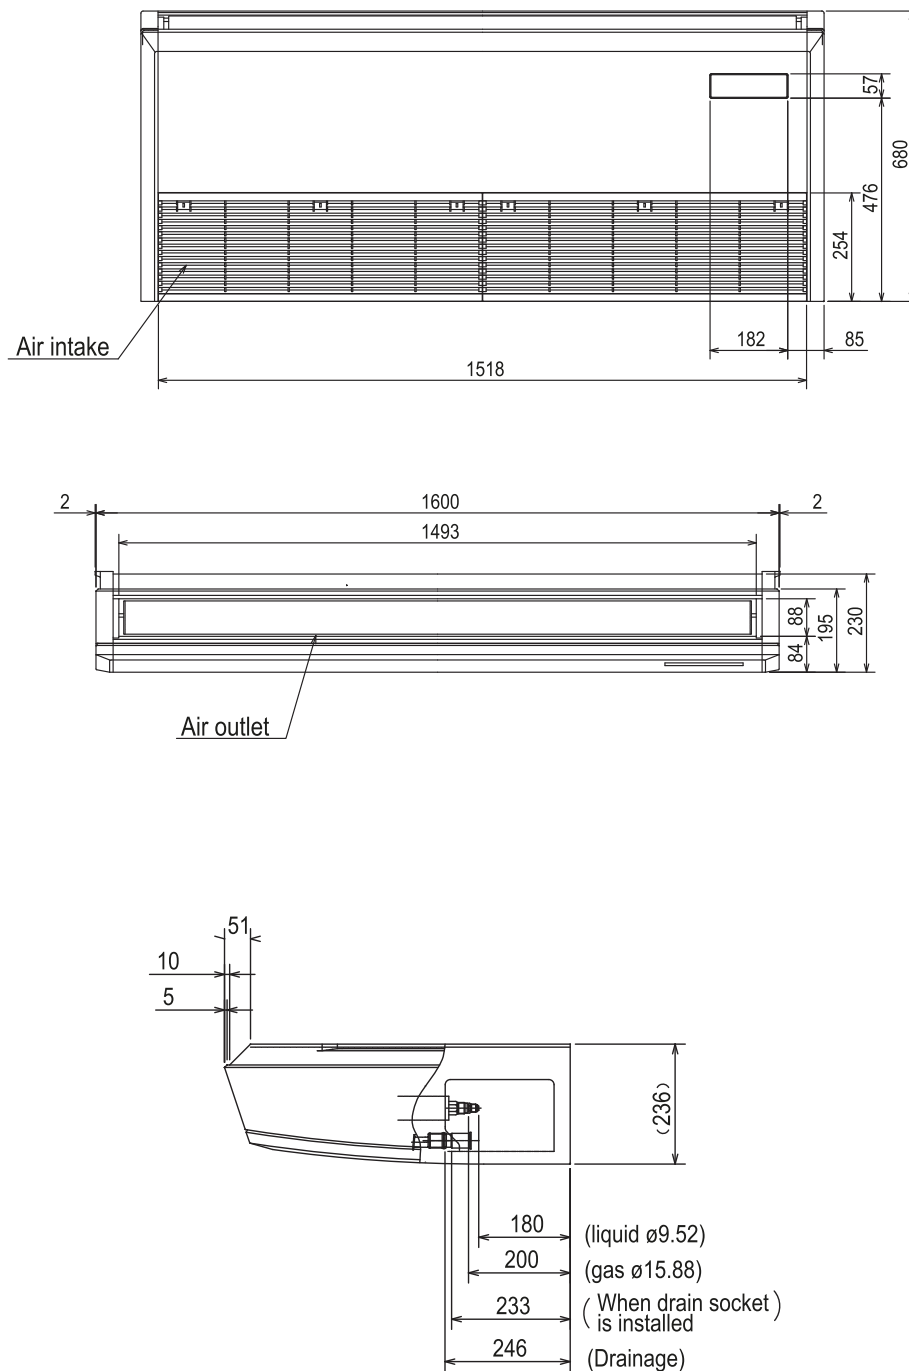

2.7 PCA-M71HA2


PCA-M Edelstahl Deckenunterbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

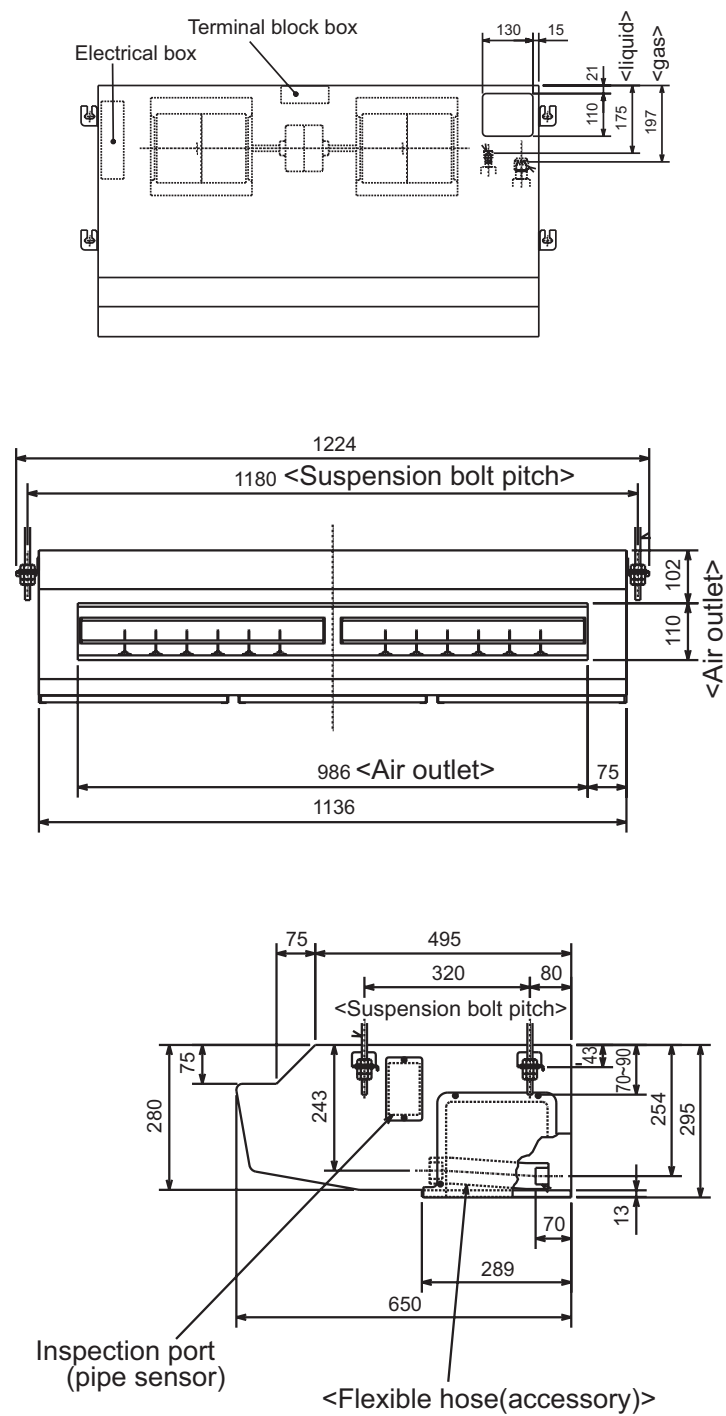


2.8 PKA-M35/50LAL2
PKA-M Wandgeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

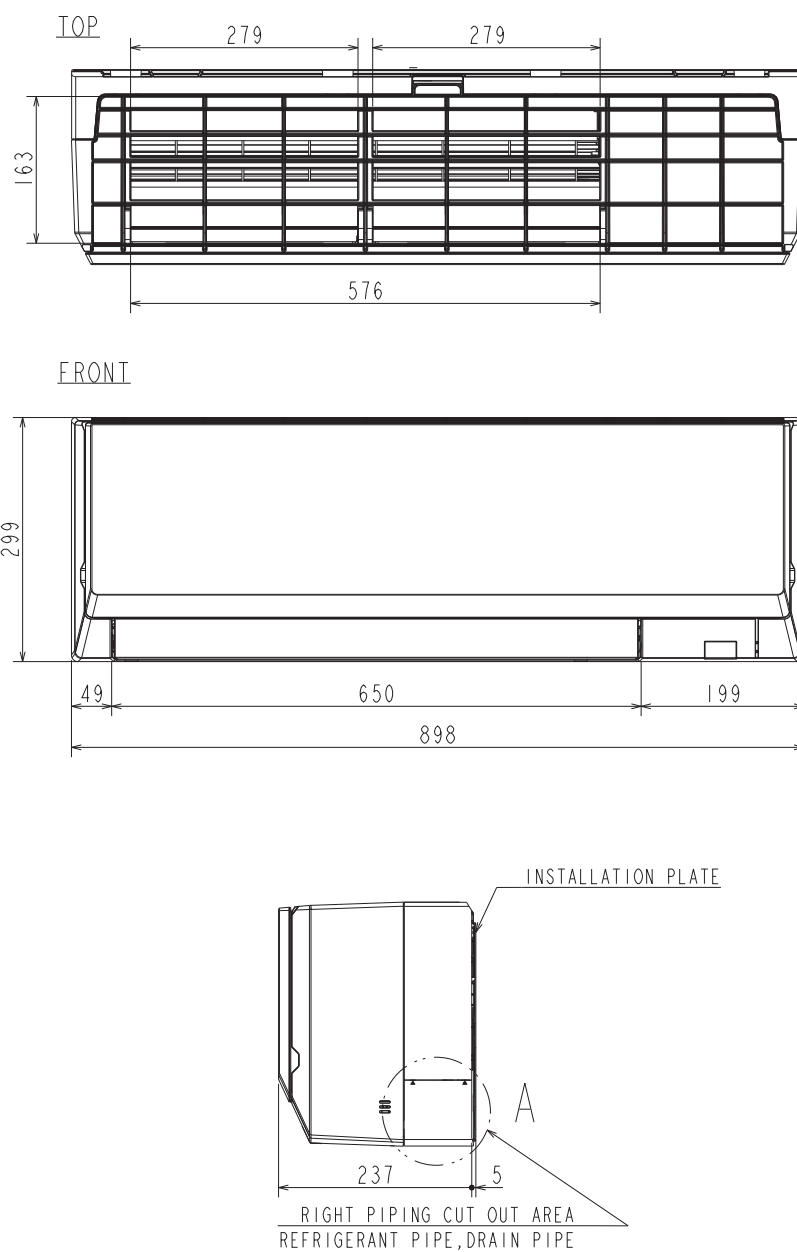

2.9 PKA-M60-100KAL2
PKA-M Wandgeräte


[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

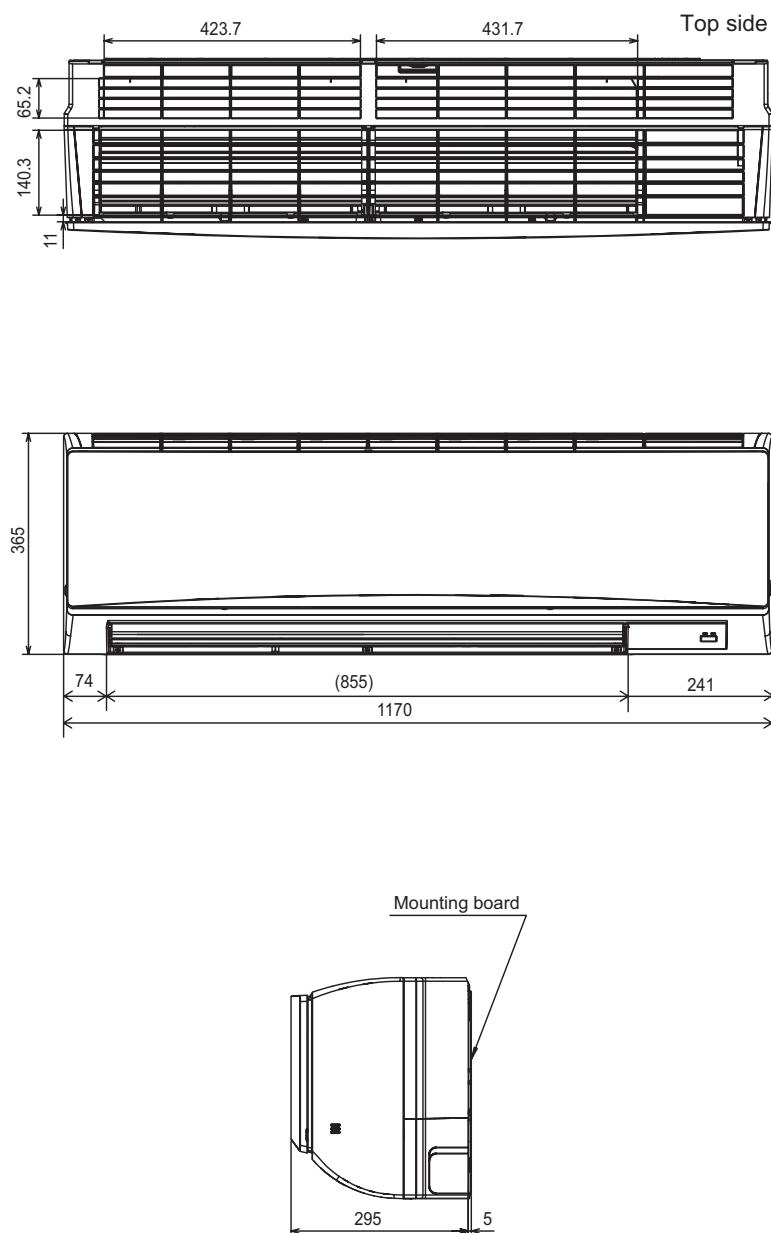

2.10 PSA-M71-140KA


PSA-M Standgeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

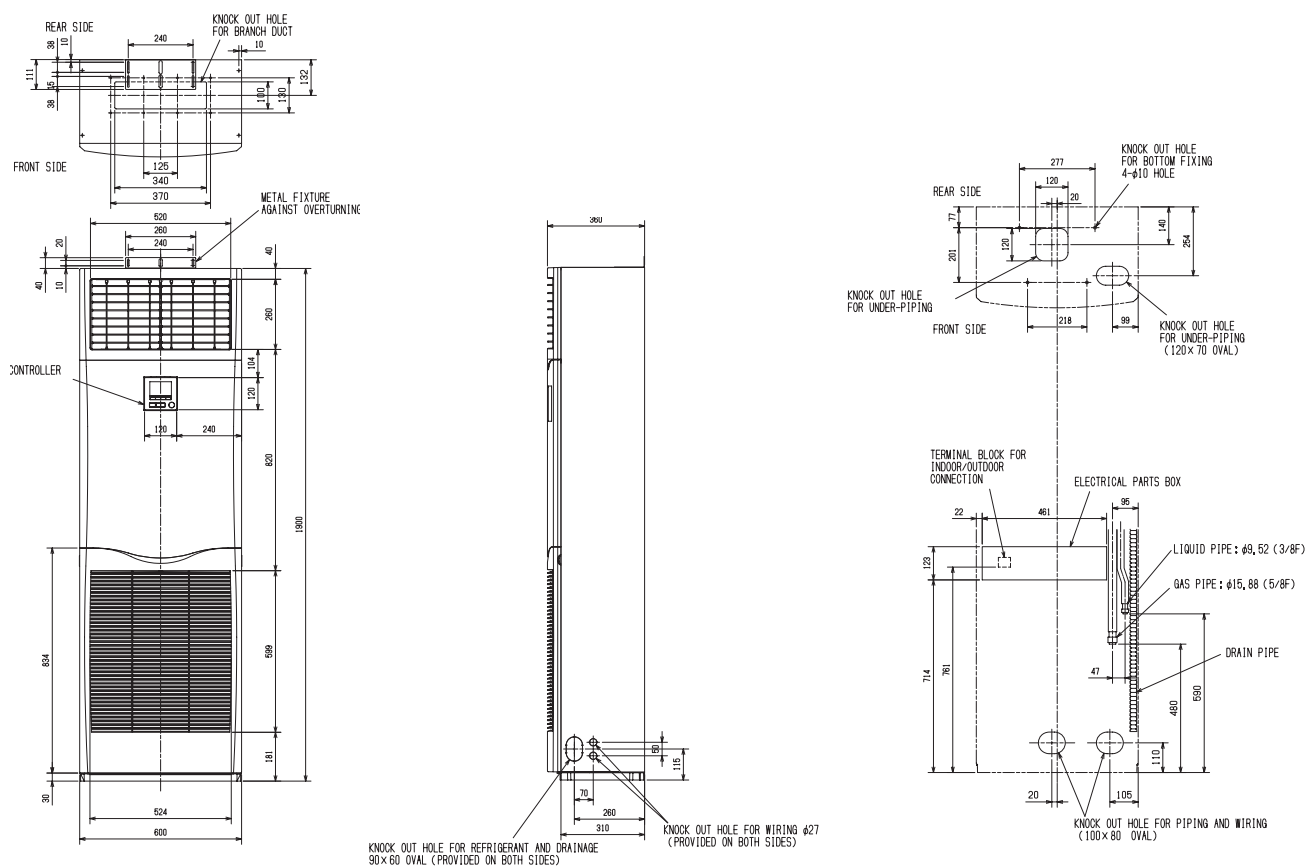

2.12 PEAD-M35-140JA2
PEAD-M Kanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

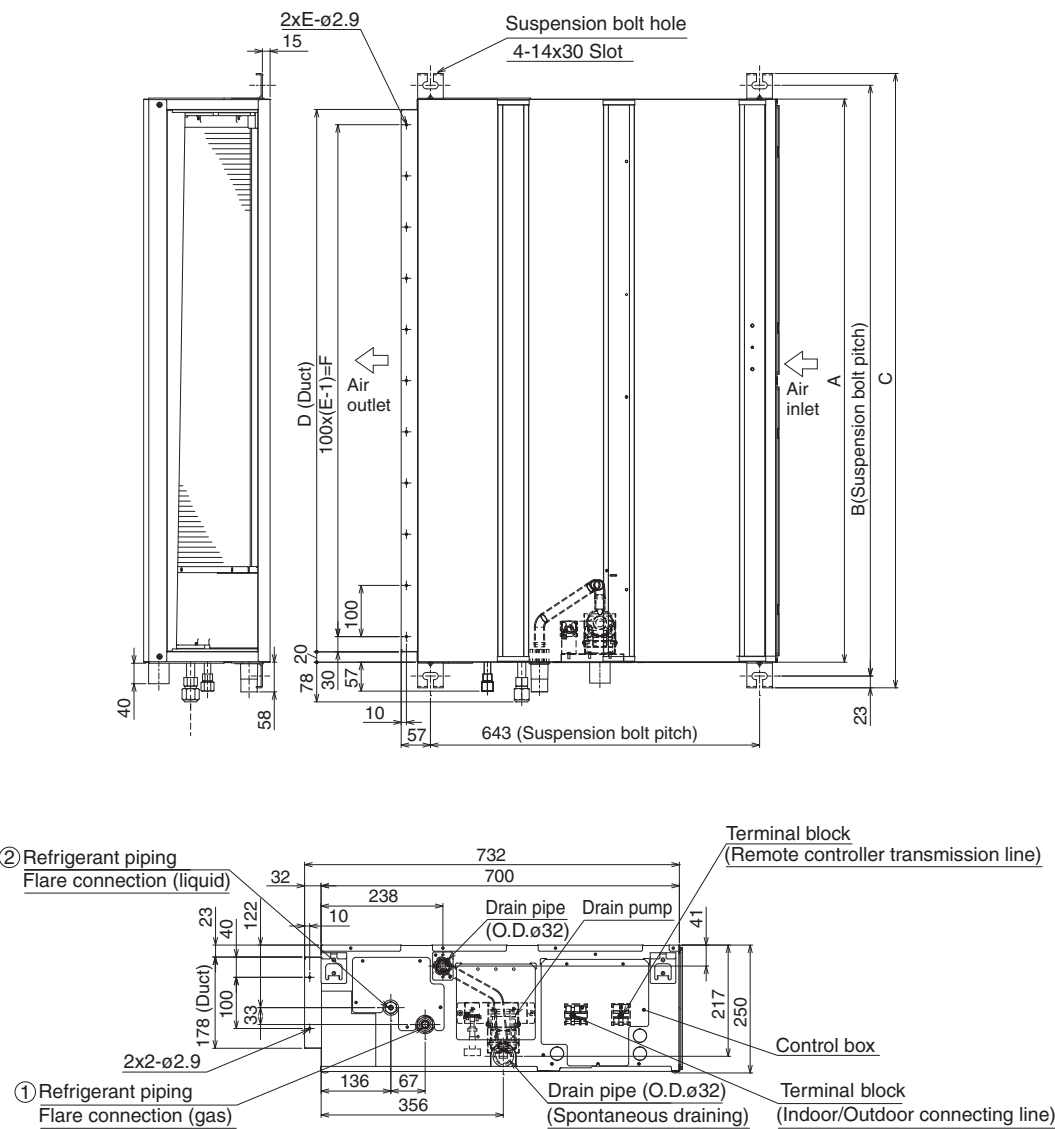

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	*Setting at shipment	
														① Gas pipe	② Liquid pipe
PEAD-M35, 50JA	900	954	1000	860	9	800	858	1000	54	260	4	780	10	ø12.7	ø6.35
PEAD-M60JA	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	1200	49	330	4	990	10	ø15.88	Outdoor unit (SUZ): ø6.35
PEAD-M71JA															Outdoor unit (other): ø9.52*
PEAD-M100, 125JA	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	1500	54	320	5	1280	12		ø9.52
PEAD-M140JA	1600	1654	1700	1560	16	1500	1558	1700	54	370	5	1480	12		


2.14 PUZ-ZM35/50VKA2
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

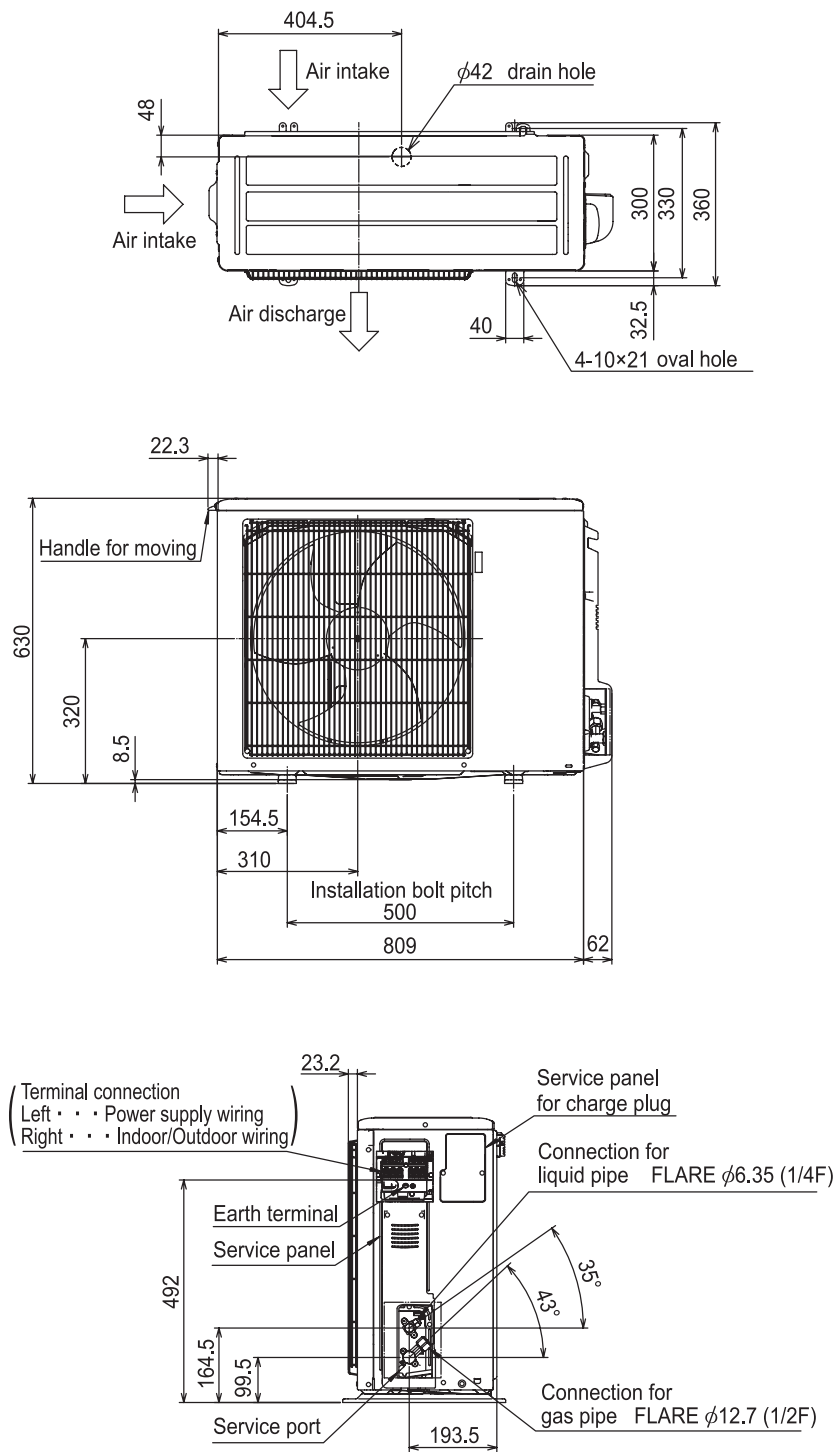

2.15 PUZ-ZM60/71VHA2
Außengeräte Power Inverter


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

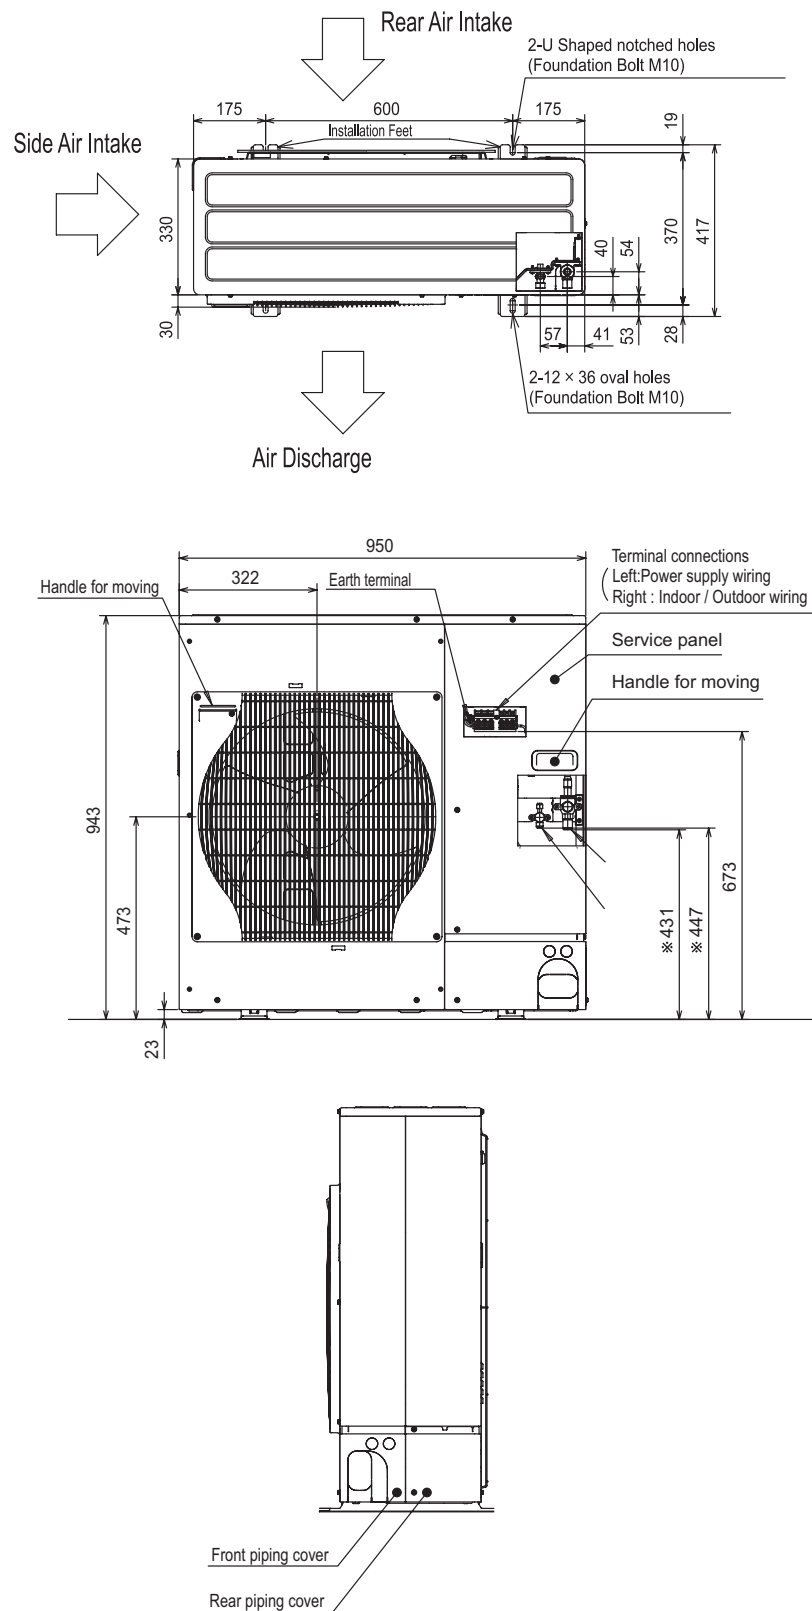

2.16 PUZ-ZM100-140VKA/YKA2


Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

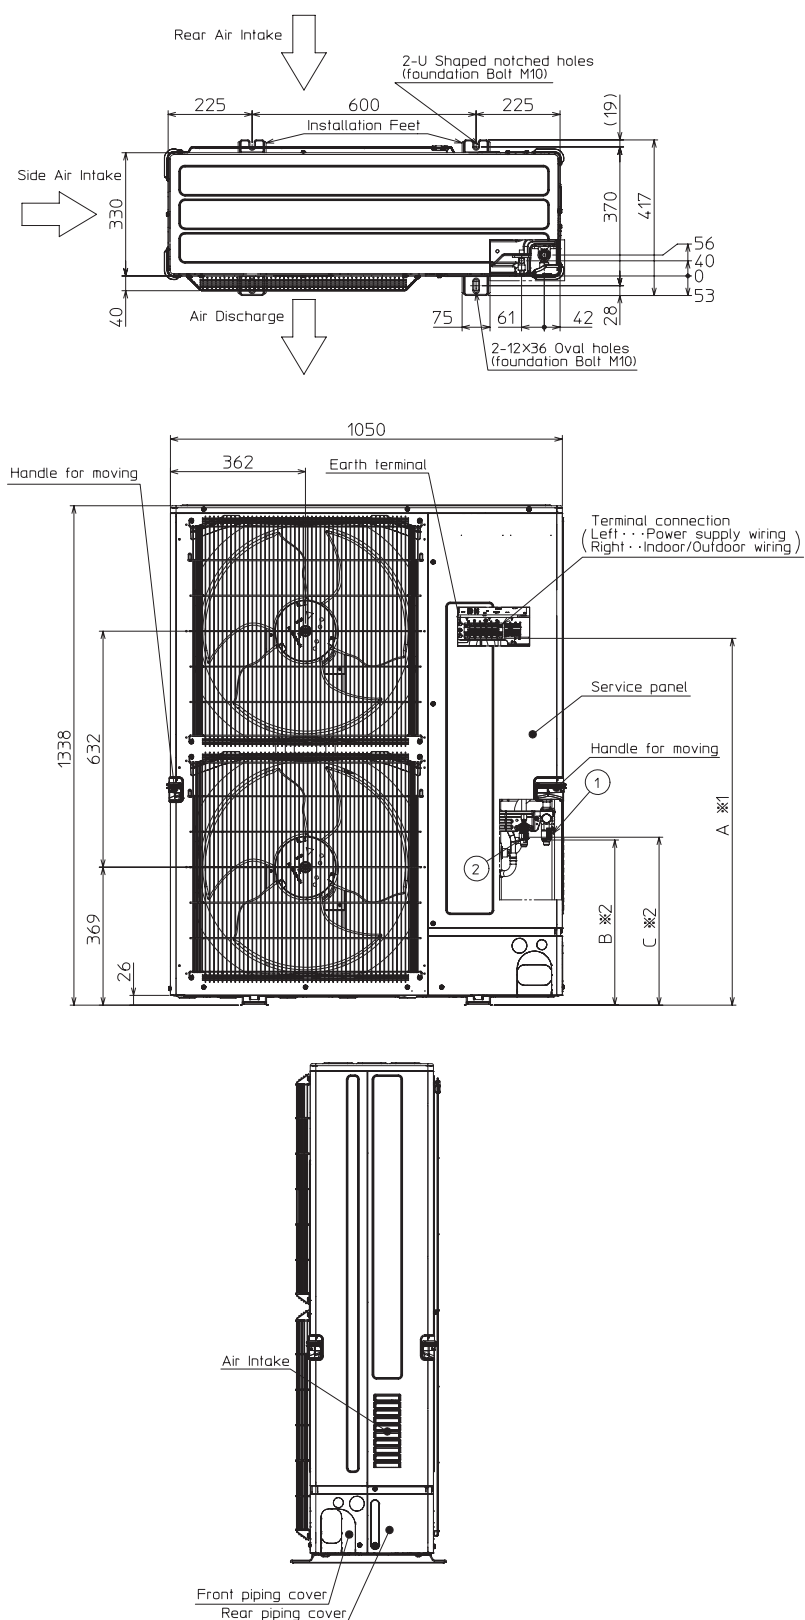

2.17 PUZ-ZM100-140YDA
Außengeräte Power Inverter


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

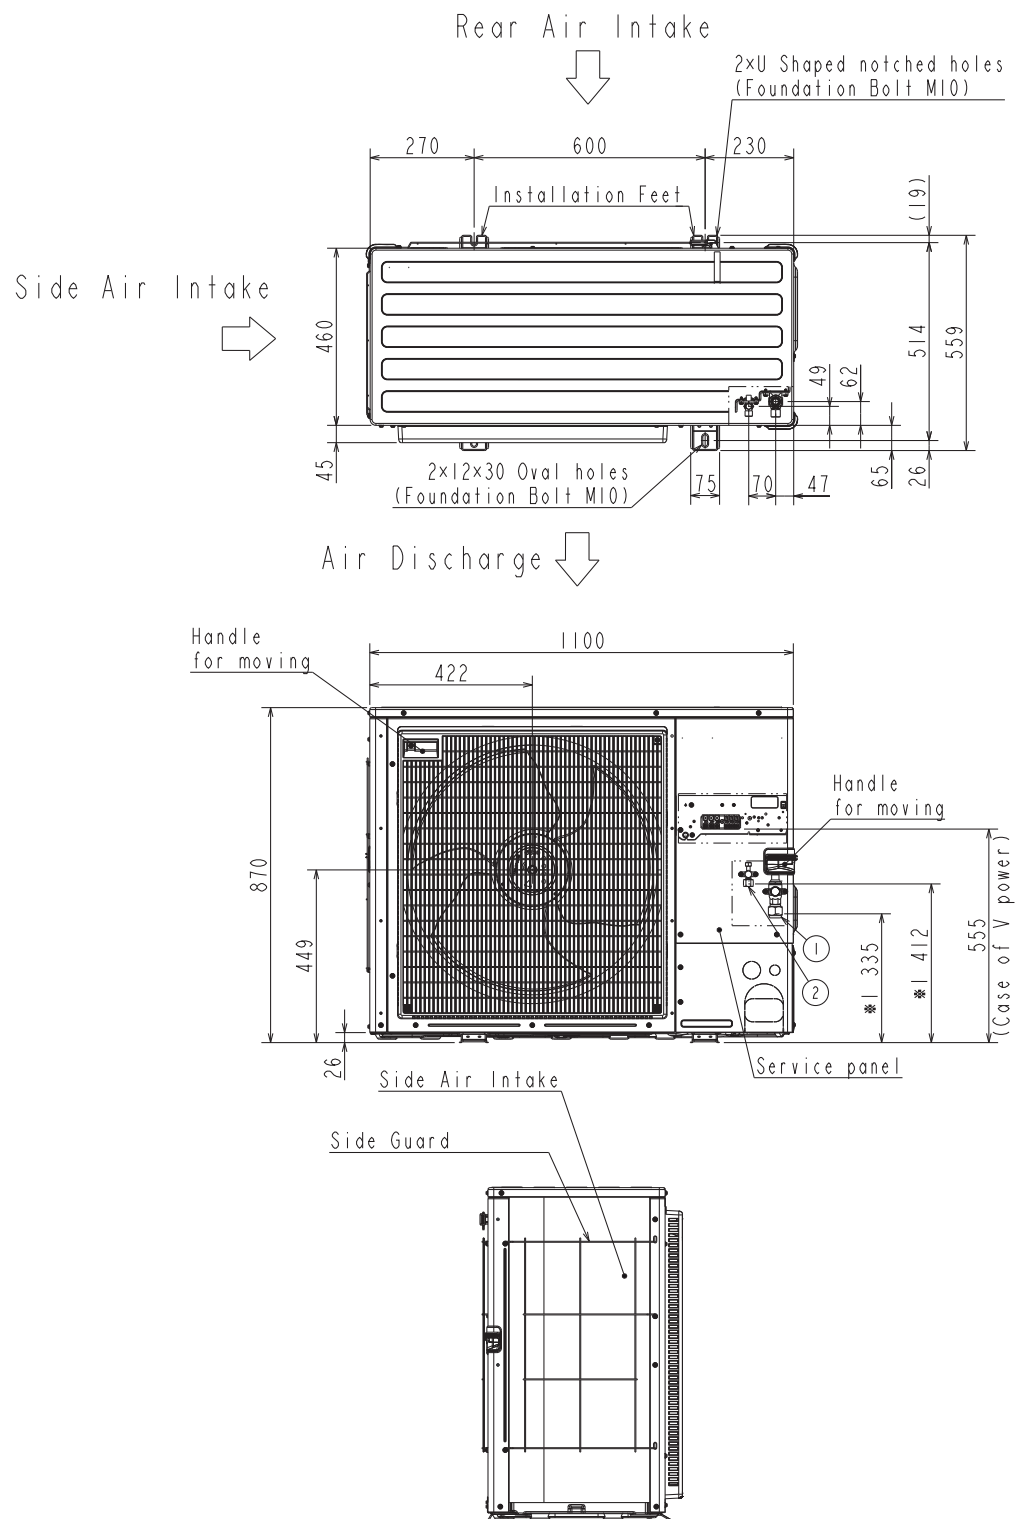

2.18 PUZ-ZM200/250YKA2




Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

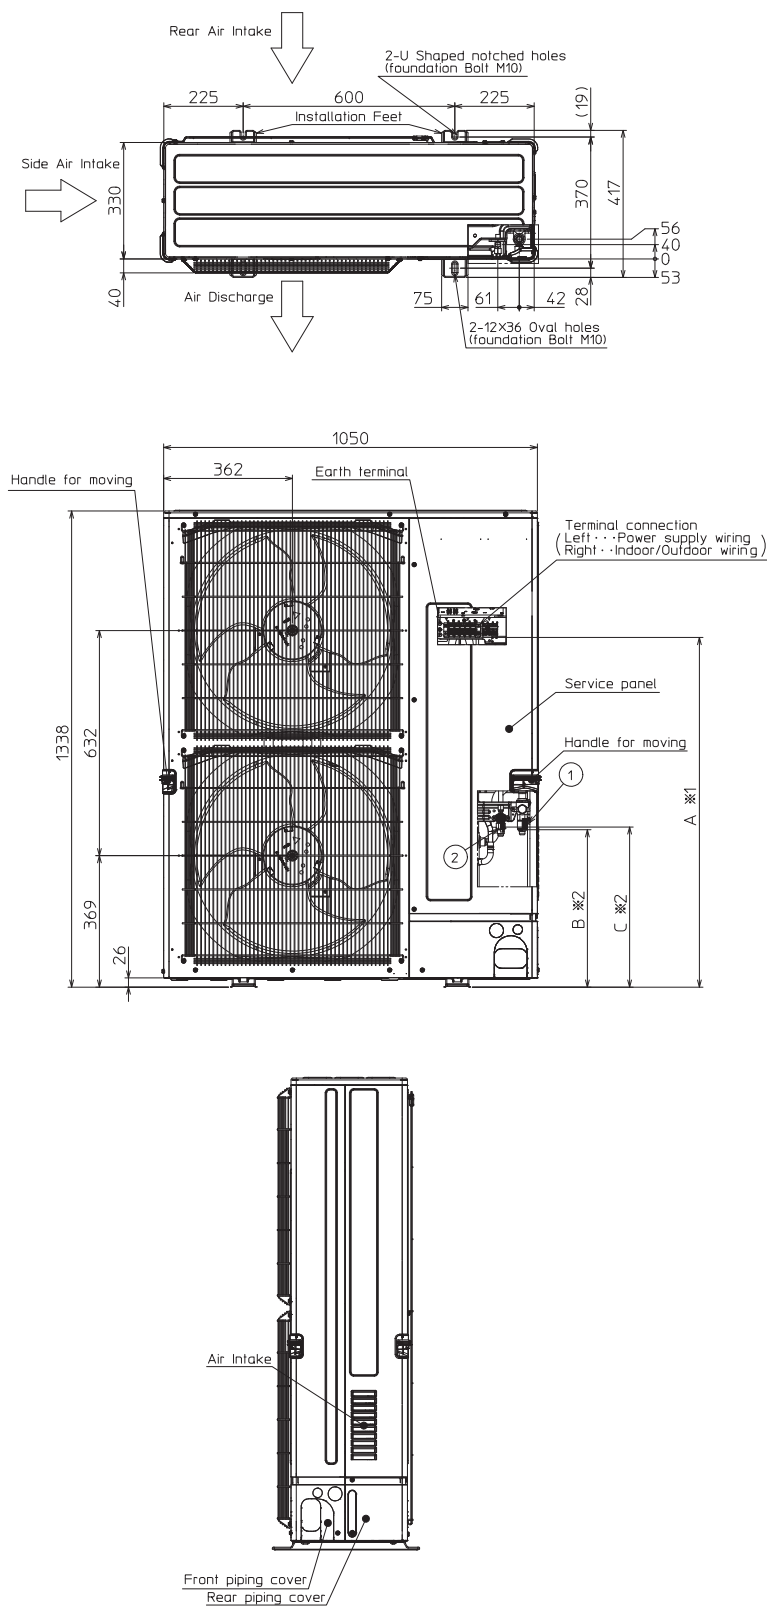

2.19 SUZ-M35VA




Außengeräte Standard Inverter

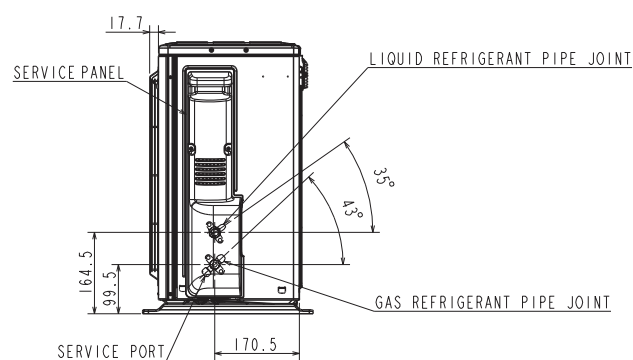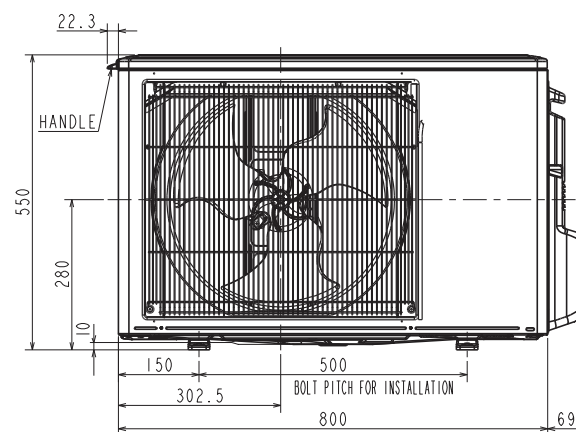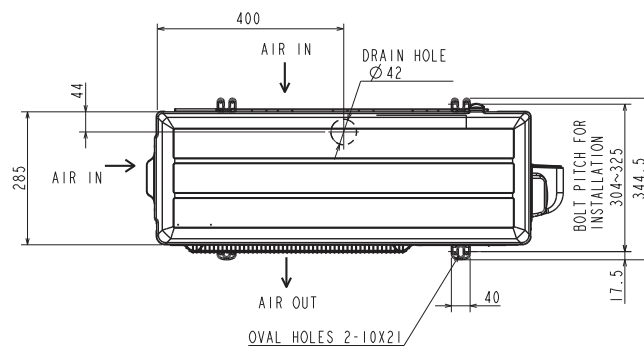[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)


2.20 SUZ-M50VA




Außengeräte Standard Inverter

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

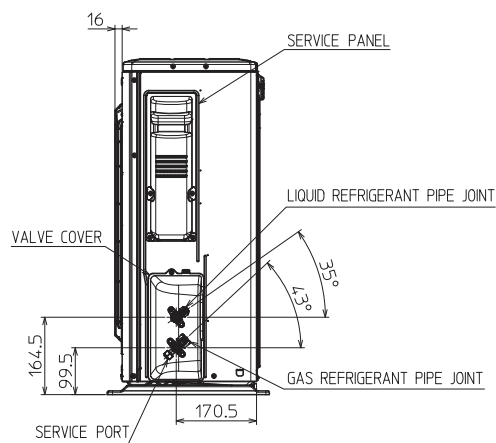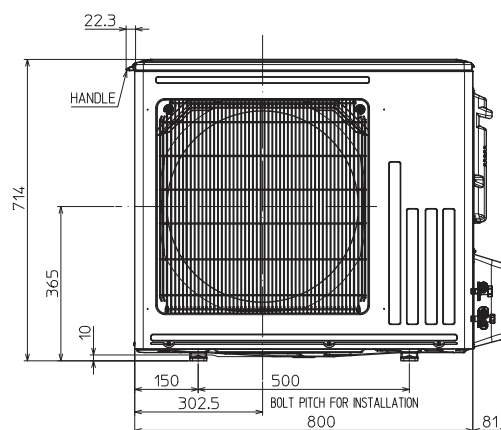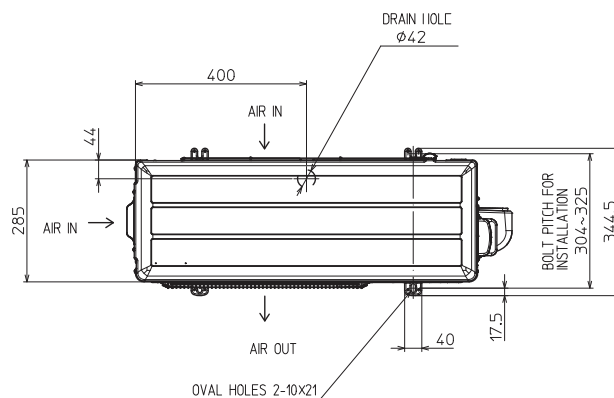

2.21 SUZ-M60/71VA
Außengeräte Standard Inverter


[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

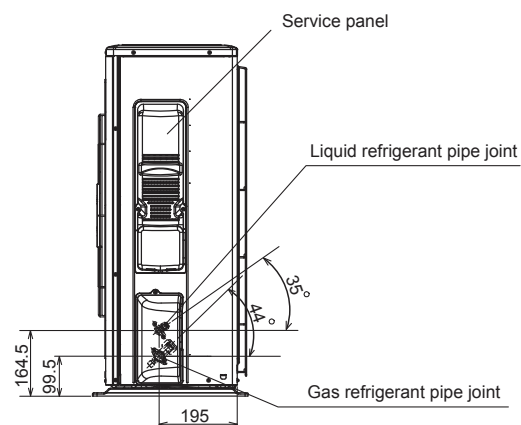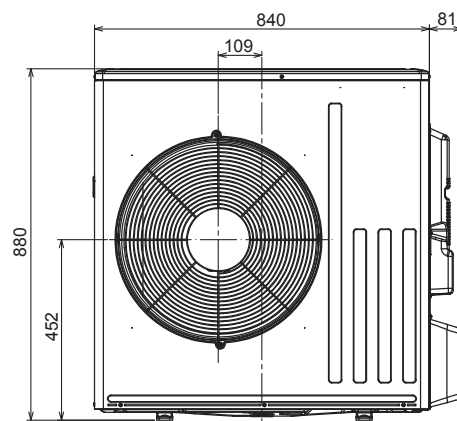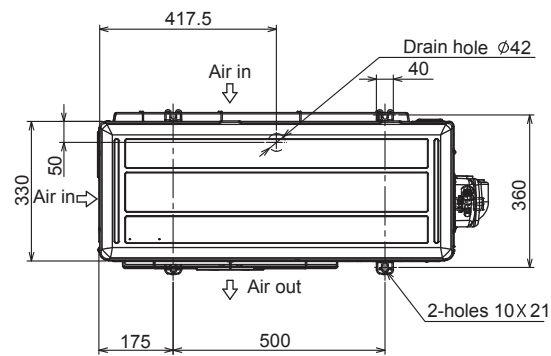

2.22 PUZ-M100-140VKA/YKA2


Außengeräte Standard Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

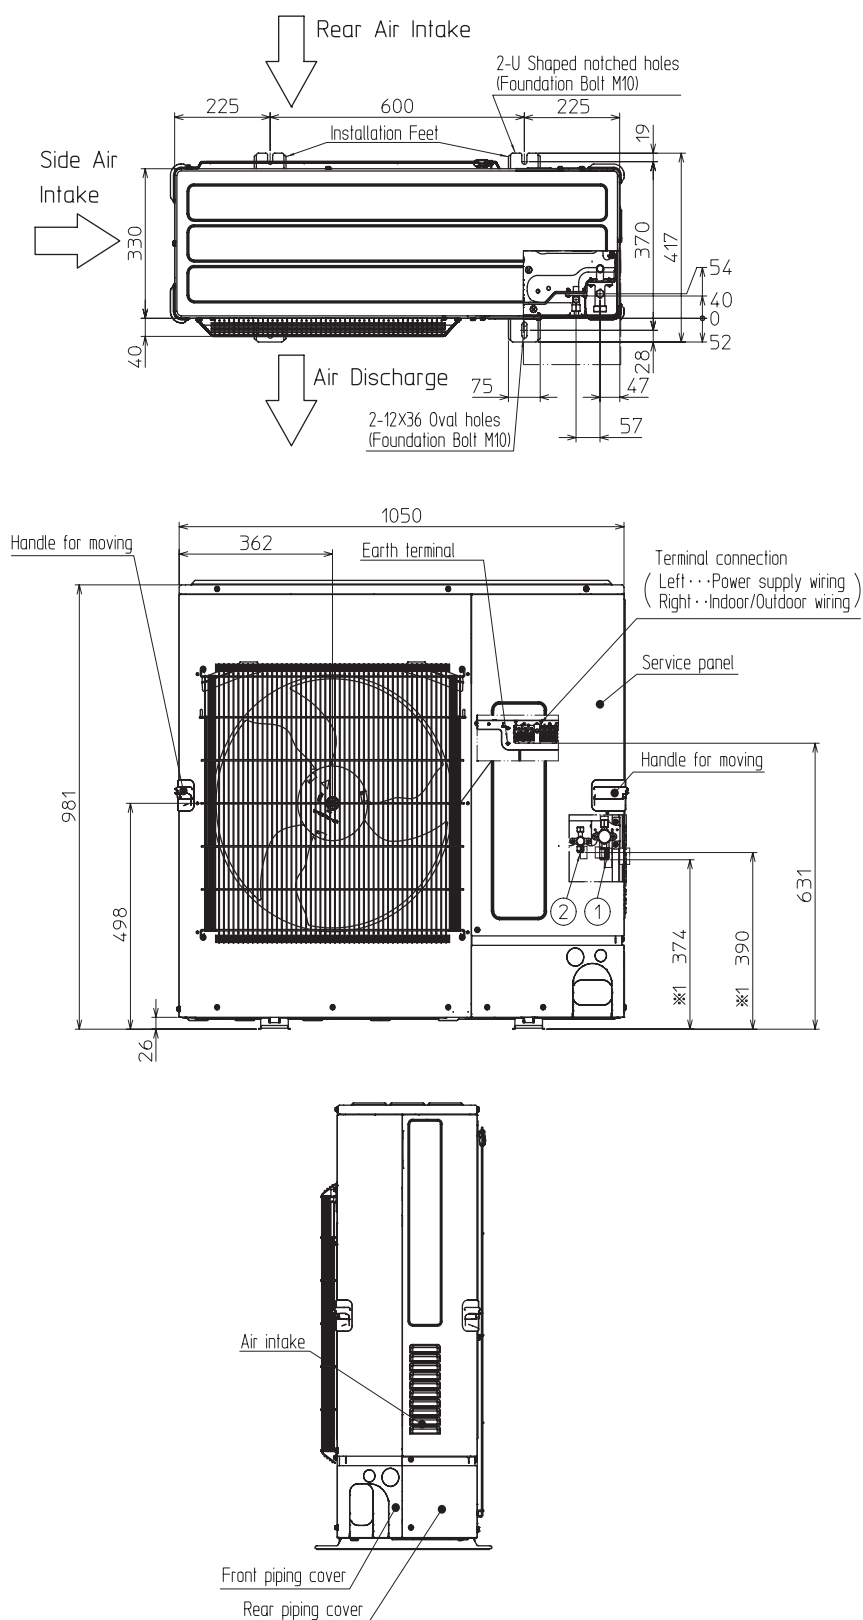

2.23 PUZ-M200/250YKA2
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

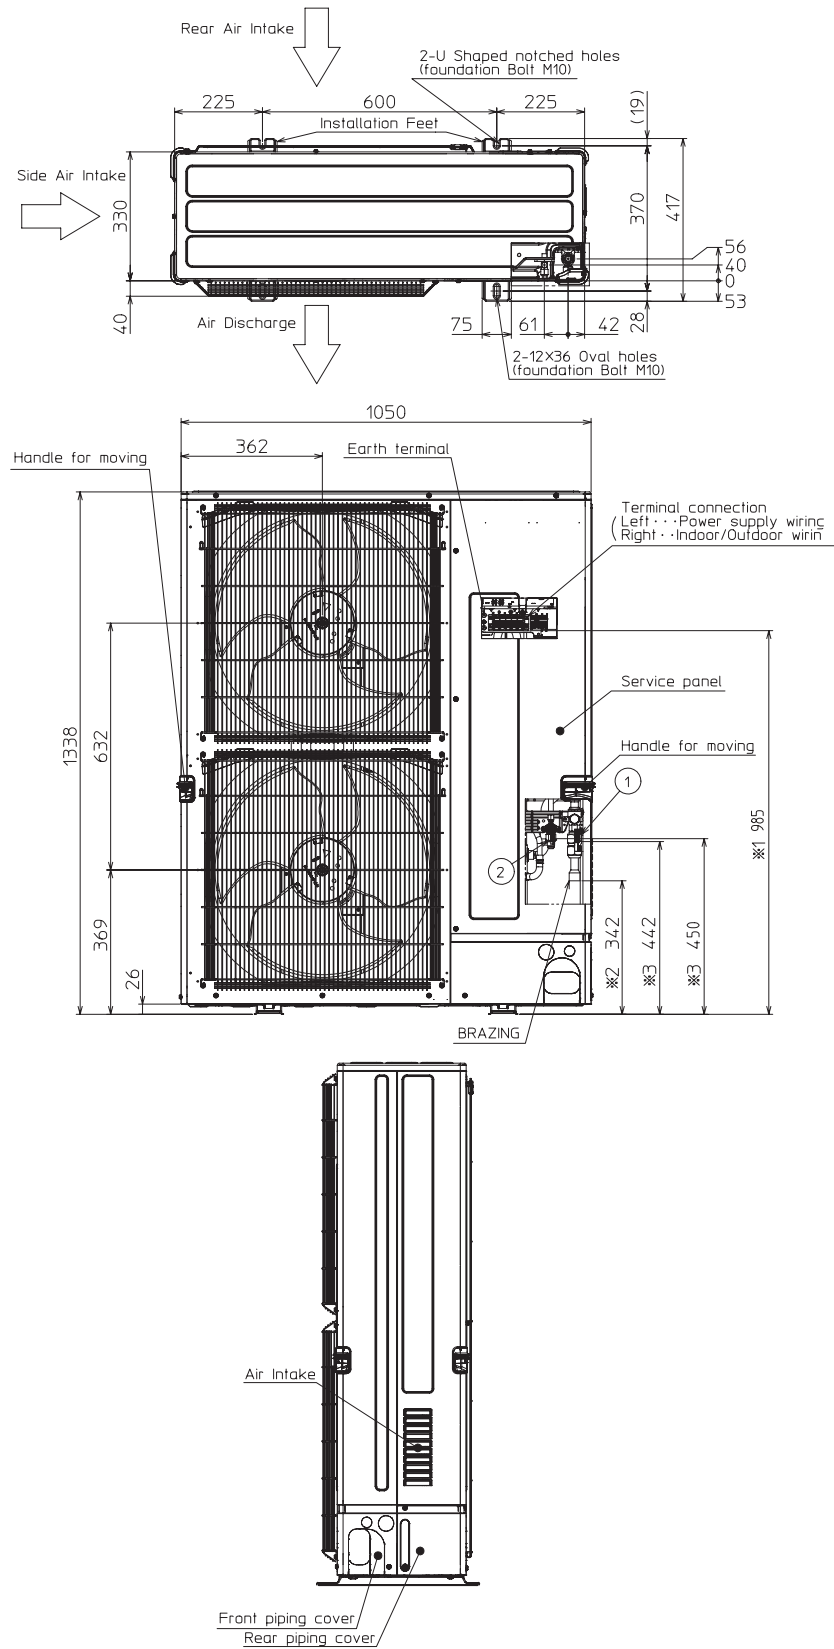


3. Lossnay

3.1 LGH-50/80/100RVS-E

Luftkanaleinbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

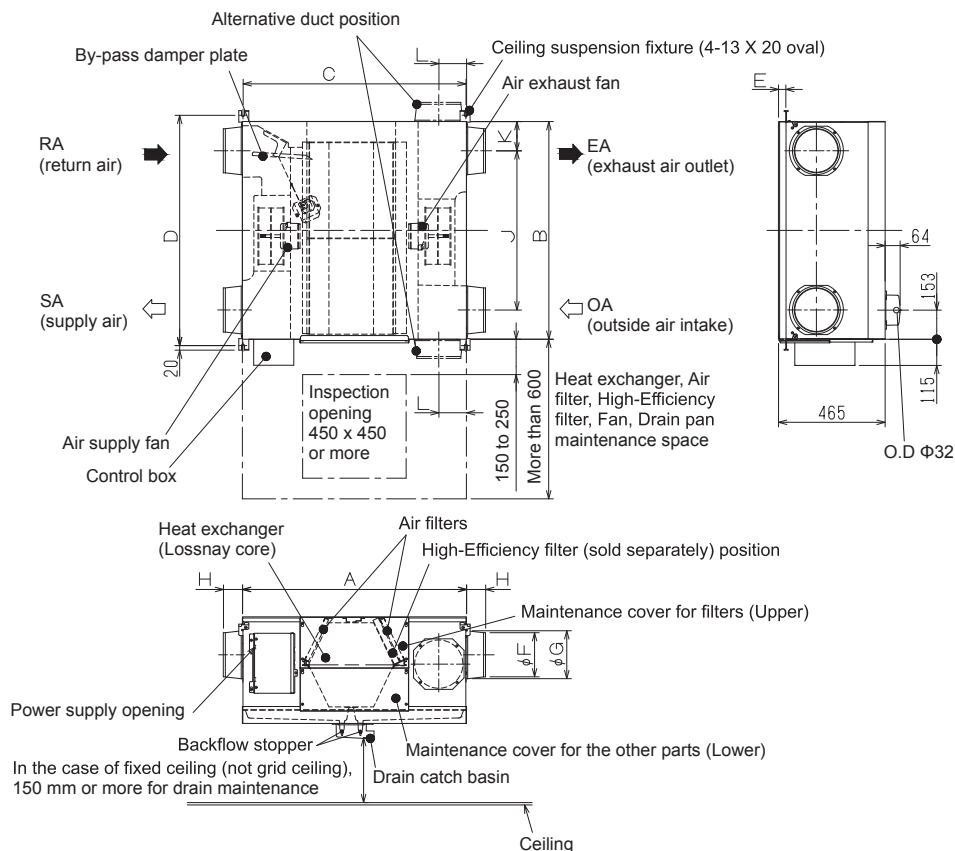


Model	Dimensions		Ceiling suspension fixture pitch			Nominal diameter	Duct connecting flange			Duct pitch			Weight (kg)	Weight with maximum drain water (kg)
	A	B	C	D	E		F	G	H	J	K	L		
LGH-50RVS-E	974	946	969	1001	32	200	192	208	83	692	127	120	55	67
LGH-80RVS-E	1185	997	1179	1051	55	250	242	258	82	683	157	161	63	77
LGH-100RVS-E	1185	1224	1179	1279	55	250	242	258	82	910	157	161	73	89

3.2 LGH-15-100RVX3-E

Luftkanaleinbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

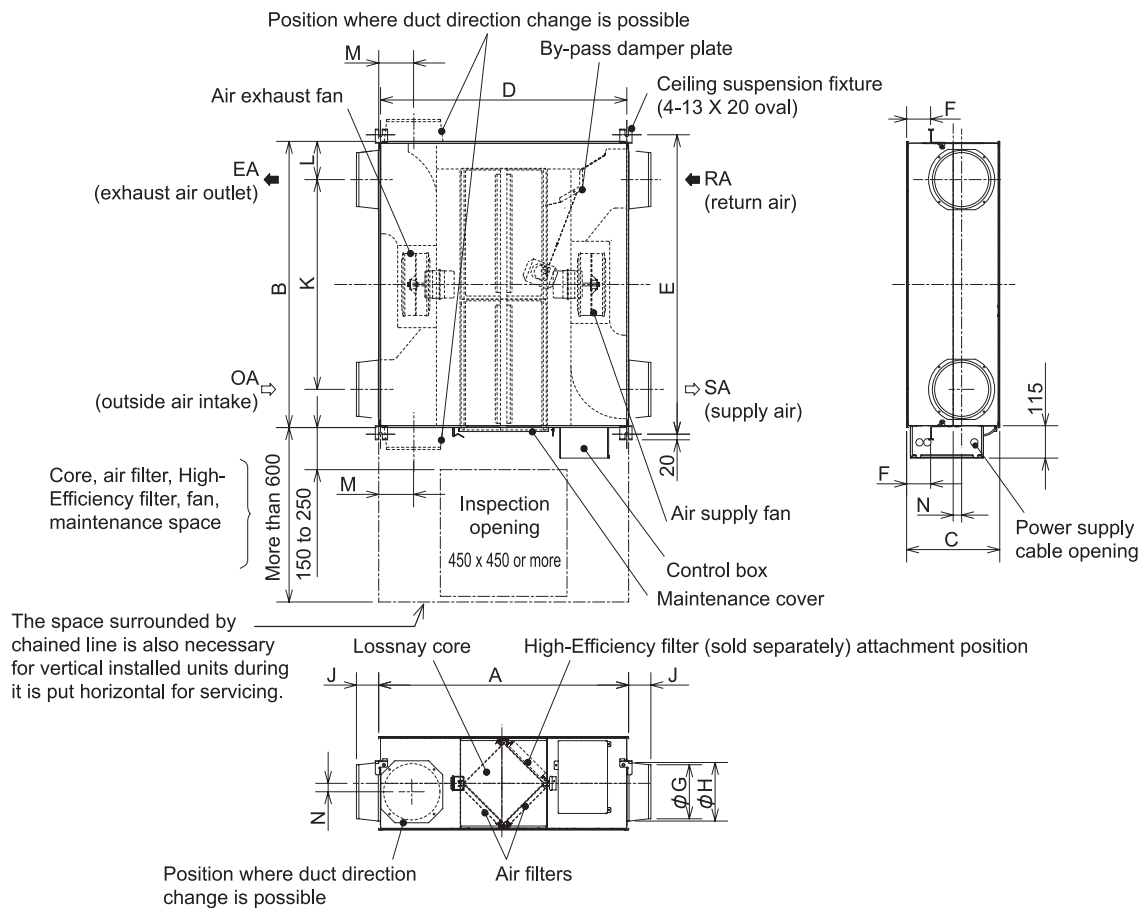


Model	Dimensions			Ceiling suspension fixture pitch			Nominal diameter	Duct connecting flange			Duct pitch				Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F		G	H	J	K	L	M	N	
LGH-15RVX3-E	780	610	289	768	658	65	100	97.5	110	54	450	80	119	50	20
LGH-25RVX3-E	780	735	289	768	782	65	150	142	160	64	530	102.5	102	30	22
LGH-35RVX3-E	888	874	331	875	921	85	150	142	160	64	650	112	124	55	30
LGH-50RVX3-E	888	1016	331	875	1063	85	200	192	208	79	745	135.5	124	30	33
LGH-65RVX3-E	908	954	404	895	1001	70	200	192	208	79	692	131	124	40	41
LGH-80RVX3-E	1144	1004	404	1131	1051	77	250	242	258	79	690	157	165	40	47
LGH-100RVX3-E	1144	1231	404	1131	1278	77	250	242	258	79	917	157	165	40	53

3.3 LGH-160-200RVX3-E

Luftkanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

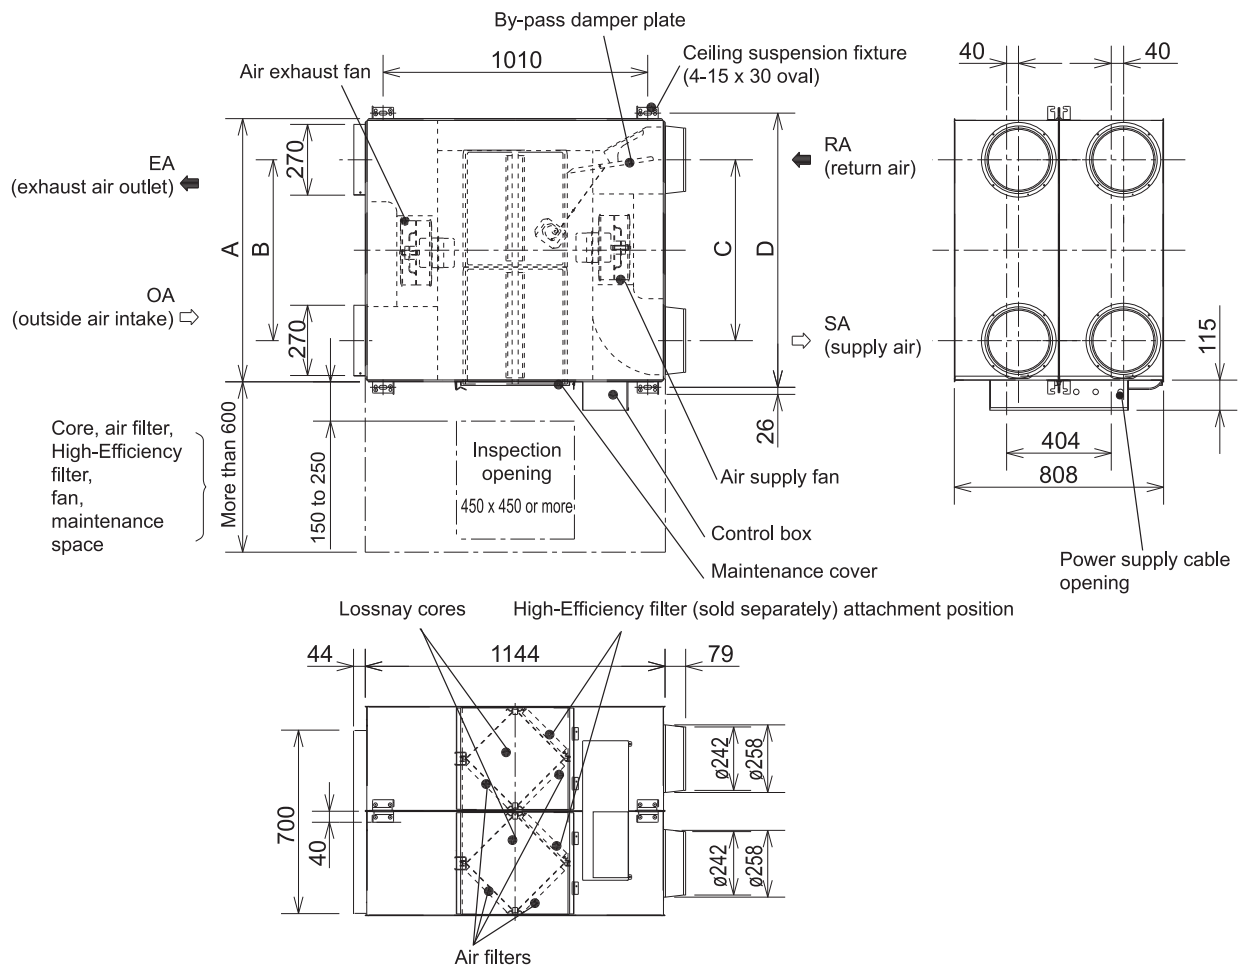

Model	Dimensions				Weight (kg)
	A	B	C	D	
LGH-160RVX3-E	1004	690	690	1045	96
LGH-200RVX3-E	1231	917	917	1272	108

3.4 LGH-160-250-RVXT3-E Luftkanaleinbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

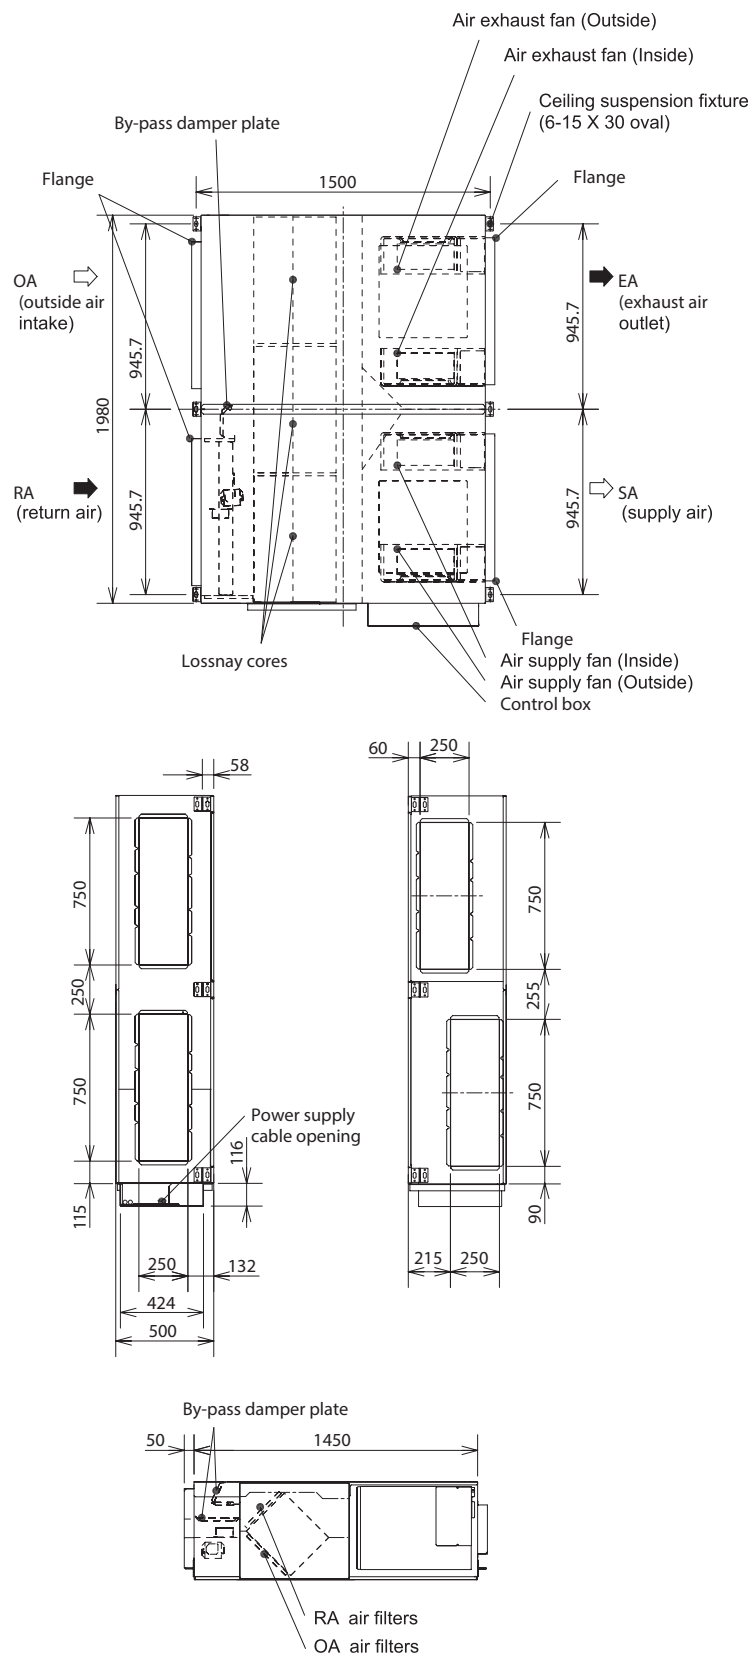

Notizen

Mitsubishi Electric ist für Sie vor Ort

Zentrale

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120

Bremen

PLZ 26–28, 49
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-bremen@meg.mee.com

Dortmund

PLZ 41, 44, 57–58
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-dortmund@meg.mee.com

Kaiserslautern

PLZ 54–55, 66–69
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-kaiserslautern@meg.mee.com

München

PLZ 80–88
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-muenchen@meg.mee.com

Key Account

PLZ 01–99
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-4176
Fax +49 2102 486-4664
les-keyaccount@meg.mee.com

Berlin

PLZ 10–18, 39
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-berlin@meg.mee.com

Köln

PLZ 42, 50–53
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-koeln@meg.mee.com

Stuttgart

PLZ 70–74, 89
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-stuttgart@meg.mee.com

Technische Hotline

Mo. – Do. 08.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. 08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Kälte-Klimatechnik

Phone +49 2102 1244-975
service.klima@meg.mee.com

Hamburg

PLZ 19–25
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hamburg@meg.mee.com

Dresden

PLZ 01–09, 98–99
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-dresden@meg.mee.com

Frankfurt

PLZ 35, 36, 56, 60–65
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-frankfurt@meg.mee.com

Baden-Baden

PLZ 75–79
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-badenbaden@meg.mee.com

Heiztechnik

Phone +49 2102 1244-655
service.ecodan@meg.mee.com

Hannover

PLZ 29–31, 38
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hannover@meg.mee.com

Düsseldorf

PLZ 40, 45–48
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-duesseldorf@meg.mee.com

Kassel

PLZ 32–34, 37, 59
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-kassel@meg.mee.com

Nürnberg

PLZ 90–97
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-nuernberg@meg.mee.com

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.
- Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden weiterzugeben.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 und R454B. Unsere Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln enthalten R744 (CO₂) und R290. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

Art.-Nr. DE-00209 // 04/2025 // © Mitsubishi Electric Europe B.V.